




DETALHE DA BOMBA
DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

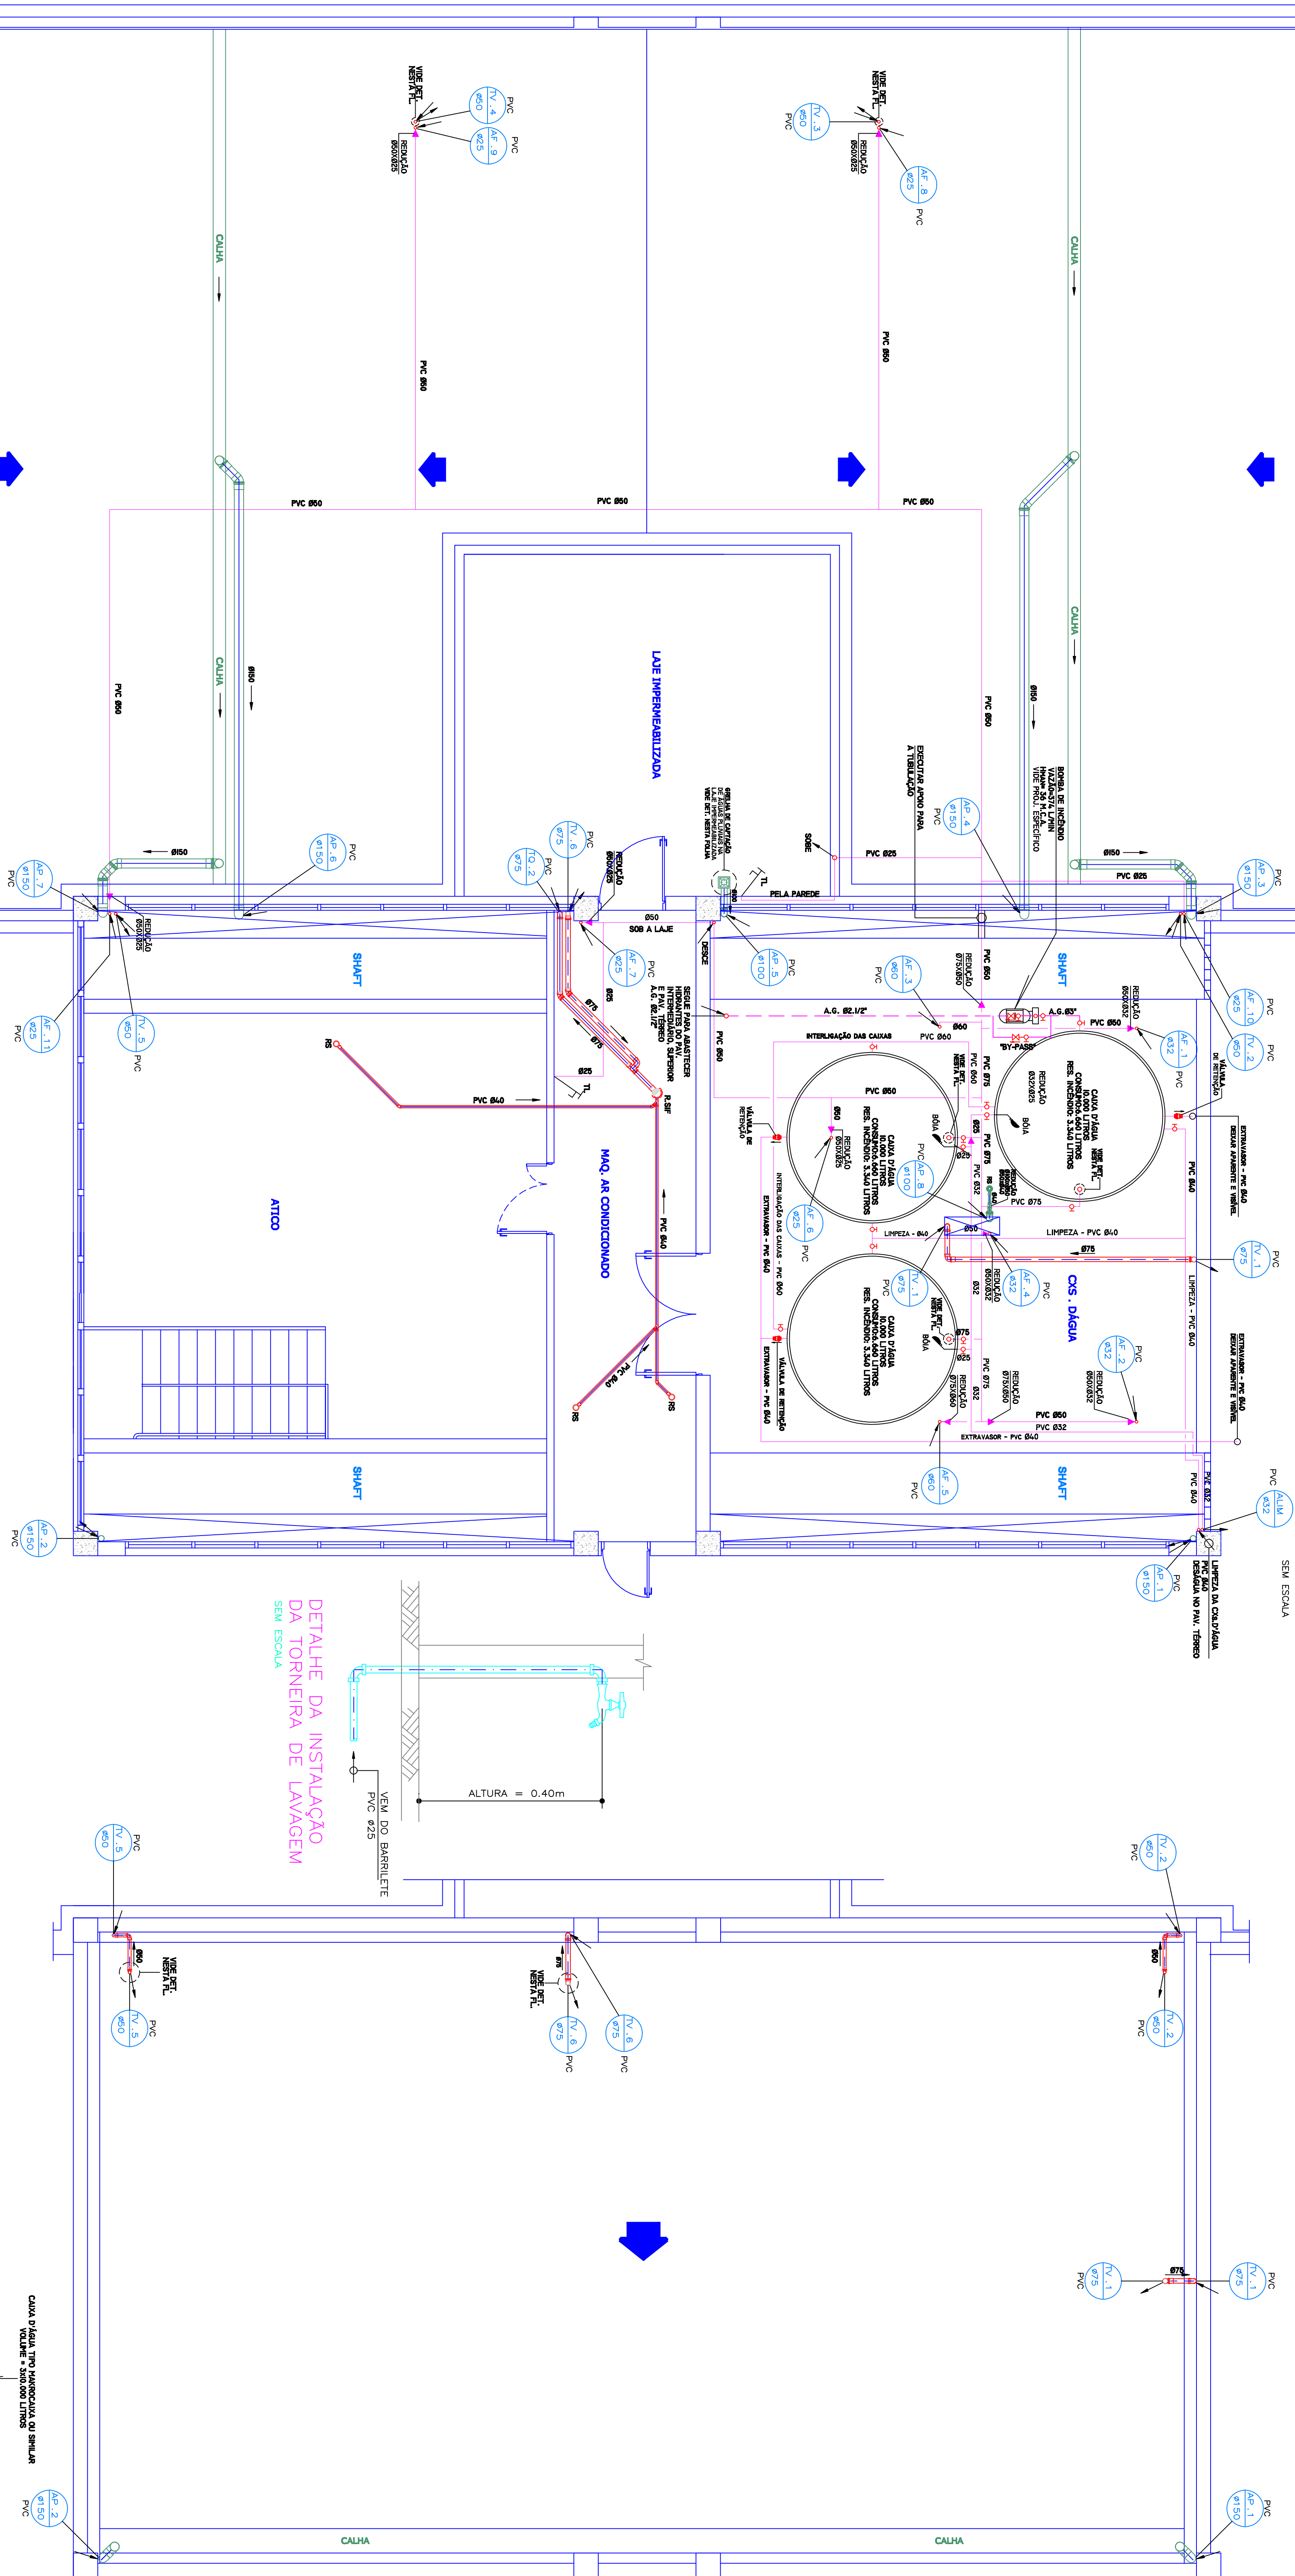


DA TORNEIRA DE LAVAGEM SEM ESCALA

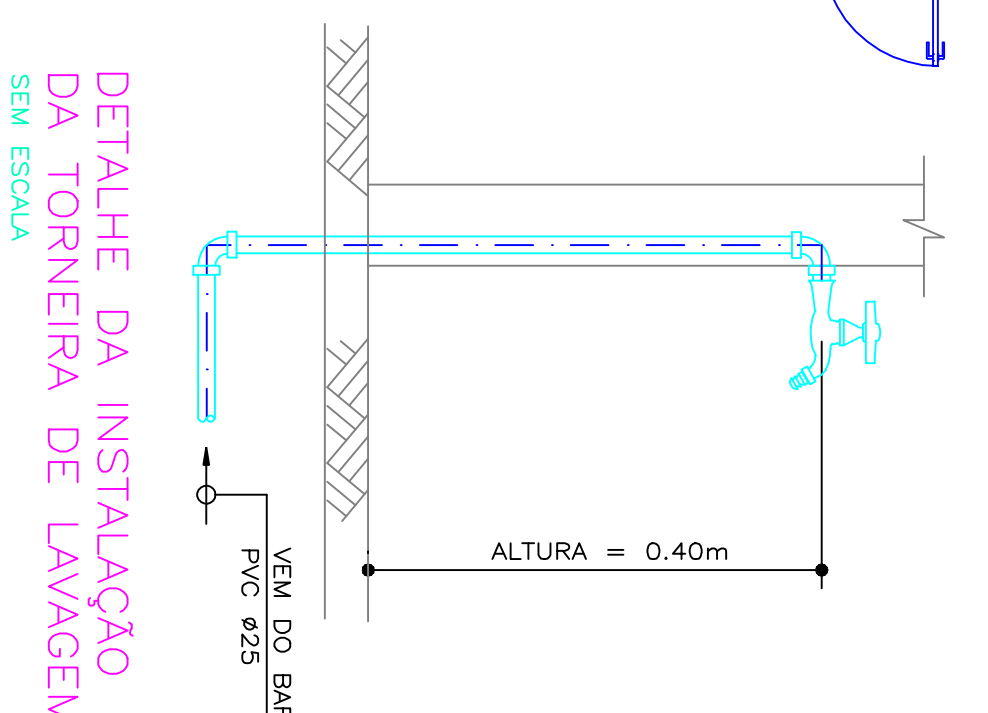



COBERTURA ÁTICO
ESCALA 1:40

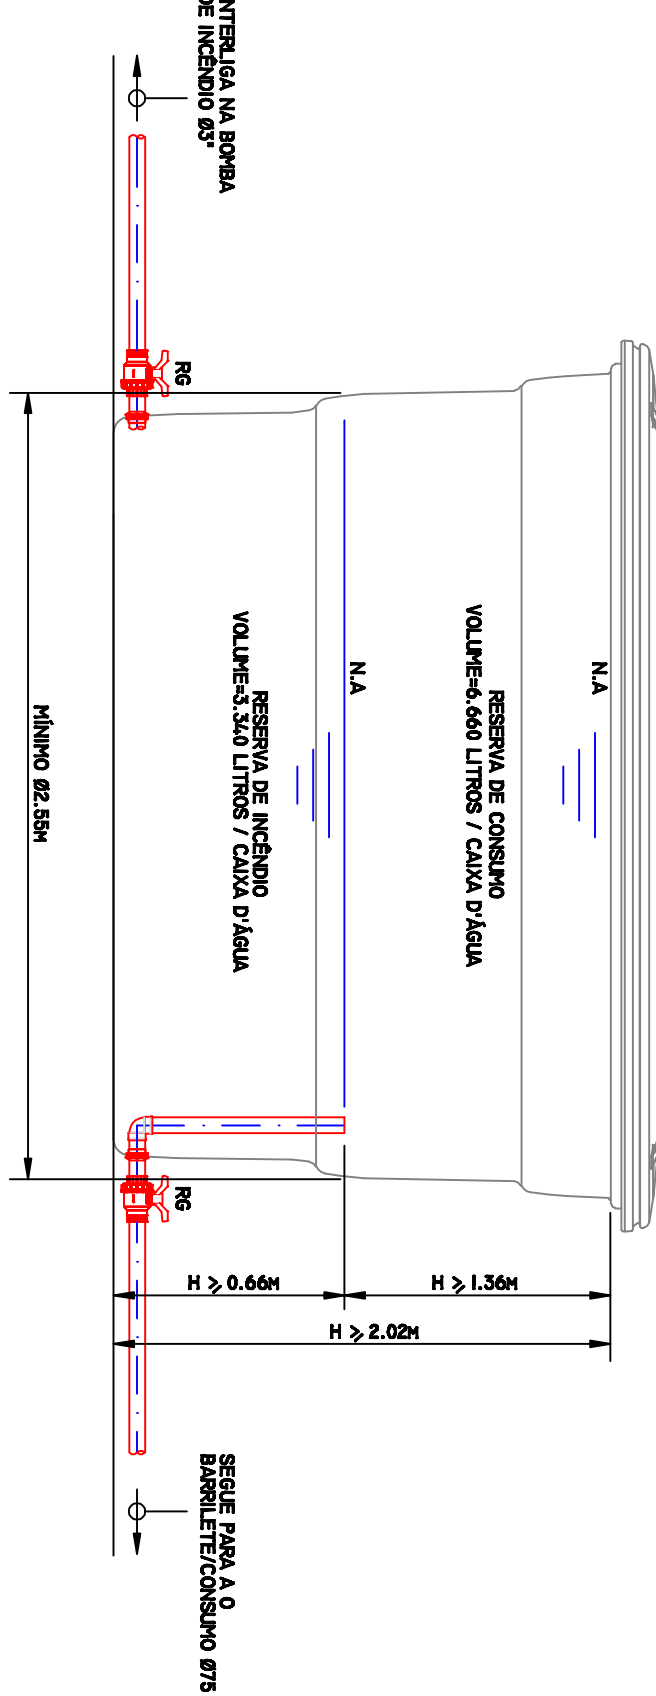


ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESERVAS DE CONSUMO E INCÊNDIO NAS CAIXAS D'ÁGUA

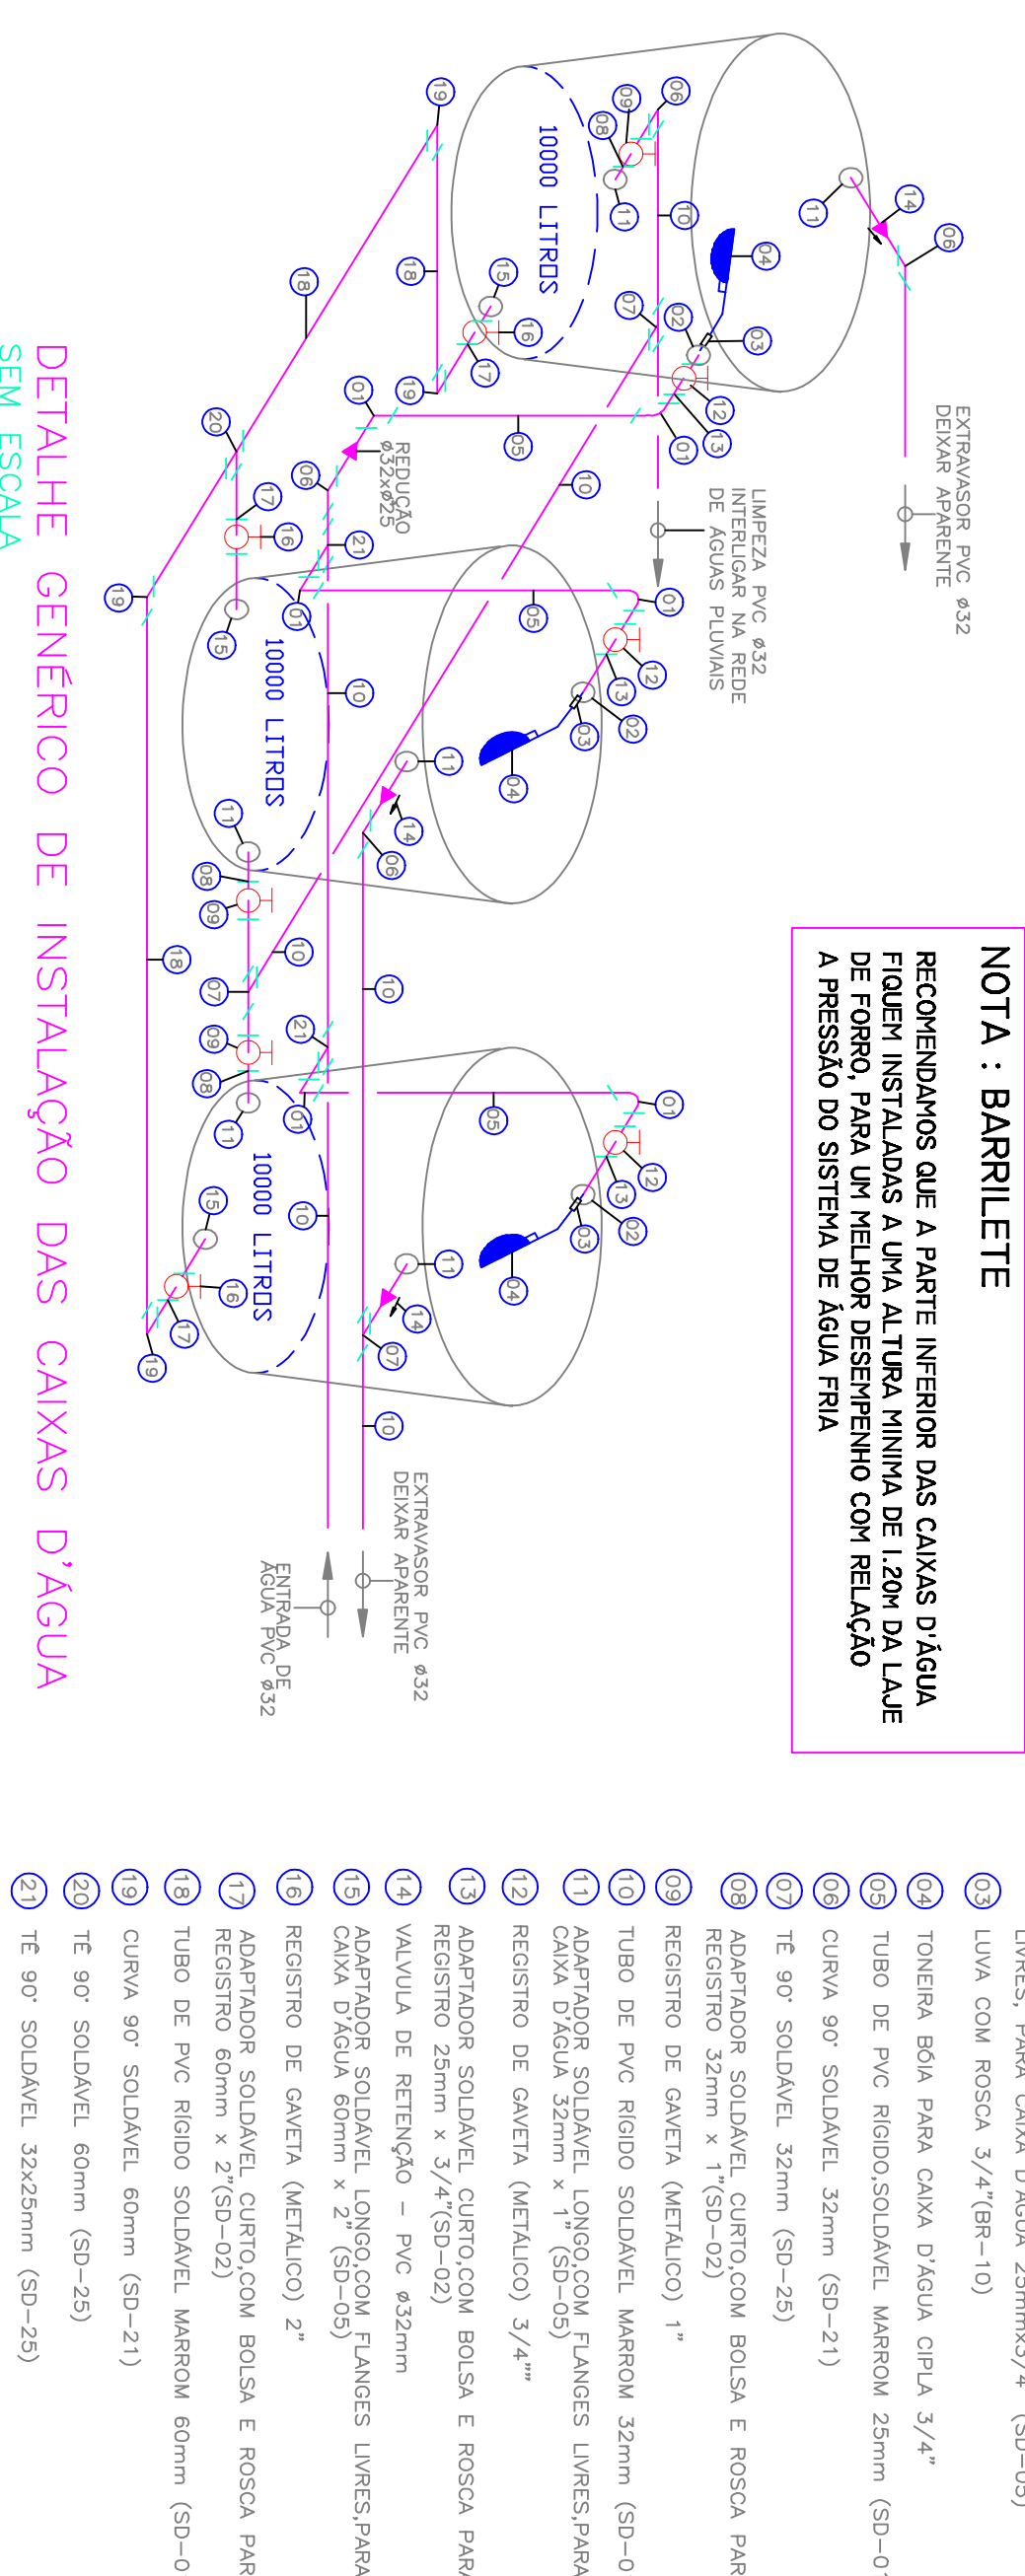

DETALHE GÊNÉRICO DE INSTALAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA SEM ESCALA

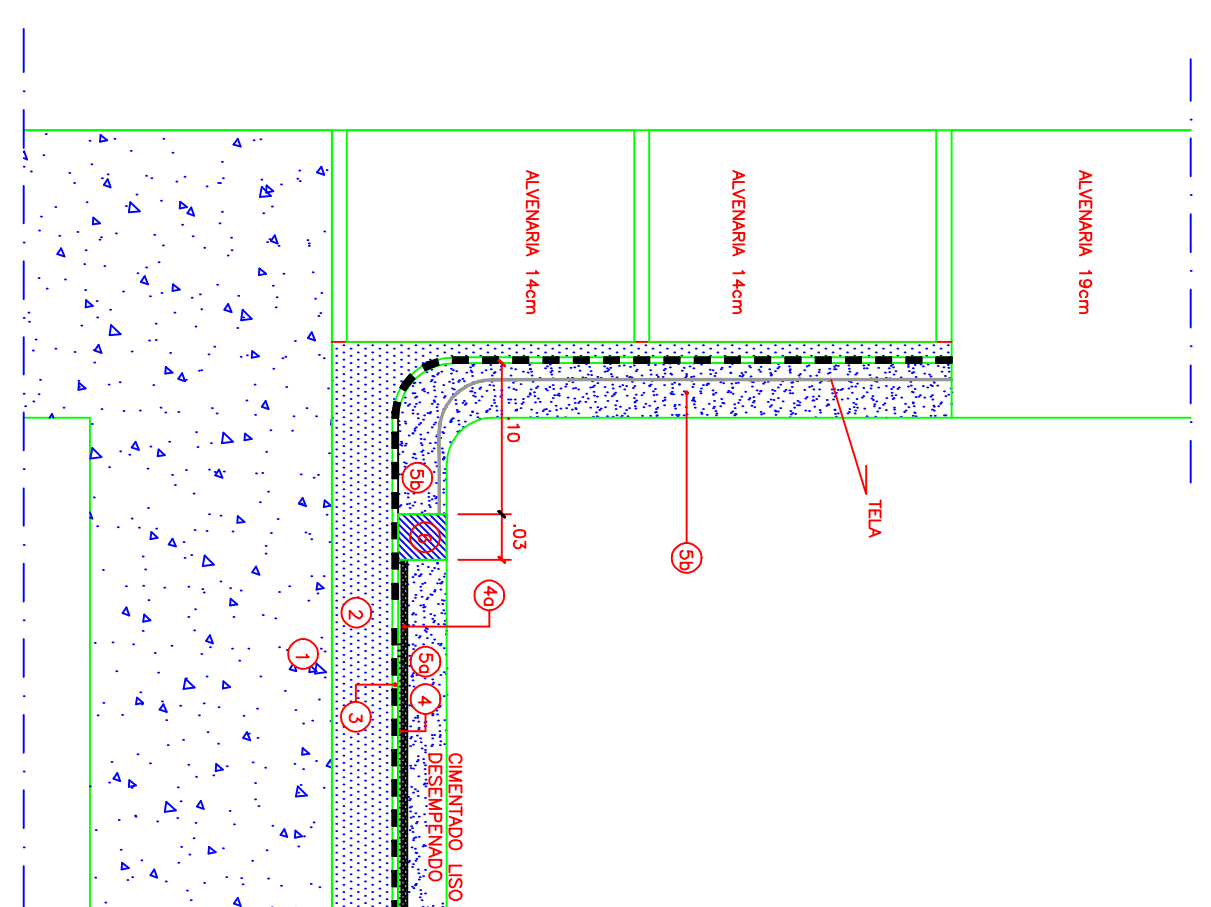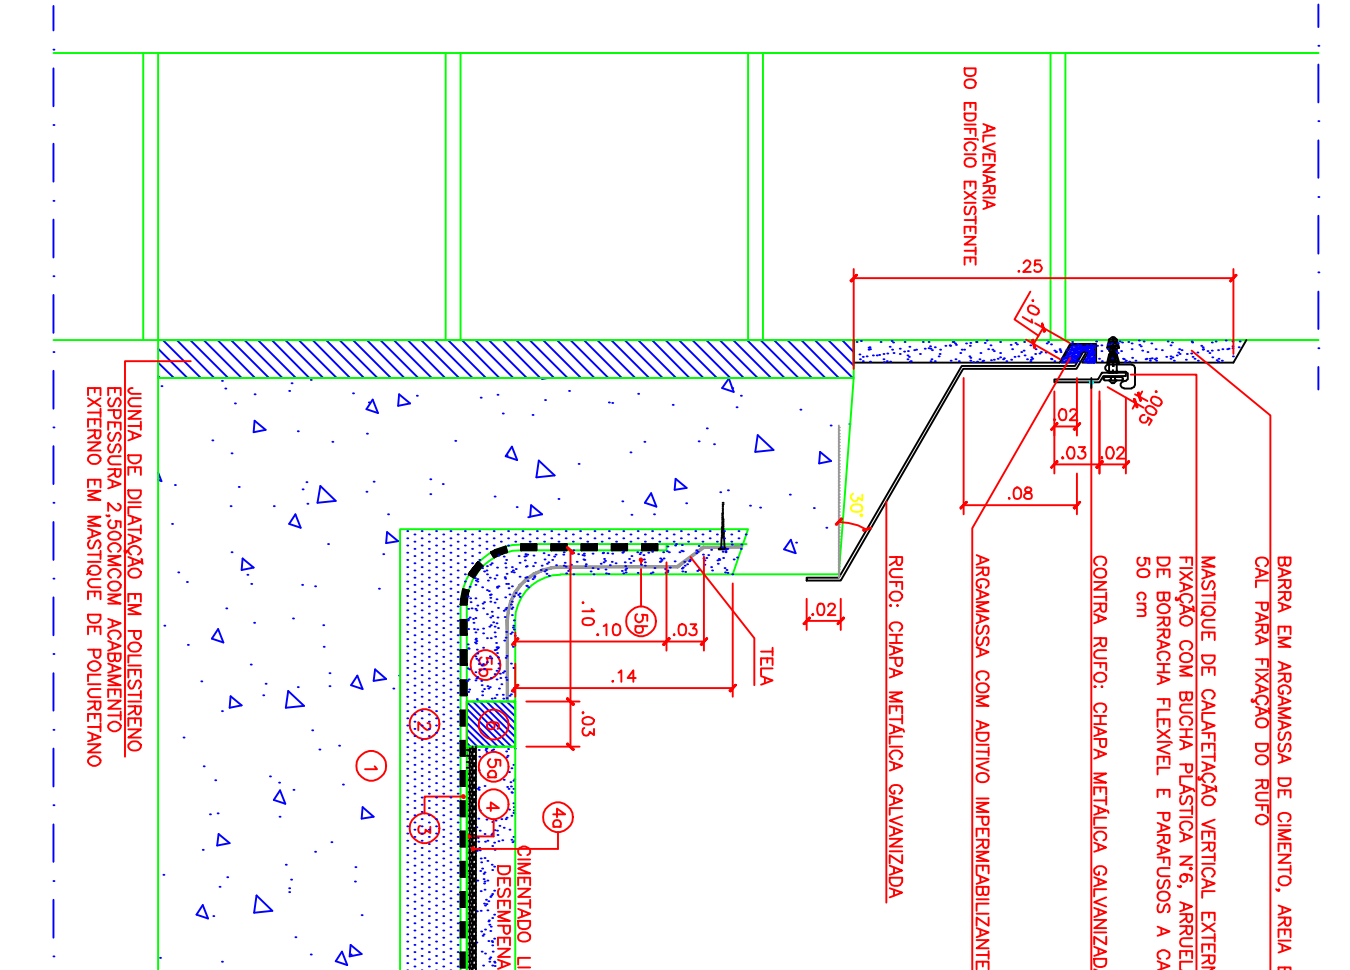DET.01
RODAPE EM COBERTURA
DET.01

DETALHE DE IMPERMEABILIZAÇÃO ARREIMATE DE PLATIBANDA E RUFO DE CHAPA METALICA JUNTO A PAREDE ALTA

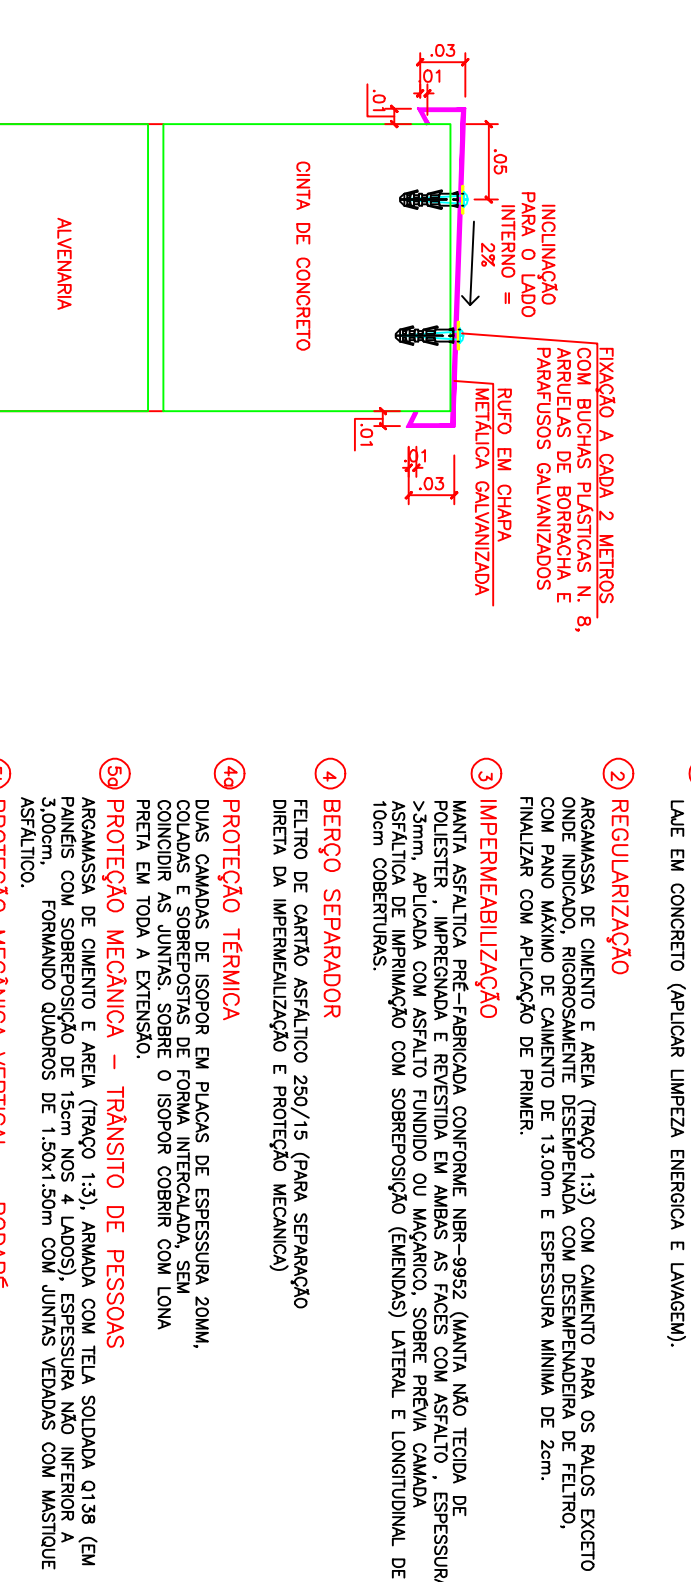

DETALHE DO
RUFO EM PLATIBANDA
SEM ESCALA

LEGENDA:

[illegible]

PARA VALORAÇÕES DE AQUA FRIA E QUENTE					
Tempo (seg)	Q _{AD} (mm ² /seg)	Q _{PC} (mm ² /seg)	Q _{AD} (mm ² /seg)	Q _{PC} (mm ² /seg)	Tempo (seg)
1/2	15	15	20	20	20
3/4	22	22	25	25	25
1	28	28	32	32	32
1 1/4	35	35	40	40	40
1 1/2	42	42	50	50	50
2	54	54	63	60	60
2 1/2	66	73	75	75	75
3	79	89	90	85	85
4	104	114	110	110	110


NOTA:

POPULAÇÃO NA CONDIÇÃO PARA O DESEMPENHAMENTO DO RECREATIVISMO DO CONSULHO = 389 PESSOAS
CONSULHO ADOPTIVO = 504 PESSOAS/DIA
CIRCUITOS UTILIZADOS:
NBR 5626 INSTALAÇÕES PRÉDIOS DE ÁGUA FRIA*
NBR 10841 SISTEMAS PRÉDIOS DE ESCOTO SANITÁRIO E ELEGIAÇÃO*
NBR 10844 "INSTALAÇÕES PRÉDIOS DE ÁGUA PLUVIAS"

TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUA FRIA TERÃO CAMINHAMENTO POR SOB AS VIGAS E SOBRE O FORROÇO NO 1º E 2º PAVIMENTO E ATÍCO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- * Todas medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
- * Atente de exceção de obra, conferir todas as medidas no local.
- * Não medir medidas em escala no plano.
- * Para todo interdição em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
- * Em caso de reformas, as áreas que possam sofrer danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, principalmente pintura, piso e janelas. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.
- * As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

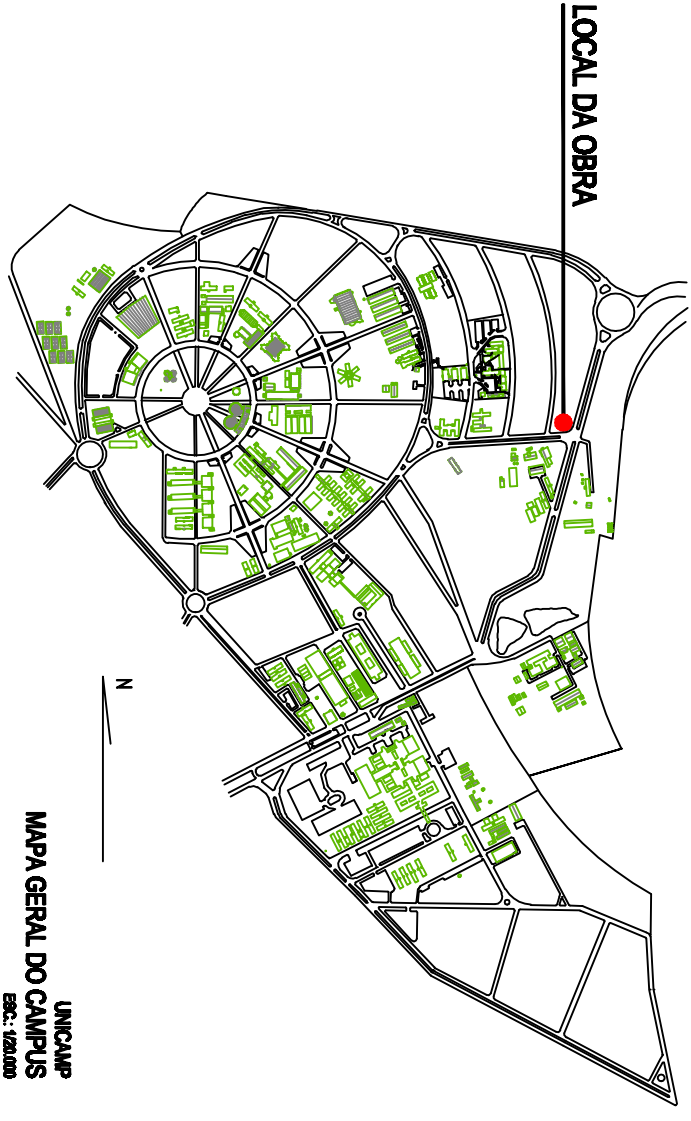[illegible]