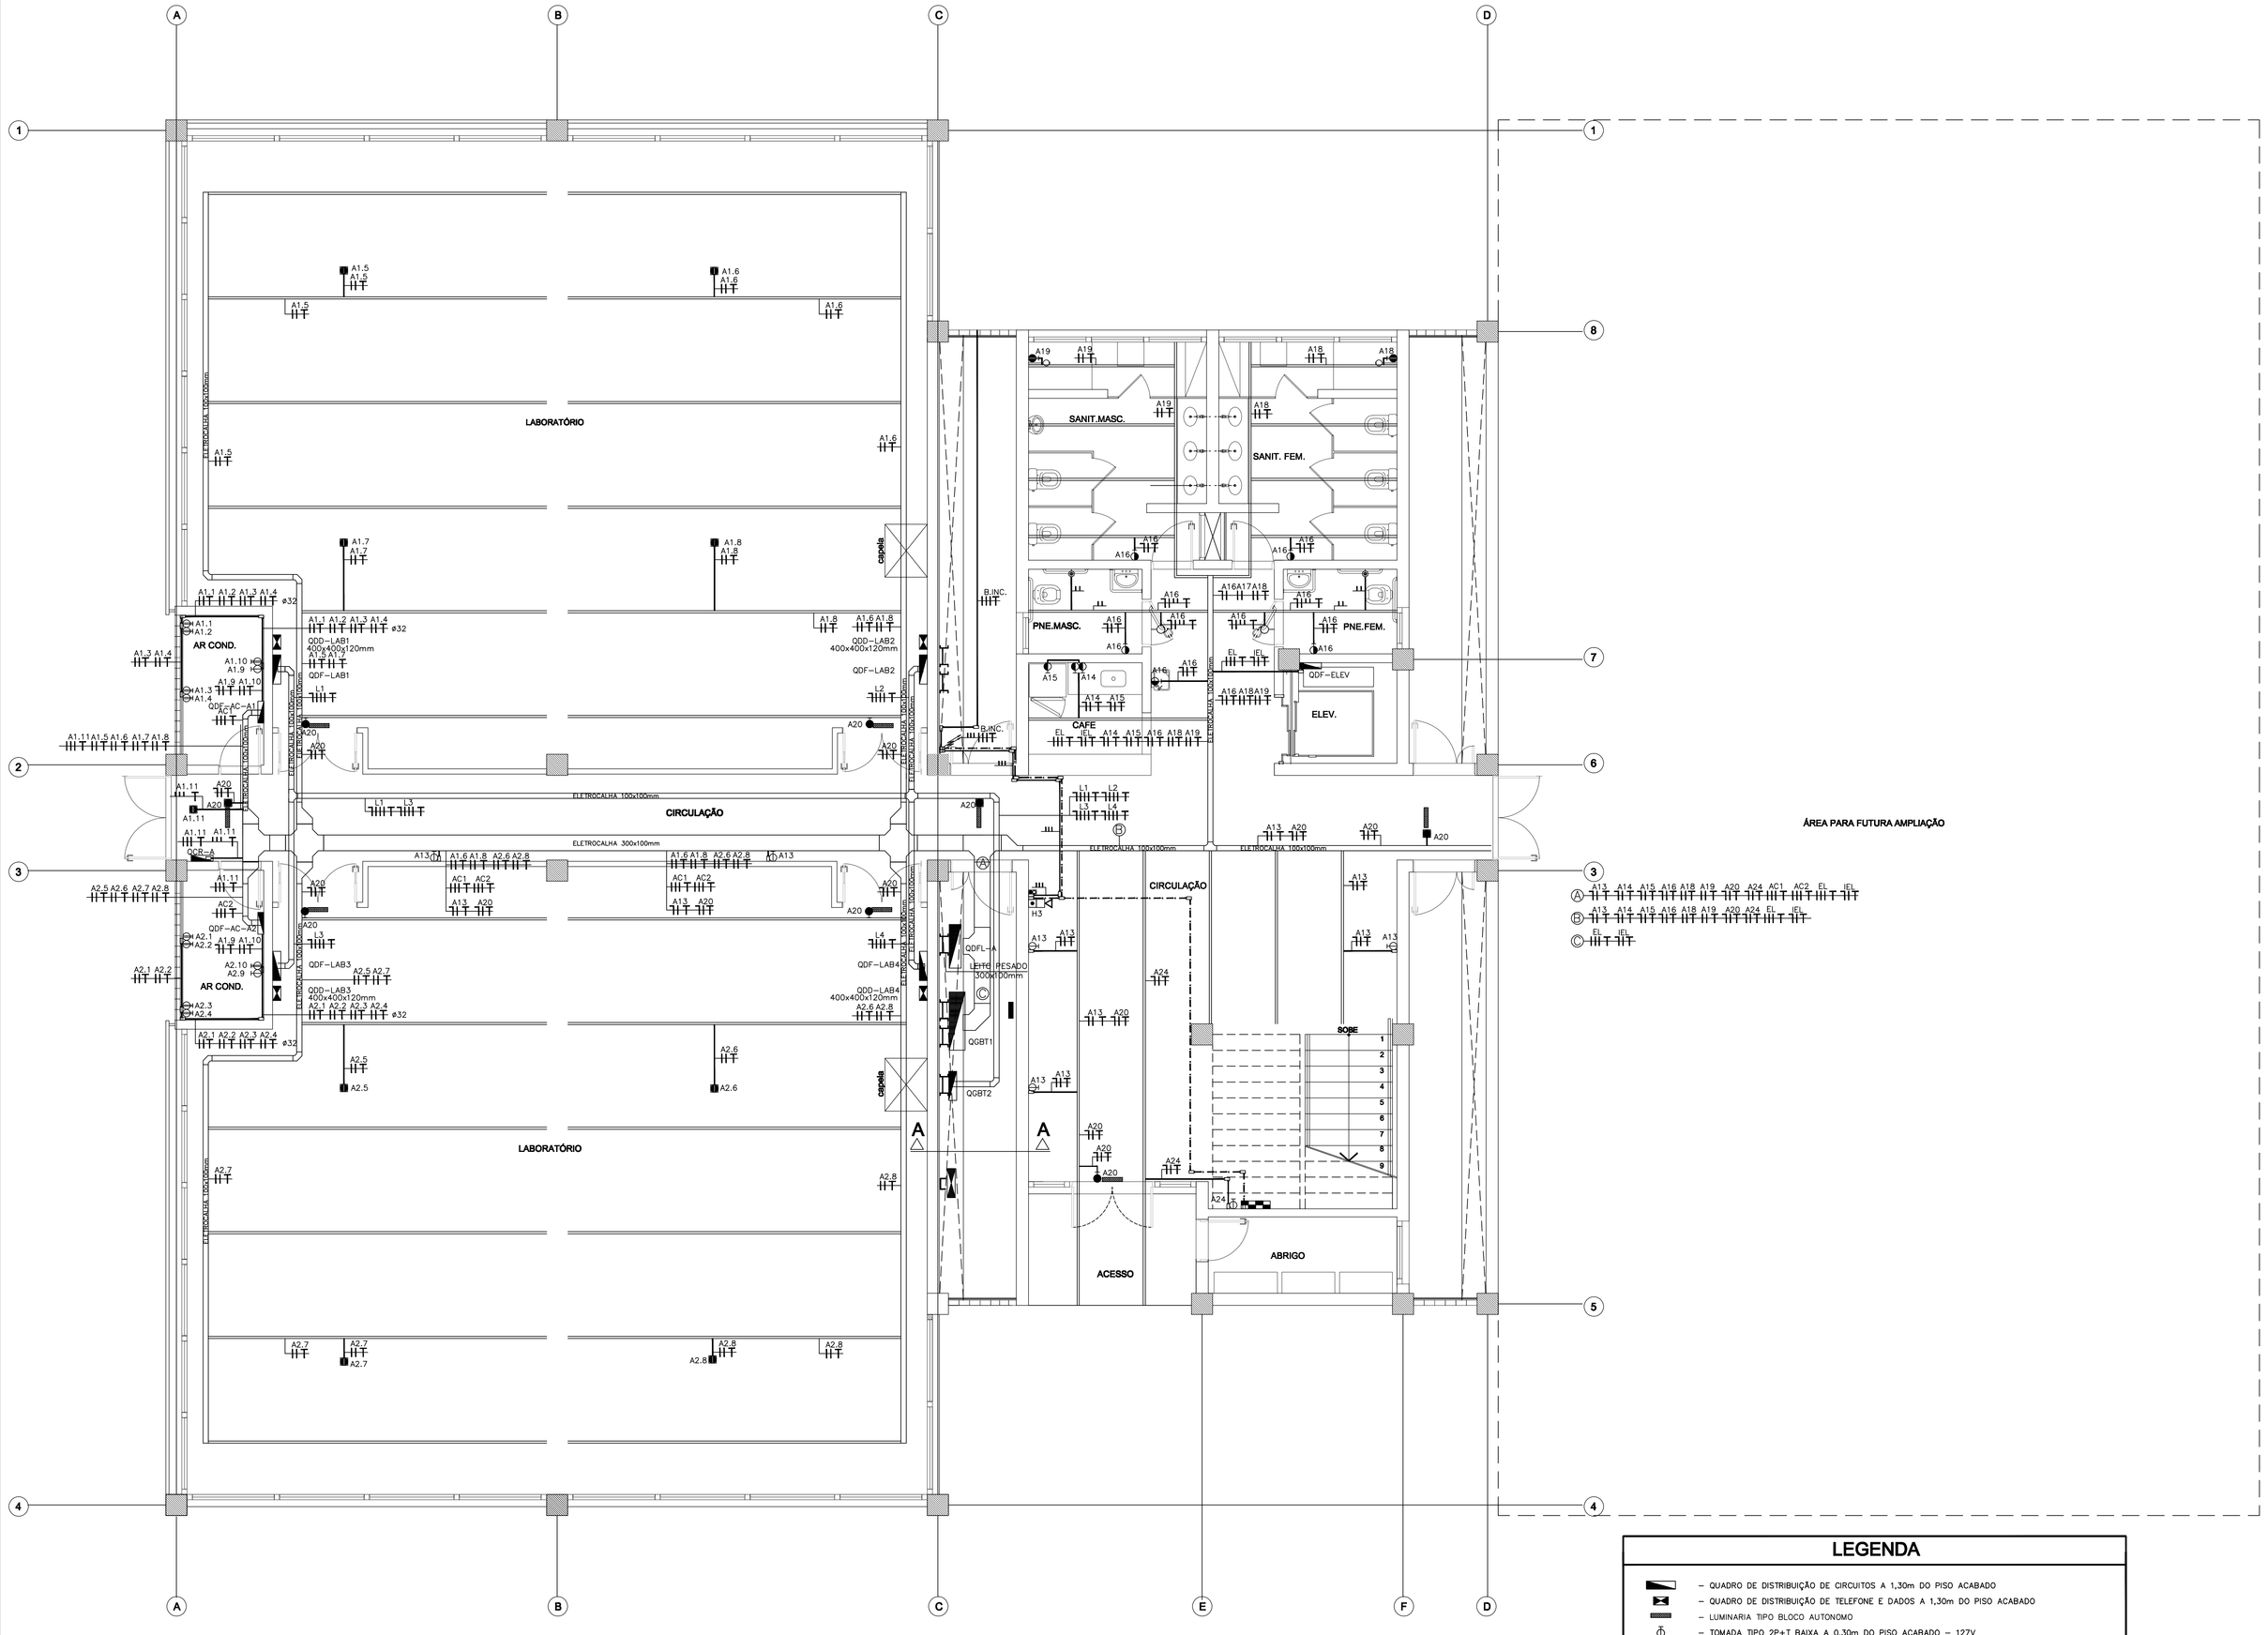

TÉRREO

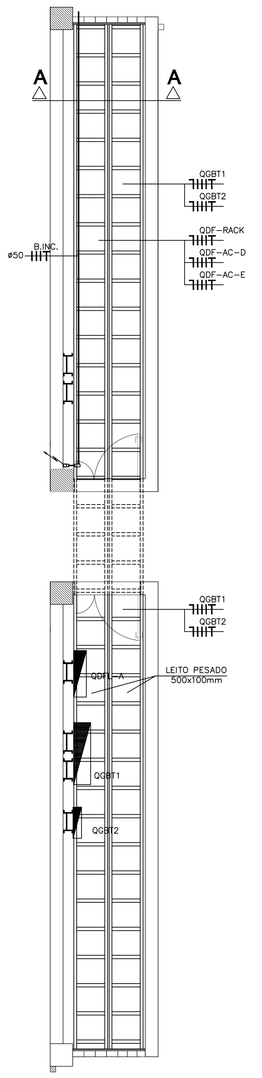

DETALHE DA INSTALAÇÃO DO LEITO

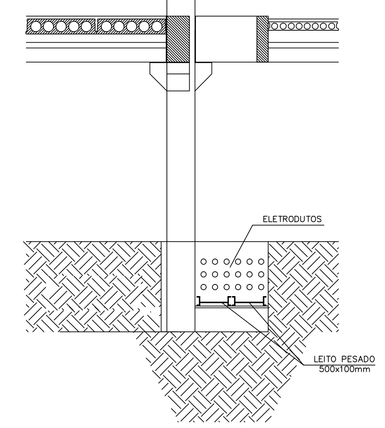

CORTE AA

LEGENDA

- – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS A 1,30m DO PISO ACABADO
- – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE E DADOS A 1,30m DO PISO ACABADO
- – LUMINARIA TIPO BLOCO AUTONOMO
- – TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,30m DO PISO ACABADO – 127V
- – TOMADA TIPO 2P+T MÉDIA A 1,10m DO PISO ACABADO – 127V
- – TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO – 127V
- – TOMADA TIPO 2P+T NO TETO – 127V
- – TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,30m DO PISO ACABADO – 220V
- – TOMADA TIPO 2P+T MÉDIA A 1,10m DO PISO ACABADO – 220V
- – TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO – 220V
- – TOMADA TIPO 2P+T NO TETO – 220V
- – TOMADA TIPO 3P+T NO TETO – 220V
- – CONDUTORES: NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO
- – PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA ELÉTRICA
- – ELETROCALHA METALICA PERFURADA GALVANIZADO COM VIROLA SEM TAMPA PARA ELÉTRICA (DIMENSÃO NO DESENHO)
- – ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE PARA ELÉTRICA
- – ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO PARA ELÉTRICA
- – CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE
- – QUADRO COM BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIAL
- – TUBULAÇÃO DESCENDO
- – TUBULAÇÃO SUBINDO
- – CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
- – AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- – ACIONADOR MANUAL DOS SITEMA DE ALARME DE INCENDIO
- – ACIONADOR MANUAL DA BOMABA DE INCENDIO (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)
- – TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO PARA ALARME DE INCENDIO
- – ACIONADOR DE CAMPAINHA PARA EMERGENCIA
- – AVISADOR SONORO E VISUAL DE EMERGENCIA

LOCAL DA OBRA

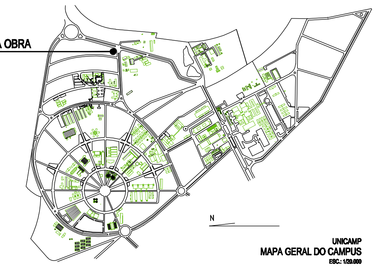

UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS
SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES GERAIS

* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.
* Não tomar medidas em escala na planta.
* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, principalmente pintura, piso e jardins. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.
* As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: A execução da obra, bem como as instalações provisórias, deverão atender as normas de segurança e higiene do trabalho.

UNICAMP
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: INSTITUTO DE QUIMICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
CÓDIGO DA OBRA CPO: CPO - CGU-LIEM

BS arquitetura&design
BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANIELLI 197 - VALINHOS - SÃO PAULO
TEL.(019) 32363003
E-MAIL bsenj@terra.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE QUÍMICA
ENDEREÇO: AV. DR. ANDRÉ TOSELLO S/N QD 30 CEP 13084-971 UNICAMP/ CAMPUS, CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: LIEM_DE_PEL_R00

OBRA: LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
REF.: ELE

TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO GERAL - TERREO - TOMADAS
FOLHA: 03/15 - R00

AUTOR (ES) PROJETO: ENG. JOZE VIEIRA DINIZ FILHO
CREA: 060.181.834-7
ART: 92221220130014603
DESENHO: DINIZ
DATA: 16/01/2013
ESCALA: 1:50