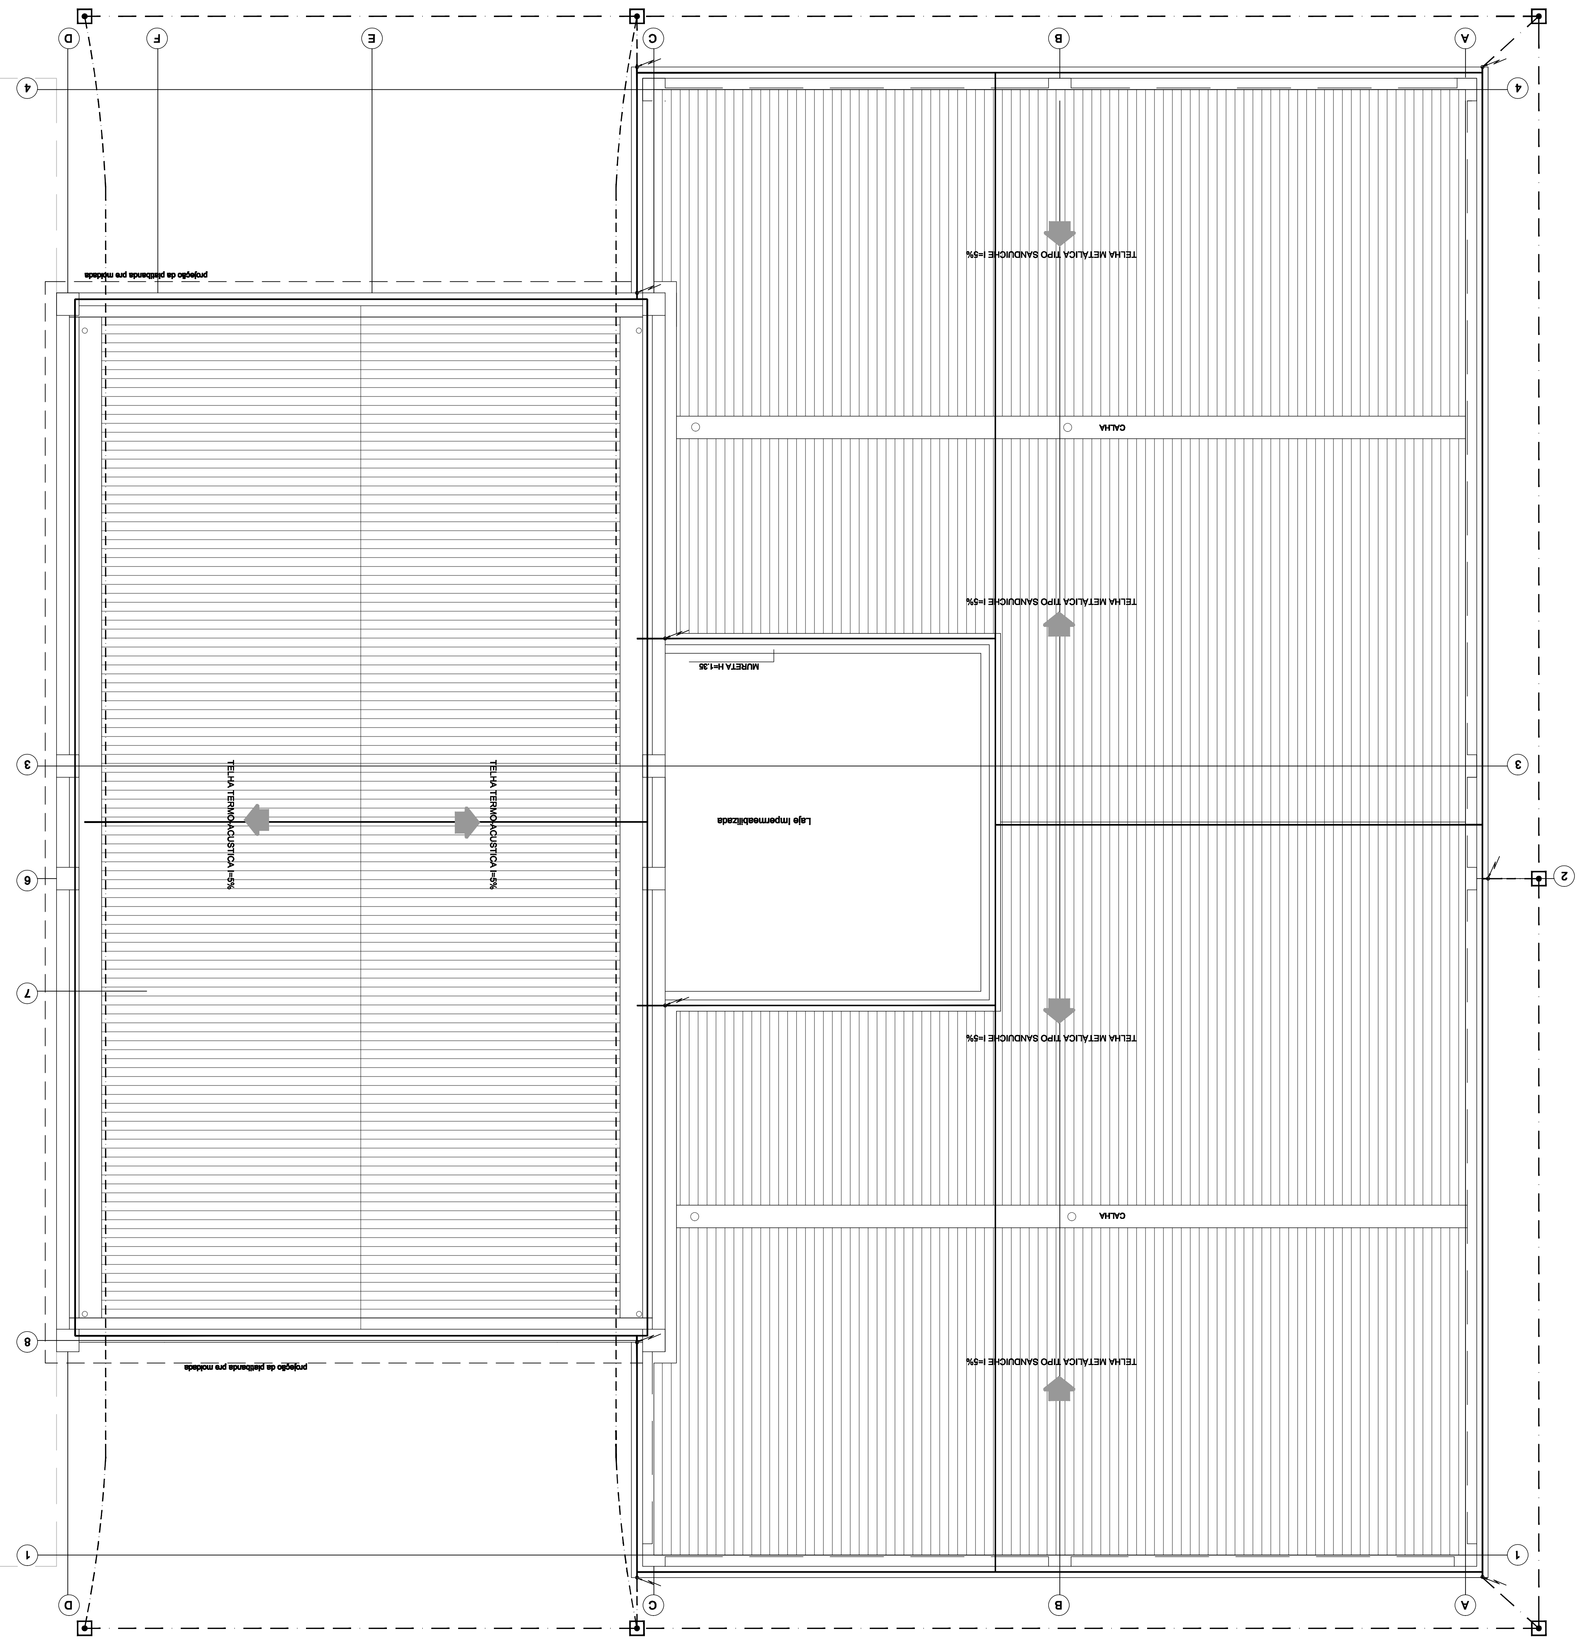

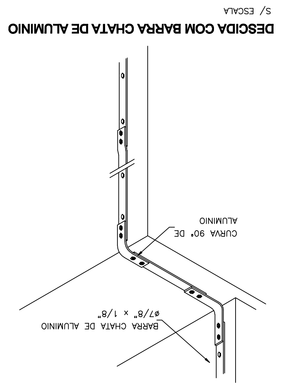

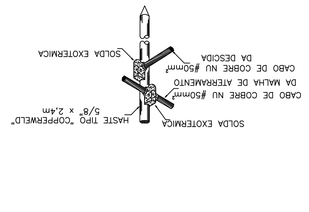

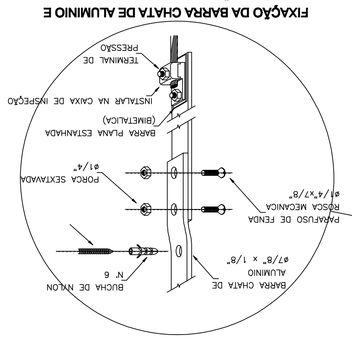

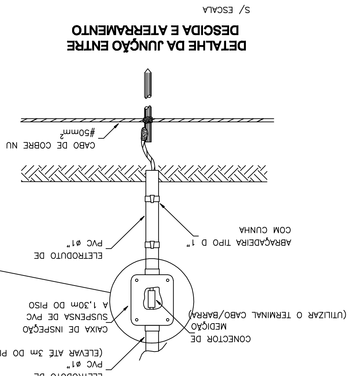

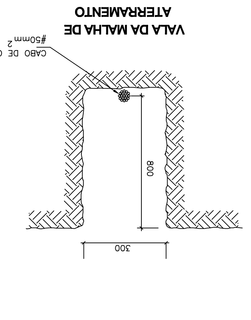

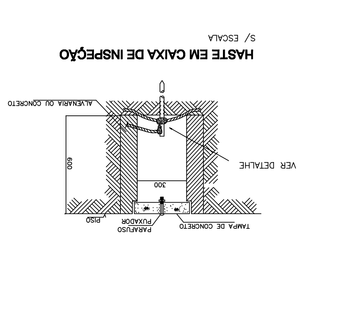

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
- Antes da execução de cota, conferir todas as medidas no local.
- Não tomar medidas em escala da planta.
- Para toda tubulação em alvenaria externa, as medidas deverão ser conferidas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
- Em caso de dúvidas, as áreas que sofrerem danos causados pela tubulação deverão ser recuperadas, impreterivelmente antes, pelo e durante. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.
- As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo da Arquitetura.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
00		
01		

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO	
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário	
UNIDADE: INSTITUTO DE QUÍMICA	CÓDIGO DA OBRA CPO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR	CPO - 0QUI.LEBM

BS arquitetura&design	BATISTA E BENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
	RUA NICOLA ABELLINI 197 - VALINHOS - SÃO PAULO
	TEL.(019) 32436003
	E-MAIL bsarq@bsarq.com.br

UNIDADE	INSTITUTO DE QUÍMICA
ENDEREÇO	AV. DR. ANDRÉ TOSELLO S/N, ED. CP 6157 - 13084-971
	CAMPINAS / CAMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
OBRA	LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
TÍTULO	SPDA
FOLHA	14/15 - R00
ARQUIVO DWG	LAB_LEB_FL.R00
REF.	ELE

FOLHA (DO) FOLHETO	DESENHO	DATA	ESCALA
EM: JOSÉ VERA DINIZ FILHO	DWG	18/01/2013	1:50
CREA: 060.181.434-7	ART: 92231201300146D3		

LEGENDA
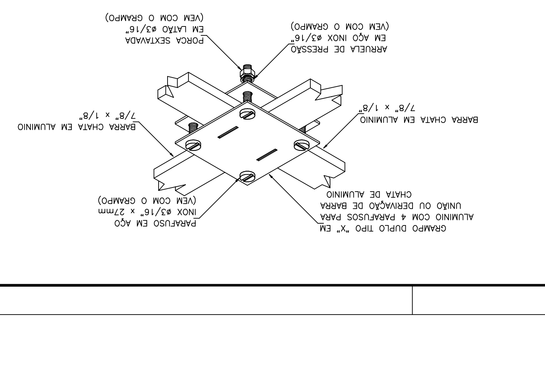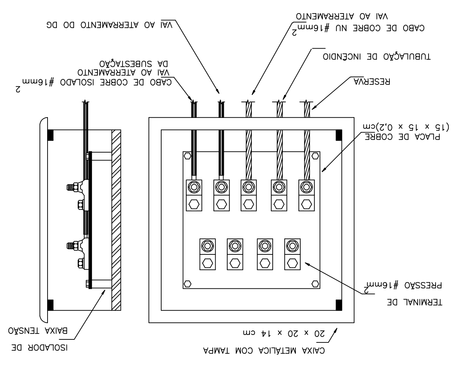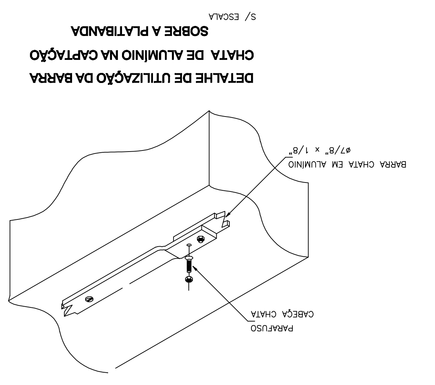
- □ – CAIXA DE INSPEÇÃO PARA HASTE DE ATERRAMENTO
- ● – HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 2,00m
- ——— – CAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO #3/8" x 1/8"
- – – – – – – – – – ATERRAMENTO EM CABO DE COBRE NU #50mm²
- ⟋ – DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO #3/8" x 1/8"