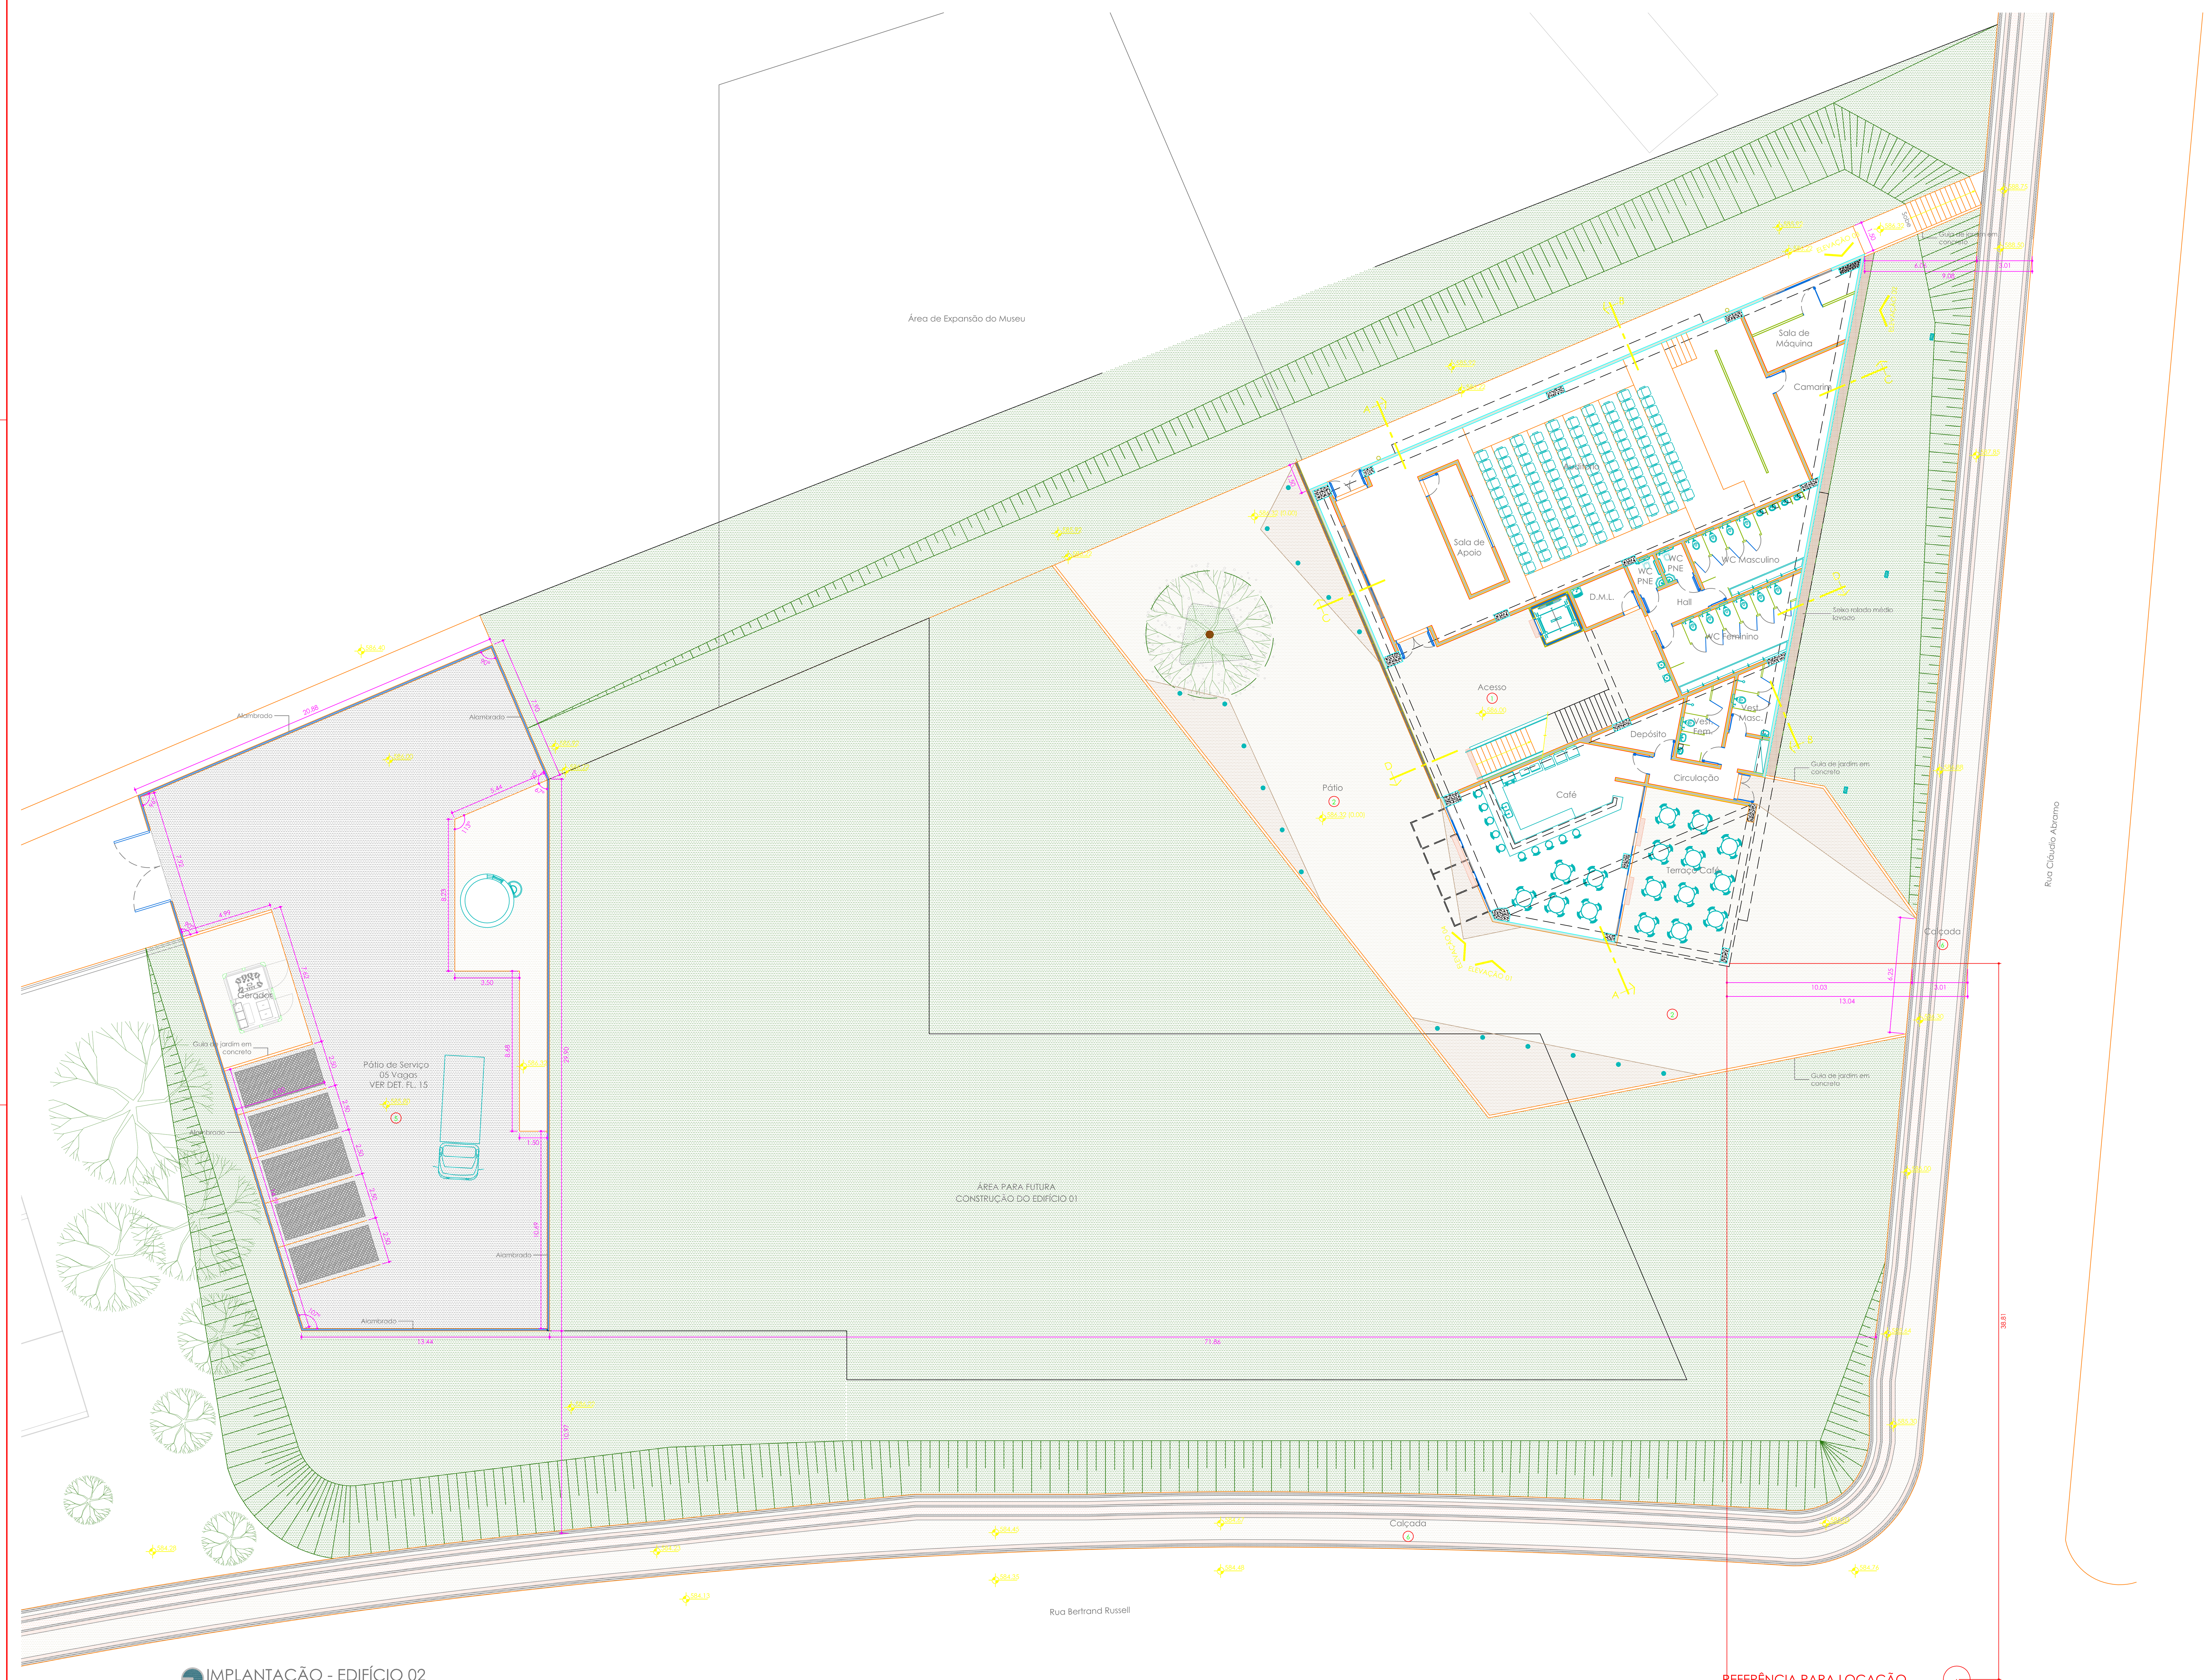

IMPLANTAÇÃO - EDIFÍCIO 02

Escala 1:125

REFERÊNCIA PARA LOCAÇÃO
DO EDIFÍCIO 02
N (Y) = 7.475.550
E (X) = 287.875

NOTA: O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS - IMPLANTAÇÃO

	PISO
1	Piso monolítico autonivelante à base de epóxi, espessura de 3 a 5 mm, de alta resistência química e à abrasão. Aplicação em uma única camada sobre contra-piso regularizado. Acabamento liso, referência comercial: linha Soledur QN AD, cor Cinza Claro, código CZ 100 - Solepoxy, Fosroc, Tecnopiso, Madequartz ou equivalente técnico.
2	Piso em pedras de arenito amarelo e marrom, assentamento tipo mosaico português. Paginação de piso conforme projeto arquitetônico.
3	Piso em concreto desempenado 20MPa, espessura 8cm. Retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento vassourado antiderrapante.
4	Piso e espelho da escada 03 em manta vinílica espessura 3,0 mm, grupo T de abrasão, camada de desgaste de 0,55mm, assentado sobre regularização. Referência comercial: Linha Eternal Concrete, cor Dune, código 13042 - Forbo, Fademac, Gerflor ou equivalente técnico.
5	No estacionamento, piso em blocos intertravados em concreto 25MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural e amarelo. Piso em blocos de concreto 25MPa tipo concregrama, medidas: 50x50x10cm, na cor natural, preenchido com grama esmeralda. Assentamento em espinha de peixe. No encontro do estacionamento com o gramado, guias de jardim em concreto, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural.
6	Nas calçadas, piso em blocos intertravados em concreto 25MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, nas cores natural, grafite e vermelho. Piso podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 25MPa, medidas: 20 x 20 x 08cm, na cor amarelo. No encontro do estacionamento com o gramado, guias de jardim em concreto, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural.

QUADRO DE NOTAS - IMPLANTAÇÃO

01	Nas interfaces entre o piso 2 e gramado, guias de jardim em concreto, medidas: 13 x 100 x 30 m, cor natural.
02	Nas interfaces das paredes externas do edifício com o gramado, prever faixa de 50cm de largura de seixos rolados médios lavados.
03	Na divisa entre o estacionamento e o gramado, alambrado em estrutura de aço de alta resistência à corrosão e fechamento emgrade em tela de arame galvanizado 12 BWG. Fixação em guia por parafusos parabolt. Malha de 2 x 2cm. Altura do alambrado = 2,00m.

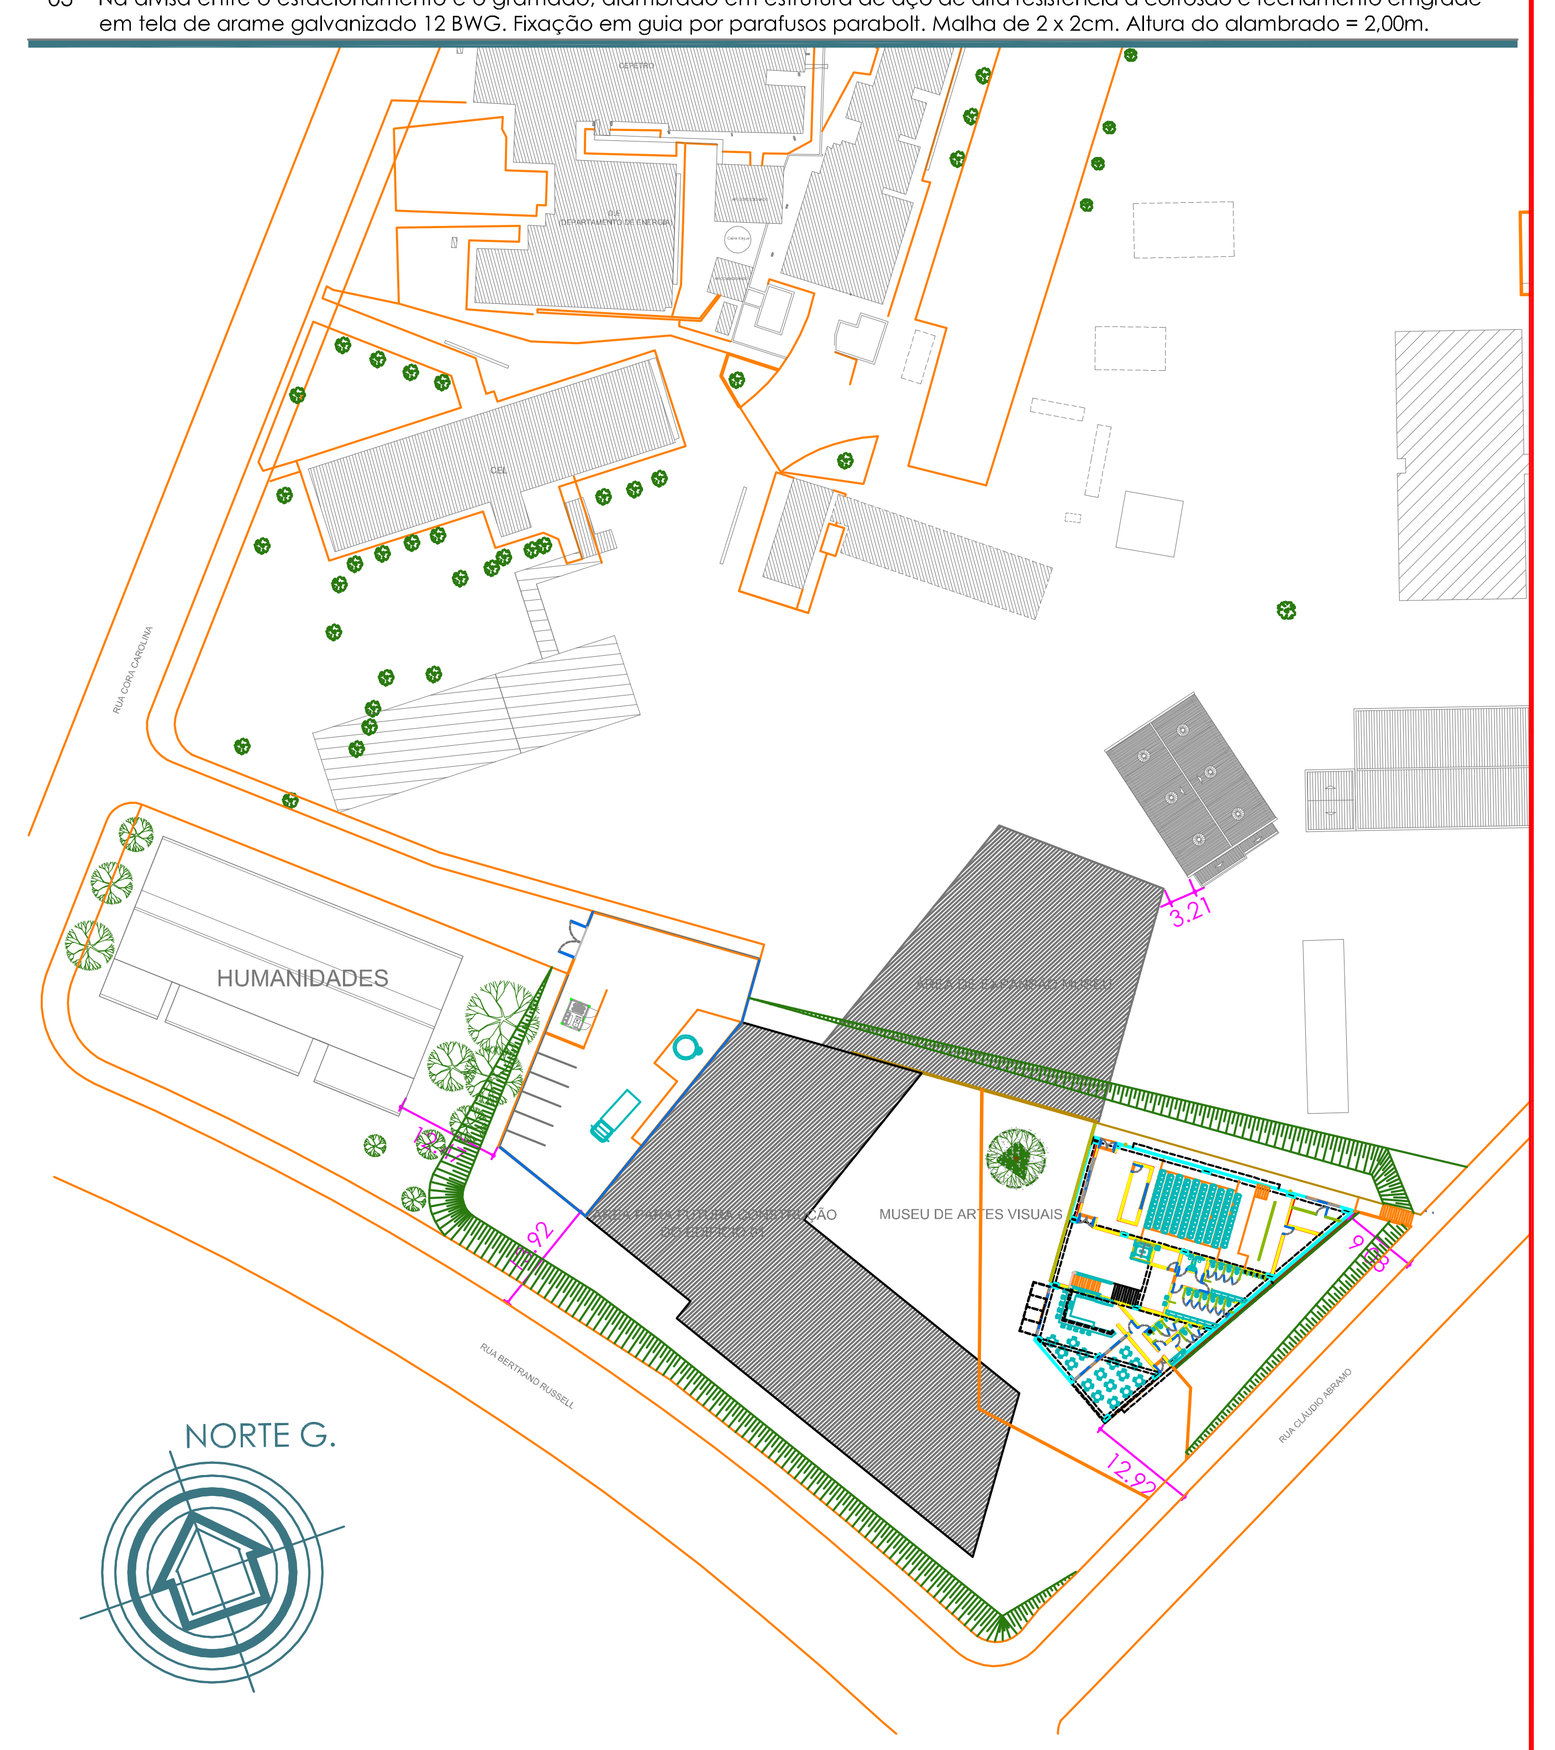

MUSEU DE ARTES VISUAIS (MAV) - SITUAÇÃO

Escala 1:1000

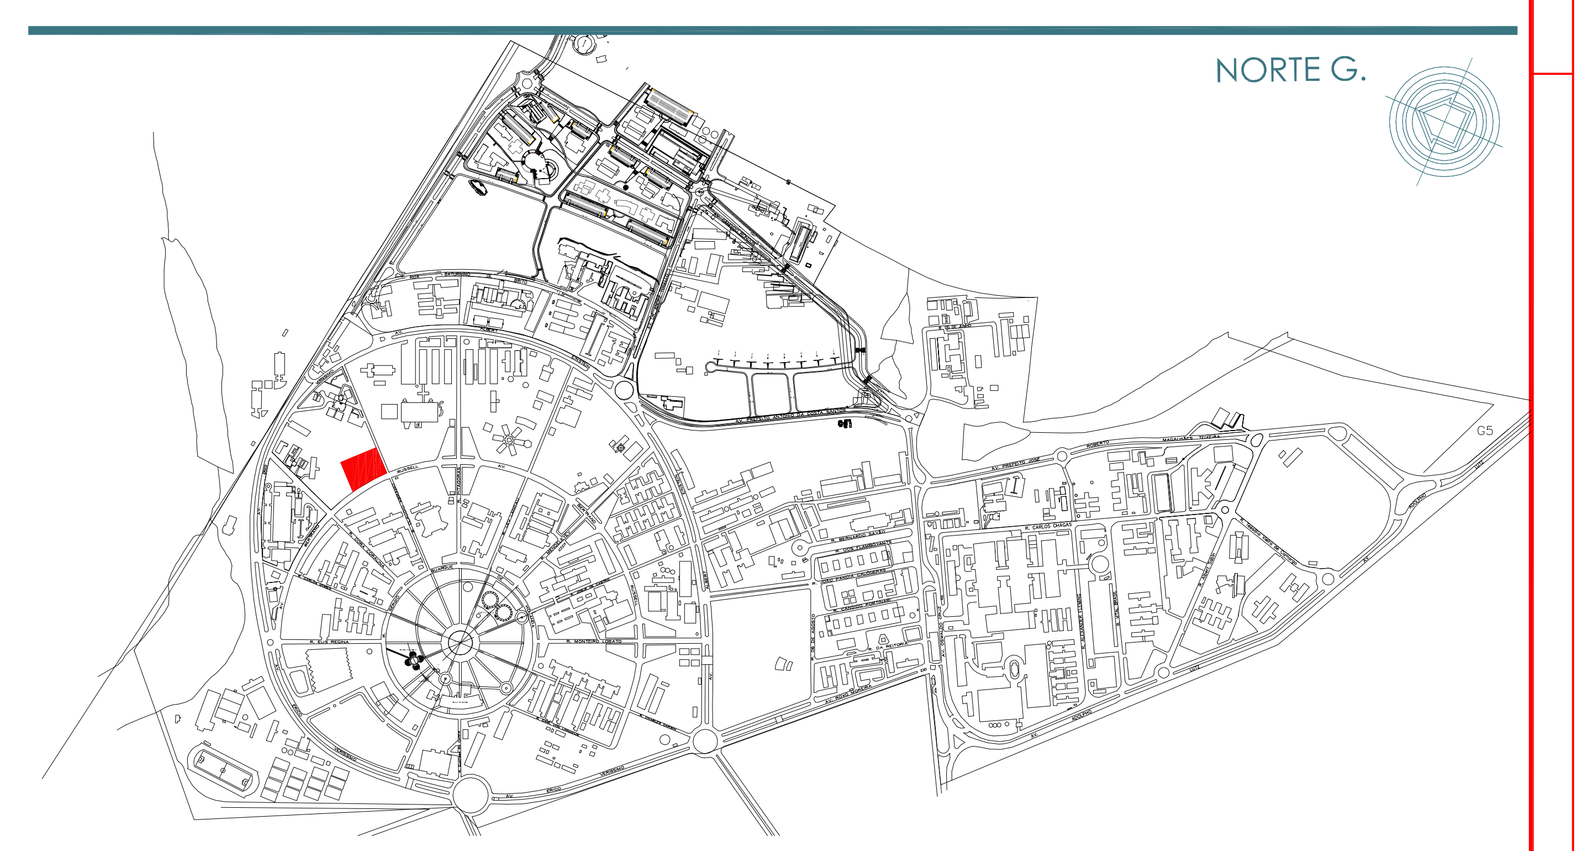

LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS

Sem Escala

QUADRO DE ÁREAS

Área do Terreno	x,xx m²
Edifício 02 - Área Construída - Pavimento Térreo	672,35 m²
Edifício 02 - Área Construída - Primeiro Pavimento	590,85 m²
Edifício 02 - Área Construída Total	**1.263,20**

NORTE G.

m²

ATENÇÃO
A autoria do projeto não é responsabilidade deste Núcleo, cabendo à este, apenas sua análise e gerenciamento.

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV
LOCAL: Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campinas, SP
autores projeto básico / preliminar: EMOD - Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp

CÓDIGO DA OBRA: MAV

REV.	MODIFICAÇÃO	RESP.	DATA
05			
04			
03			
02			
01			

LOCAL: Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 - Unicamp
Barão Geraldo - Campinas

OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp - MAV - Edifício 02

ETAPA: Etapa 01 de Obra - Executivo

TÍTULO: Implantação Geral - Edifício 02

ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA nº 5060096623
DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CREA nº 5061850330
ARQ. RENATA G. BUFFA- CREA nº 5062067022

ARQUIVO: ETAPA01_MUSEU_EXE_ARQ01_implantação
DIMENSÕES: 841 x 1189
DATA: dez/2012
ESCALA: 1:125

ARQ 01/19

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br