


NOS CIRCUITOS INDICADOS COM ☐ UTILIZAR DR DE 30mA



NOS CIRCUITOS INDICADOS COM UTILIZAR DR DE 30m

NOS CIRCUITOS INDICADOS COM UTILIZAR DR DE 30m


GERALGERAL

A18  K1
VE-01

OBS:
NO QUADRO QSR SERÃO INSTALADOS APENAS O3 CONJUNTO DE LAMPADAS
DE SINALIZAÇÃO VERDE/VERMELHA, NOA PORTA, QUE SERÃO REPETIÇÃO DAS INDICAÇÕES DO QCS

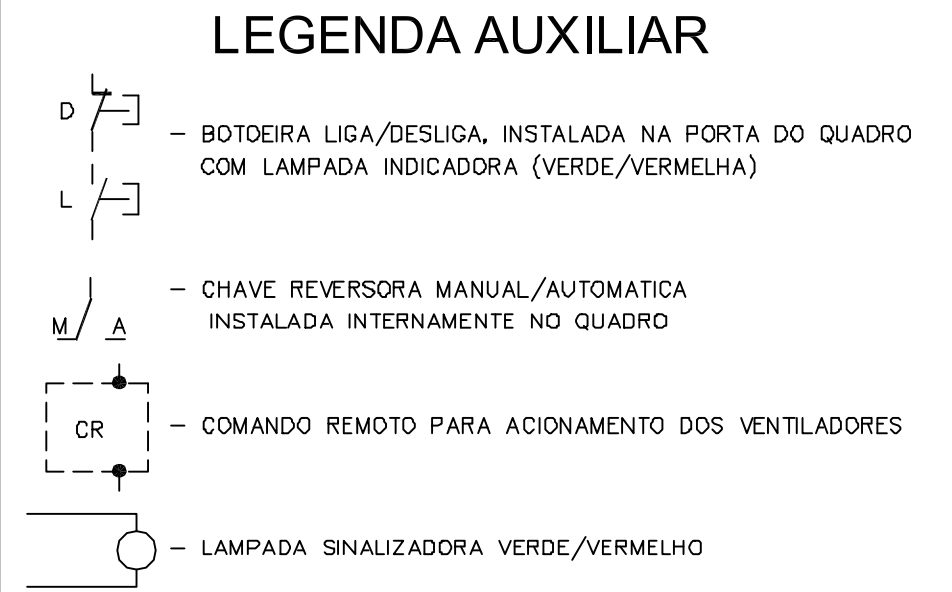

- ### NOTAS:
- 1 - O POSTO TRANSFORMADOR DEVE SER MONTADO DE ACORDO COM A NORMA DEB 11846 ITEM 3.5.3 - ETIM - TENSÃO MÁXIMA DE 250V-60HZ EM ESTUPO DE FASE DE LINHA C.E3
 - 2 - A DESDE A PORA A CAUSA E A MEDIDA DEVE SER ATENDER AO DISPOSTIVO EM 2000/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/

OBSERVAÇÕES GERAIS	<p>* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.</p> <p>* Não tomar medidas em locais não abertos.</p> <p>* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e com o proprietário com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de alvará.</p> <p>* Em caso de dúvida, consultar-se as áreas que tenham sido medidas pela interferência deverão ser recuperadas, proporcionalmente, pilares e janelas. Em cada caso, seguir o padrão existente no projeto.</p> <p>* As demais especificações deverão estar indicadas na Memorial Descritiva de Arquitetura.</p>			
	12			
	REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	
	 COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS Pró-Reitoria de Desenvolvimento Urbano			CPO Centro da OBRAS
	IMPRTE: INSTITUTO DE BIOLOGIA DEST: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS GRADUAÇÃO			CÍRCULO DA OBRAS Nº:
BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP RUA NICOLA ARSENIO 107 - VALDÉRIO - SÃO PAULO CEP: 04032-000 E-MAIL: batista@senna.com.br				
INSTITUTO DE BIOLOGIA RUA NUNO DE ARAÚJO 100 - JARDIM SÃO CARLOS, CAMPUS III, SÃO CARLOS - SP				AMPLIAR EM 8.000 M² DE ÁREA TOTAL
OPERA	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS GRADUAÇÃO			RET. ELE
TIPO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADROS E RELAÇÃO DE CARGAS			12/13 - R00
AUTOR PROJETO ENG. ZENY VIEIRA DE SOUZA		CÍRCULO 001/2002-04-7		DATA PROJETO 10/09/2002
				ESCALA 1:100