CAIXA PLUVIAL EXISTENTE
CT = 590,214 m
CF = 589,814 m
HC = 1,40 m

REGISTROS

CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

211,47

1910,88

DET. CAIXA PLUVIAL COM GRELHA (CP)
ESCALA: 1/25

DET. CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO (CE)
ESCALA: 1/25

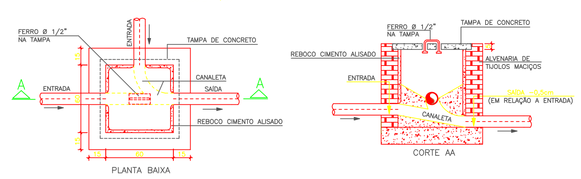

SIMBOLOGIA E LEGENDA	
CE	CE - CAIXA DE INSPEÇÃO CLOACAL
CP	CP - CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL C/ GRELHA
CP	CP - CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL S/ GRELHA
	C.S.S.G. - CAIXA SIFONADA GRELHADA EM PVC(150x150x50mm), COM GRELHA E ANEL EM PVC
	RALO SECO EM PVC Ø 100x100 mmmm, COM GRELHA E ANEL EM PVC
	CONEXÕES EM PVC, DIÂMETRO CONFORME PROJETO
	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO PLUVIAL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO CLOACAL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA VENTILAÇÃO
TV	TUBO DE VENTILAÇÃO
TQP	TUBO DE QUEDA PLUVIAL
TQS	TUBO DE QUEDA SANITÁRIO
CT	COTA DE TAMPA
CF	COTA DE FUNDO
HC	ALTURA DA CAIXA
CAF	COLUNA DE ÁGUA FRIA

NOTAS GERAIS

- ENTRADA D'AGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15.
- AS BITOLAS CONSTANTES NO PRUJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.
- RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- RAMAIS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- SUBSOLO ESTÁ CLOACAS E PLUVIAIS ESTÃO EM PVC CLASSE 8.
- O MICTÓRIO DE LOUÇA SERÁ COM SIFÃO INTEGRADO.

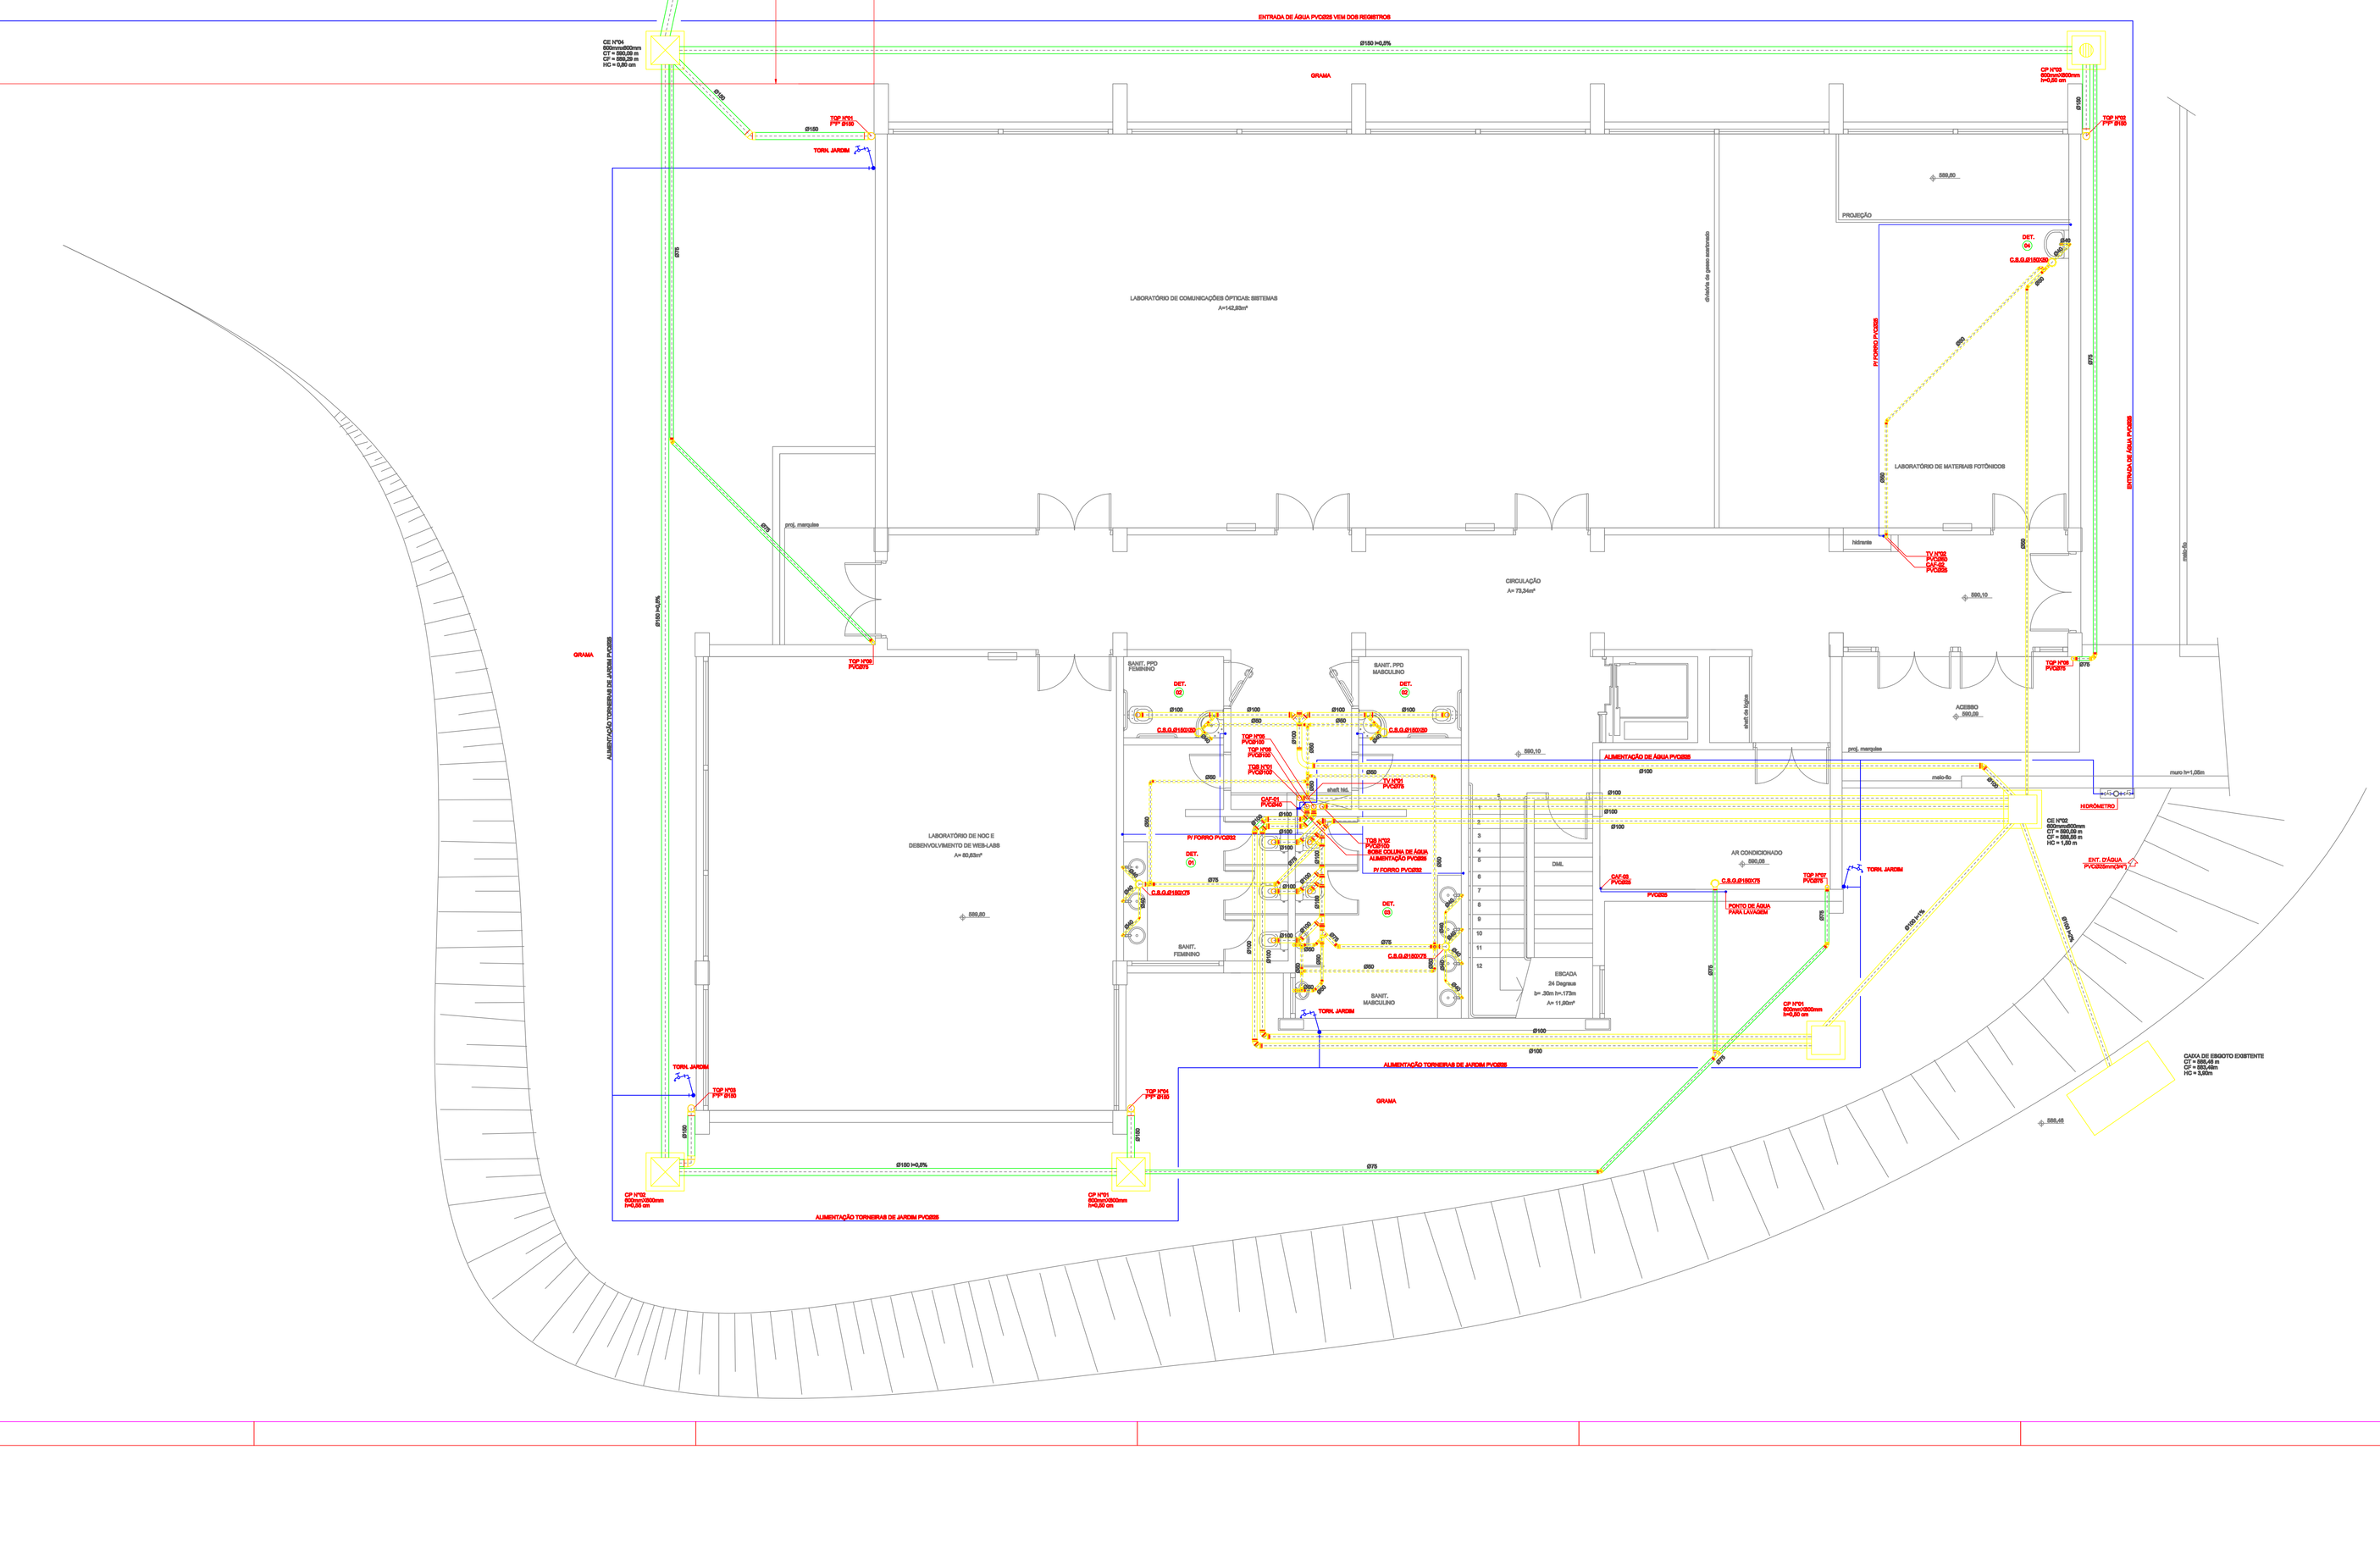

REV.	DATA	DISCRIMINAÇÃO DA REVISÃO	RESP.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: LABORATÓRIO KYATERA / CONSTRUÇÃO
LOCAL: INSTITUTO DE FÍSICA - AV. BERTRAND RUSSEL - UNICAMP

CÓDIGO DA OBRA: IFGWkya

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA.
Rua Botafogo 305, cj. 03-Higienópolis-Cesa-Poste Alegre-RS
CEP 90150-060 - Tel/Fax (51)3230-3188

Autor(es) do Projeto: Eng°. Paulo Loeck
CREA | DATA | VISTO

REFERÊNCIA: PROJETO HIDROSSANITÁRIO
PLANTA BAIXA TÉRREO

HID 01/05

DATA: 01/07/2008 | DESENHO: R005900 | ARQUIVO: IFGWkya_HID_PE_F01_DES_R00.dwg | ESCALA: 1:50