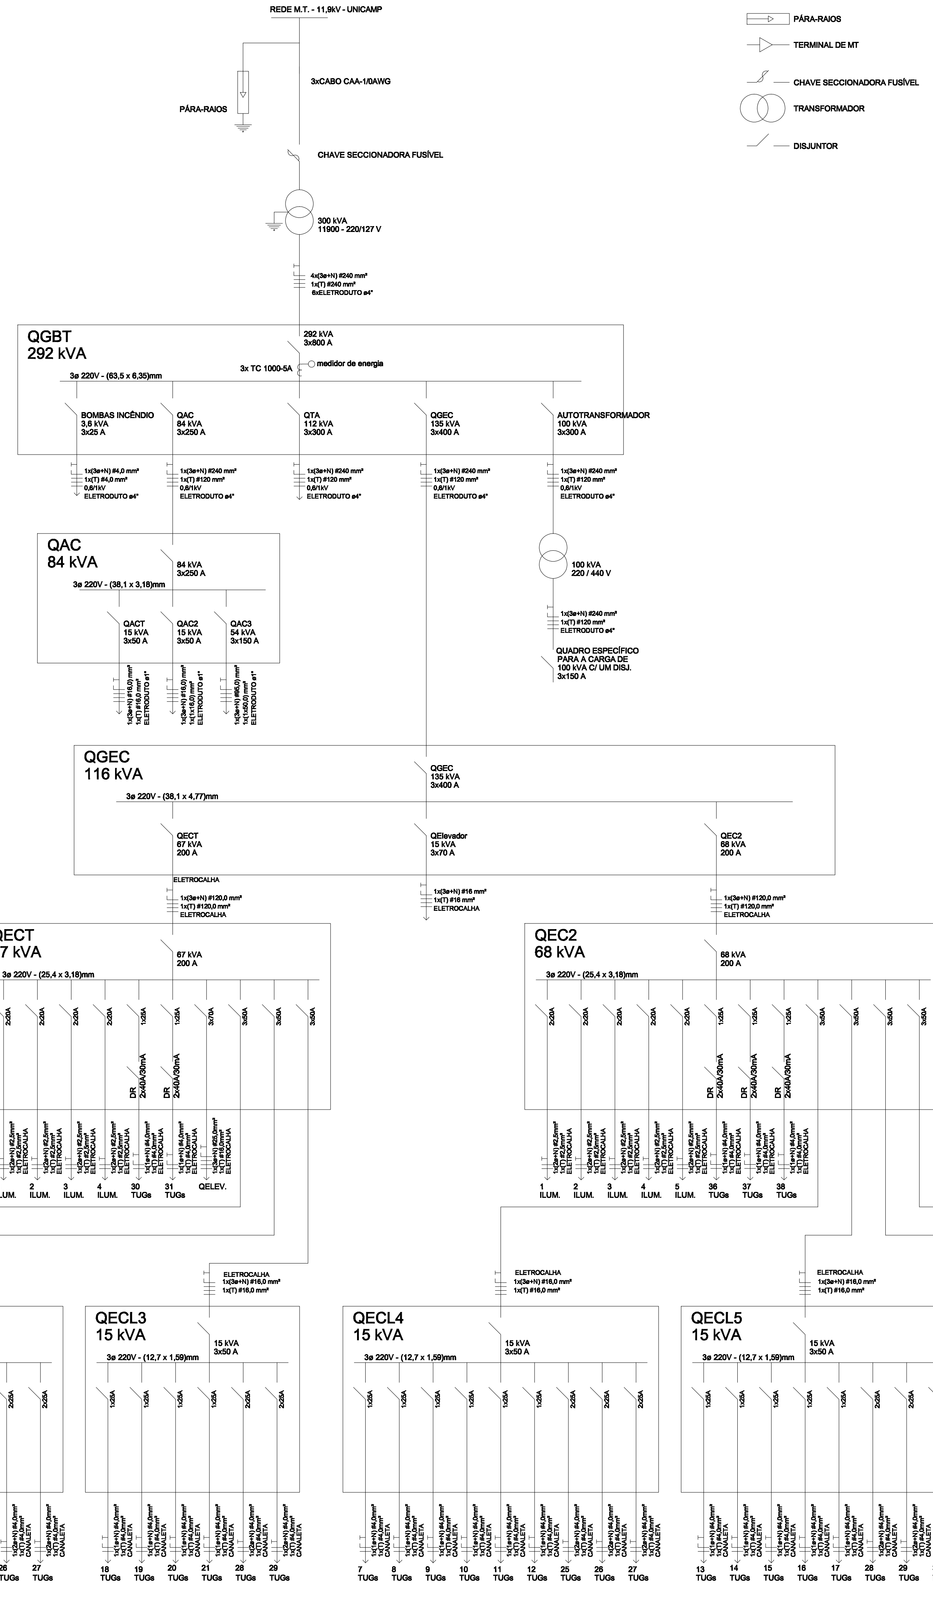

PÁRA-RAIOS

TERMINAL DE MT

CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL

TRANSFORMADOR

DISJUNTOR

OBS.:

REDE ESSENCIAL É A ALIMENTADA PELO GERADOR

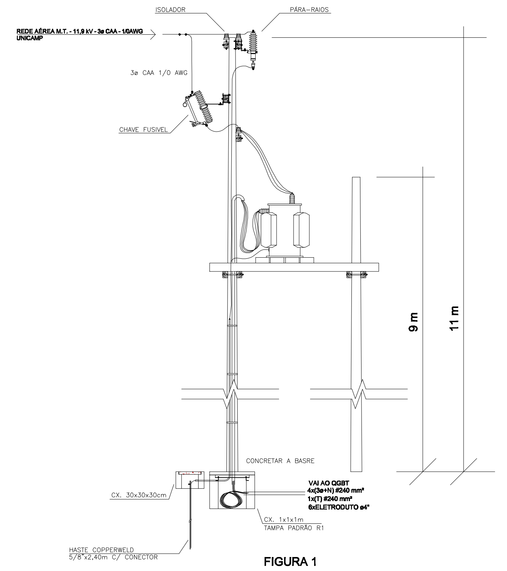

FIGURA 1

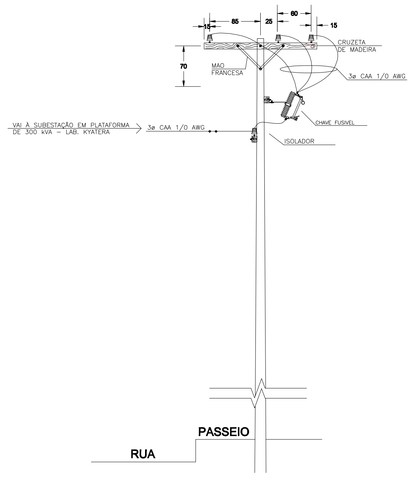

FIGURA 2

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
S/ ESCALA

DETALHE TUBULAÇÃO ENTERRADA
S/ ESCALA



DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM
S/ ESCALA

	Carga kVA	In A	Condutor mm²	Terra mm²	U V	Disj. A
QGBT	300	788,4	3x240,0	1x120,0	220	3x800
QAC	84	220,8	1x240,0	1x120,0	220	3x250
QGEC	135	354,8	1x240,0	1x120,0	220	3x400
QECT	67	176,0	1x120,0	1x120,0	220	3x200
QEC2	68	178,8	1x120,0	1x120,0	220	3x200
QECL1	15	39,37	1x16,0	1x16,0	220	3x50
QECL2	15	39,37	1x16,0	1x16,0	220	3x50
QECL3	15	39,37	1x16,0	1x16,0	220	3x50
QECL4	15	39,37	1x16,0	1x16,0	220	3x50
QECL5	15	39,37	1x16,0	1x16,0	220	3x50
QECL6	15	39,37	1x16,0	1x16,0	220	3x50
QECL7	15	39,37	1x16,0	1x16,0	220	3x50

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
* Antes da execução, conferir todas as medidas no local;
* NÃo tomar medidas em escala na planta;
* Toda interferência necessária em alvenaria existente deve ter as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Em caso de reformas, recuperar as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção. Principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, conferir o padrão existente no local;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Elétrica.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: LABORATÓRIO KYATERA / CONSTRUÇÃO
LOCAL: INSTITUTO DE FÍSICA - AV. BERTRAND RUSSEL - UNICAMP
CÓDIGO DA OBRA: IFGI/Kyta

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Botafogo 2165, cj. 23-Alvorada-Cesa-Porto Alegre-RS
CEP 90150-000 - Tel/Fax: (51)3233-3188

Autor(es) do Projeto: Eng. Ricardo Augusto Pufal
CREA: 42624-RS
DATA:
VISTO

REFERÊNCIA: DIAGRAMAS UNIFILARES

ELE 01/05

DATA: 21/07/2008
DESENHO: Rodrigo B. Oliveira
ARQUIVO: IFGIKyta_ELE_PE_DES_R00.DWG
ESCALA: SEM ESCALA