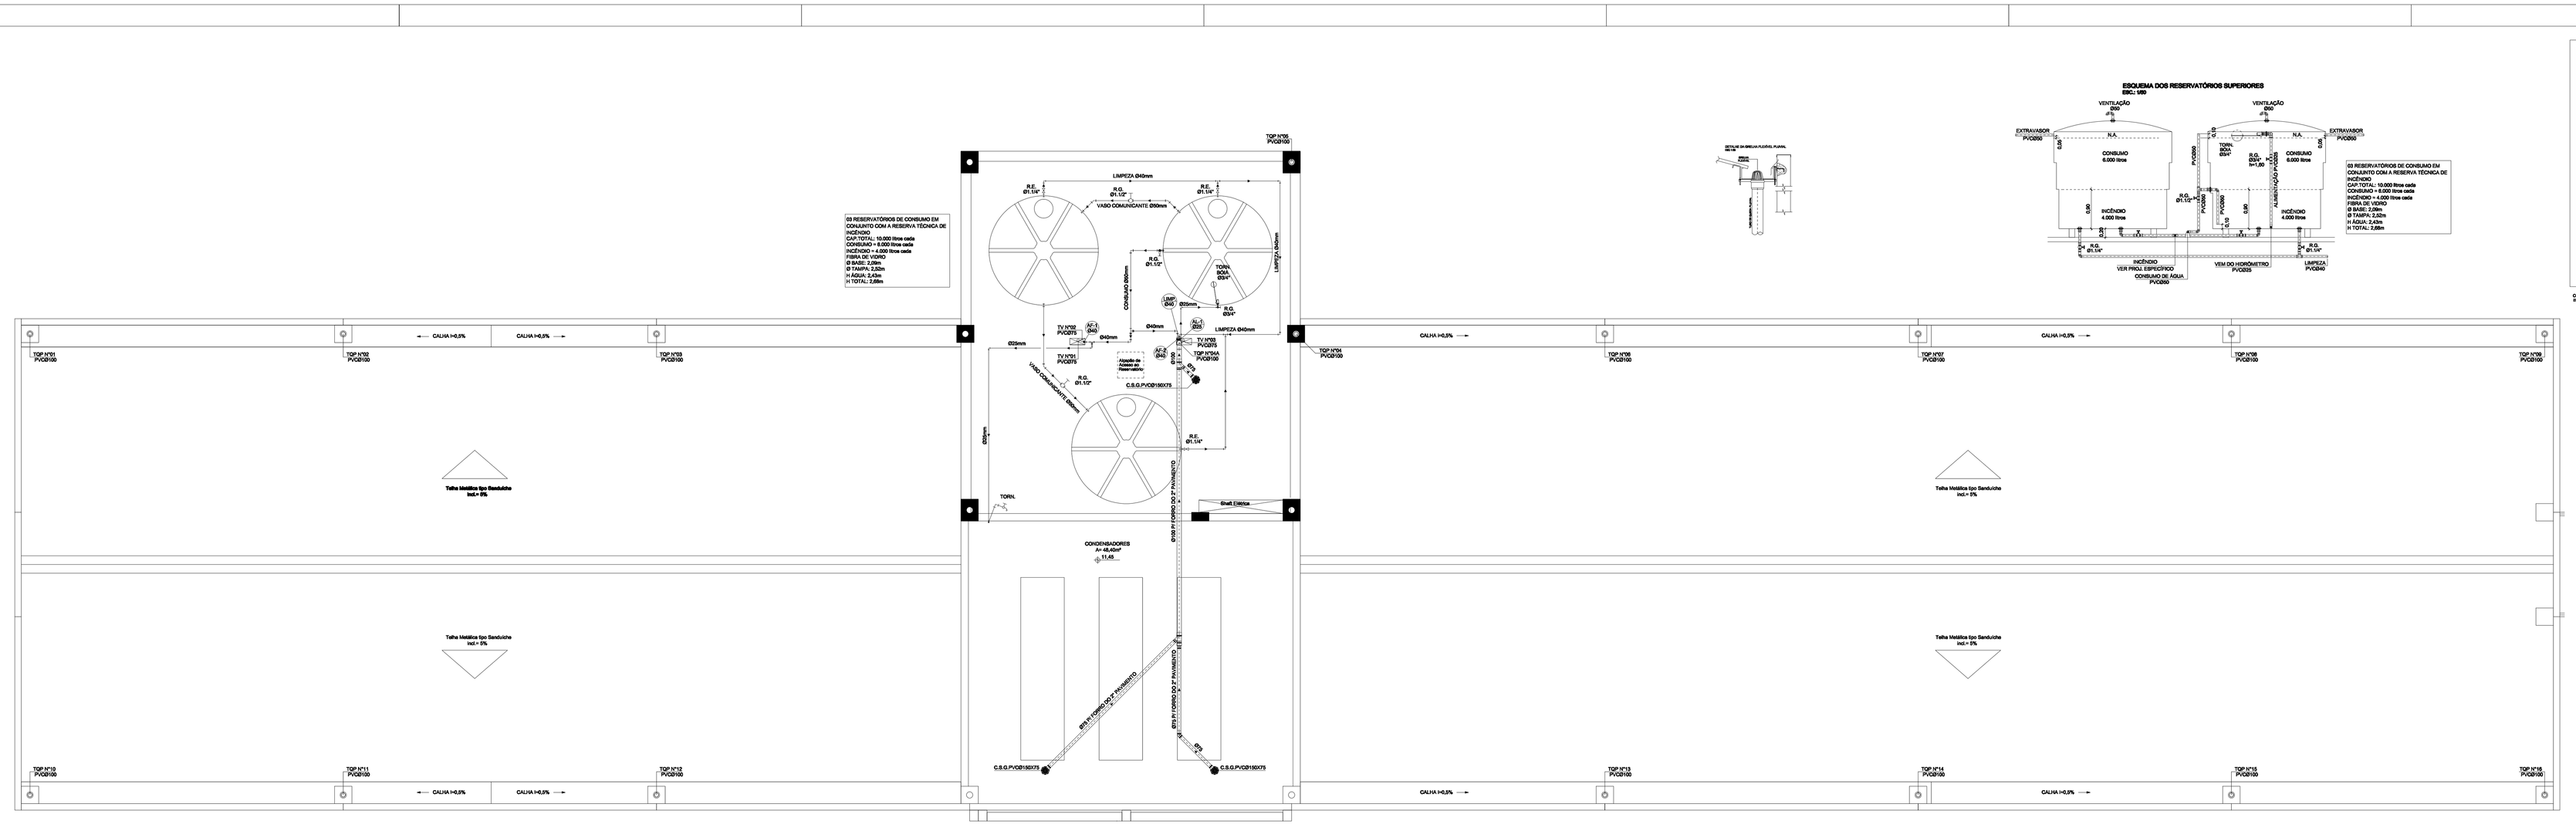

03 RESERVATÓRIOS DE CONSUMO EM CONJUNTO COM A RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
CONSUMO = 10.000 litros cada
CAP.TOTAL = 10.000 litros cada
INCÊNDIO = 4.000 litros cada
FIBRA DE VIDRO
Ø INTERNA: 2,20m
Ø TAMPA: 2,32m
H ÁGUA: 3,45m
H TOTAL: 3,95m

ESQUEMA DOS RESERVATÓRIOS SUPERIORES
ERC. MM

03 RESERVATÓRIOS DE CONSUMO EM CONJUNTO COM A RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
CAP.TOTAL = 10.000 litros cada
CONSUMO = 5.000 litros cada
INCÊNDIO = 4.000 litros cada
FIBRA DE VIDRO
Ø INTERNA: 2,20m
Ø TAMPA: 2,32m
H ÁGUA: 3,45m
H TOTAL: 3,95m

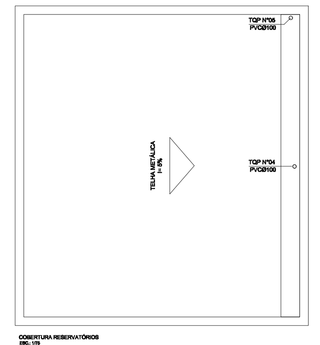

ESQUEMA DOS RESERVATÓRIOS
SEM. 1/50

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Planta e detalhes de forro ver folhas de luminotécnicas;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R00	19/04/2010	EMISSÃO INICIAL
R01	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: IC4
LOCAL: UNICAMP
CÓDIGO DA OBRA: IC4

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Botafogo, 1051 - 8 andar - Conj. 802 - Cep 30150-070 - Belo Horizonte - MG
CEP 30150-070 - Tel/Fax (31)3223-3100

Autor(es) do Projeto: Eng. Paulo Loeck
CREA: RS 35.534
DATA:
VISTO:

REFERÊNCIA:
PROJETO EXECUTIVO
PLANTA BAIXA COBERTURA

HID
05/06

DATA: 19/04/2010
DESENHO: RAD/RGO
ARQUIVO: IC04_HID_PE_F05_R00.dwg
ESCALA: 1:50