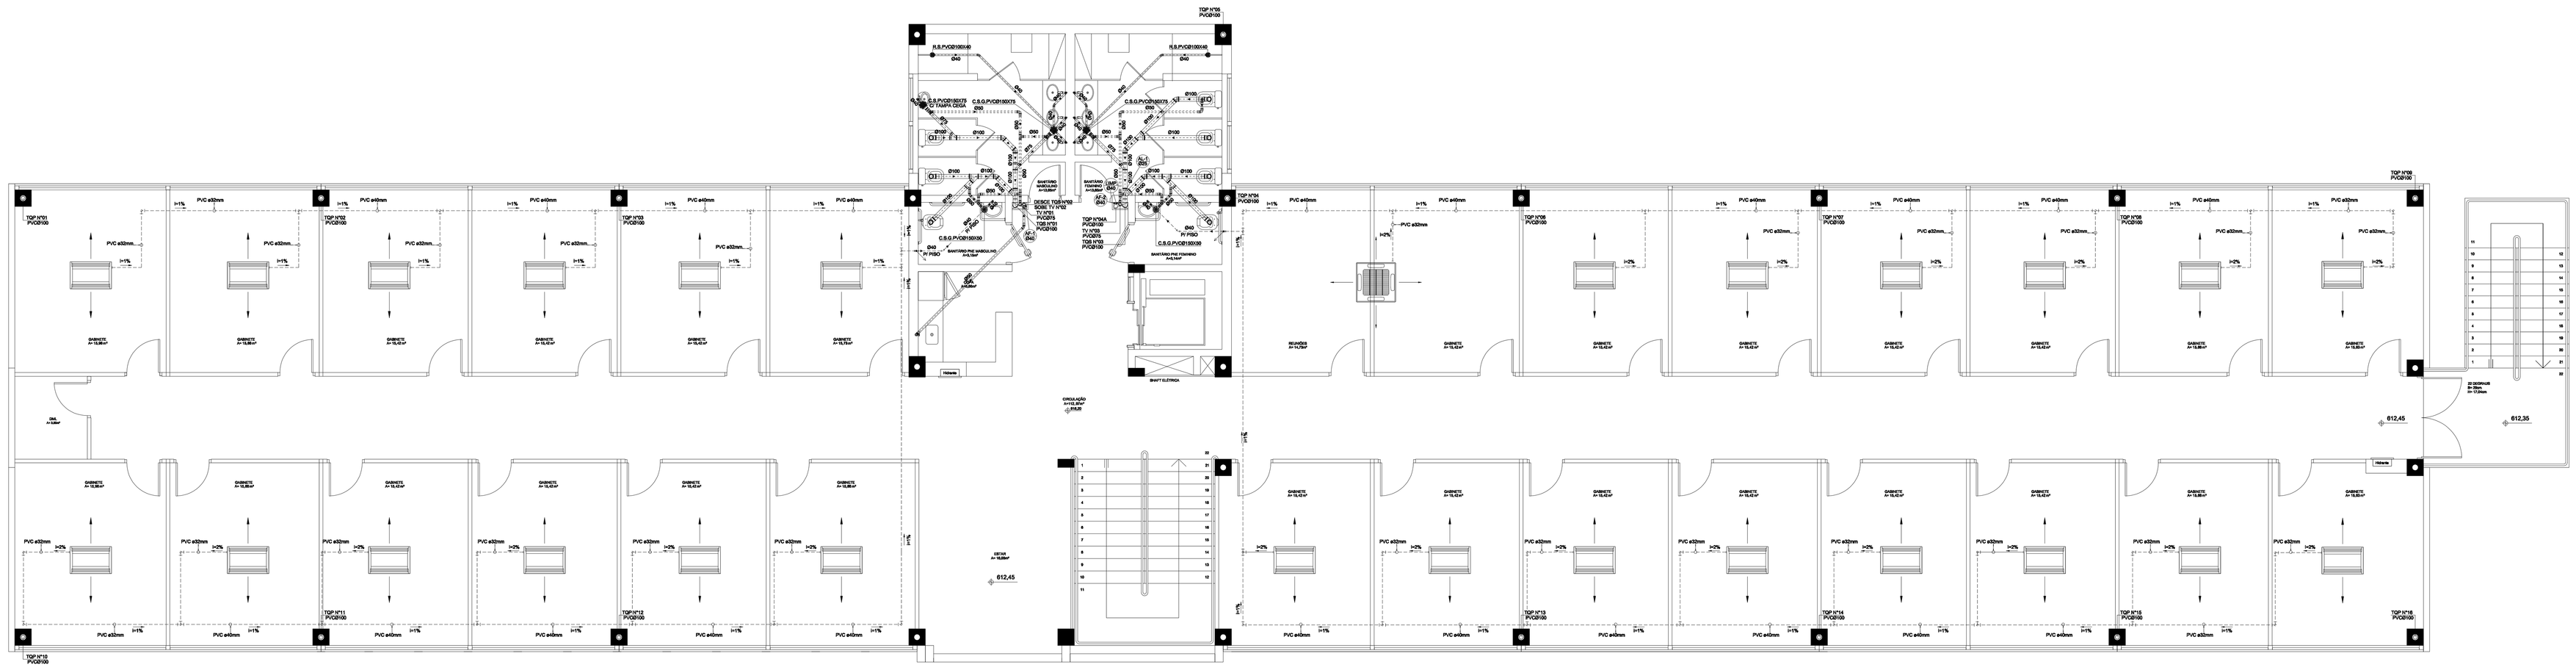

SIMBOLOGIA E LEGENDA	
	C.S.S. - CAIXA SECA/CHUVA COM TAMPA CEGA DN PVC/FERRO/180x70mm
	C.S.G. - CAIXA SIFONADA GRELHADA DN PVC/FERRO/180x300mm, DON GRELHA C AMO DN PVC
	CONEXÕES DA PVC, DIRÁTRIO CONFORME PROJETO
	CANALIZAÇÃO DE AGUA FRIA PEX/FLEX
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO PLUVIAL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO CLOACAL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA VENTILAÇÃO
TV	TUBO DE VENTILAÇÃO
CAF	COLUNA DE AGUA FRIA
AL	ALIMENTAÇÃO DE AGUA DOS RESERVATORIOS

NOTAS GERAIS

- ENTRADA D'AGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDAVEL CLASSE 15.
- TODAS AS TUBULAÇÕES DE PVC INSTALADAS NA HORIZONTAL DEVERÃO SER EXECUTADAS EM TRINCHEIRAS NAS DIMENSÕES INDICADAS NA TABELA ACIMA.
- RAMAIS DE DESCIDO PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIO SERÃO DU PVC CLASSE 8.
- COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO DN PVC CLASSE 8.
- RAMAIS DE VENTILAÇÃO SERÃO DN PVC CLASSE 8.
- O VOLTEIRO DE LOUÇA SERÁ COM SIFÃO INTEGRADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Planta e detalhes de forro ver folhas de luminotécnicas;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R00	19/04/2010	EMISSÃO INICIAL

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS	
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário	
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	
OBRA: IC4	CÓDIGO DA OBRA: IC4
LOCAL: UNICAMP	

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Rinaldo Dito, 42, Cambuhy Nova Petrópolis - Mogi Guaçu
CEP 30150-000 - Tel/Fax (01)3579-3100

Autor(es) do Projeto	CREA	DATA	VISTO
Eng. Paulo Loeck	RS 35.534		

REFERÊNCIA

PROJETO EXECUTIVO
PLANTA BAIXA 2º PAV.

HID
04/06

DATA	DESENHO	ARQUIVO	ESCALA
19/04/2010	R00/R00	IC04_HID_PE_P04_R00.dwg	1:50