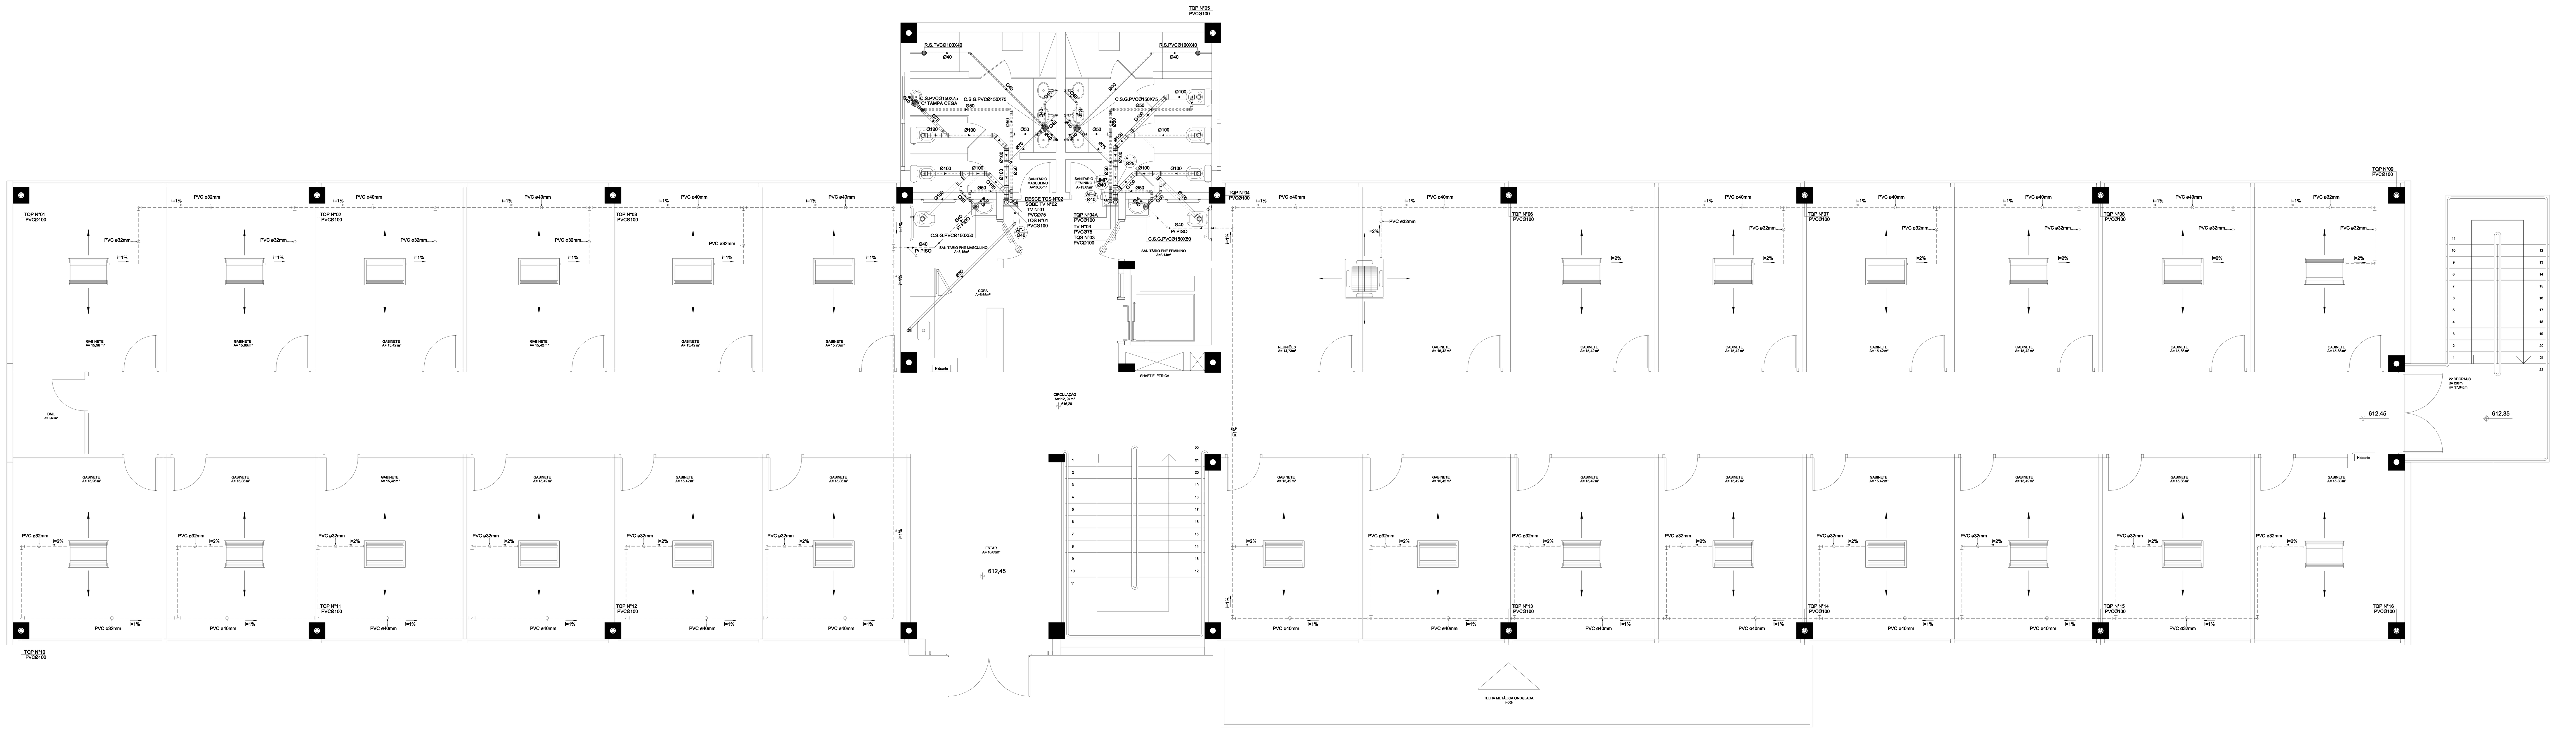

SIMBOLOGIA E LEGENDA	
(símbolo)	C.S.G. - CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA EM PVCØ150x150x75mm
(símbolo)	C.S.G. - CAIXA SIFONADA GRELHADA EM PVCØ150x150x50mm, COM GRELHA E ARO EM PVC
(símbolos)	CONEXÕES EM PVC, DIÂMETRO CONFORME PROJETO
(linha)	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL
(linha)	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO PLUVIAL
(linha)	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO CLOACAL
(linha)	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA VENTILAÇÃO
TV	TUBO DE VENTILAÇÃO
CAF	COLUNA DE ÁGUA FRIA
AL	ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS

NOTAS GERAIS

- ENTRADA D'ÁGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15.
- AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.
- RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- SUBCOLETORES CLOACAIS E PLUVIAIS SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- O MICTÓRIO DE LOUÇA SERÁ COM SIFÃO INTEGRADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Planta e detalhes de forro ver folhas de luminotécnica;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R00	19/04/2010	EMISSÃO INICIAL

ATENÇÃO
A autoria do projeto não é responsabilidade deste Núcleo, cabendo à este, apenas sua análise e gerenciamento.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: IC4
LOCAL: UNICAMP
CÓDIGO DA OBRA: IC4

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Botafogo 280, cj. 22-Menino Deus-Porto Alegre-RS
CEP 90150-050 - Tel/Fax (51)3233-3168

Autor(es) do Projeto	CREA	DATA	VISTO
Eng. Paulo Loeck	RS 35.534		

REFERÊNCIA
PROJETO EXECUTIVO
PLANTA BAIXA 1° PAV.

HID
03/06

DATA	DESENHO	ARQUIVO	ESCALA
19/04/2010	RODRIGO	IC04_HID_PE_F03_R00.dwg	1:50