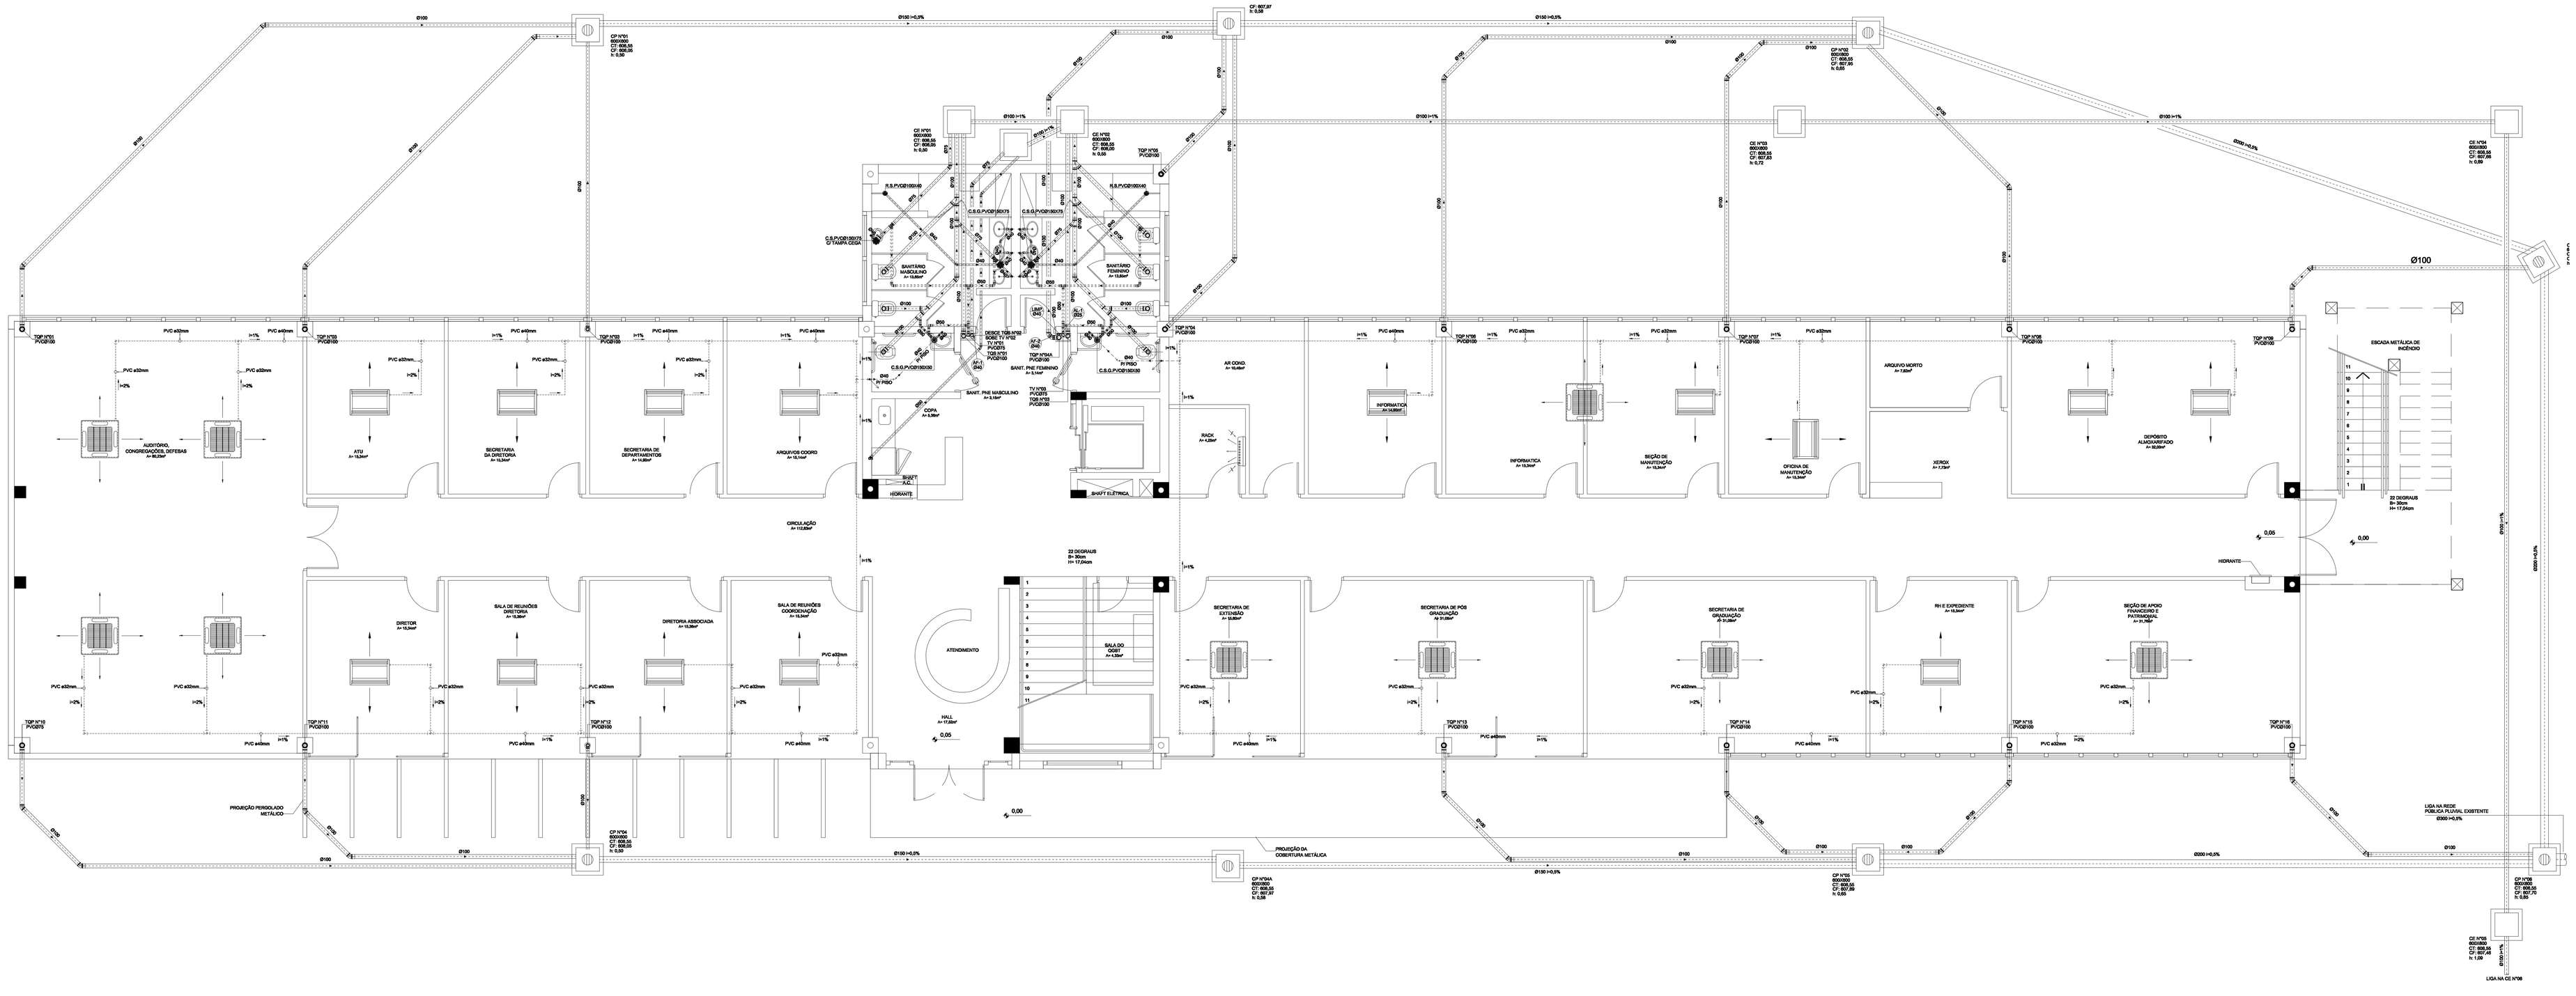

SIMBOLOGIA E LEGENDA	
	C.S.S. – CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA Ø150	150x150x75mm
	C.S.S. – CAIXA SIFONADA GRELHADA Ø150	150x150x75mm, COM GRELHA E ANEL DI-PVC
	CONEXÕES DI-PVC, DIÂMETRO CONFORME PROJETO
	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE B PARA ESGOTO PLUVIAL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE B PARA ESGOTO CLOACAL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE B PARA VENTILAÇÃO
TV	TUBO DE VENTILAÇÃO
CxF	CAIXA DE AGUA FRIA
RL	ALIMENTAÇÃO DE AGUA DOS RESERVATORIOS

NOTAS GERAIS
- ENTRADA D'AGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15.
- AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.
- RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO DI-PVC CLASSE B.
- RAMAIS DE VENTILAÇÃO SERÃO DI-PVC CLASSE B.
- SUBCOLETORES E COLUNAS E PLUVIAIS SERÃO DI-PVC CLASSE B.
- O MICTÓRIO DE LOUÇA SERÁ COM SIFÃO INTEGRADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Planta e detalhes do forro ver folhas de luminotécnica;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

REV.	DATA	DISCRIÇÃO DA REVISÃO
R00	19/04/2010	EMISSÃO INICIAL

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: IC4
LOCAL: UNICAMP
CÓDIGO DA OBRA: IC4

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Botafogo 1966, 4º, Bl.Andorra, Cesa Preta- Campo RS
CEP 99100-000 - Tel/Fax (51)3233-3166

Autor(es) do Projeto: Eng. Paulo Loeck
CREA: RS 35.534
DATA: 1/2010

REFERÊNCIA: PROJETO EXECUTIVO
PLANTA BAIXA TÉRREO

DATA	DESENHO	ARQUIVO	ESCALA
19/04/2010	R00/R000	IC04_HID_PE_F02_R00.dwg	1:50

HID
02/06