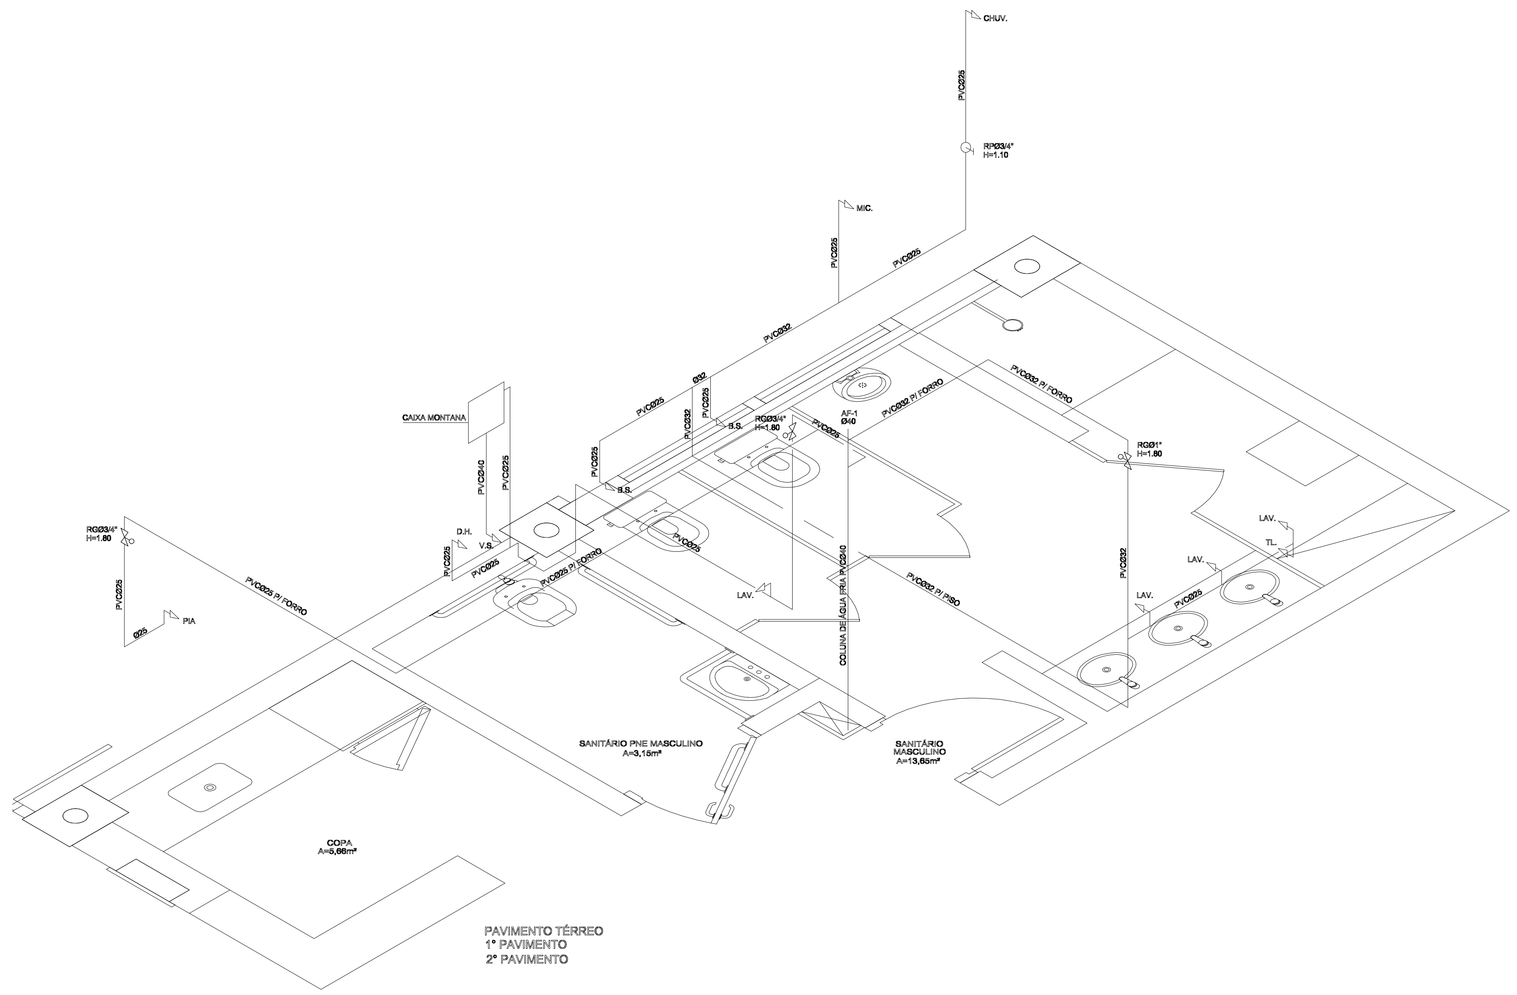

PAVIMENTO TÉRREO
1° PAVIMENTO
2° PAVIMENTO

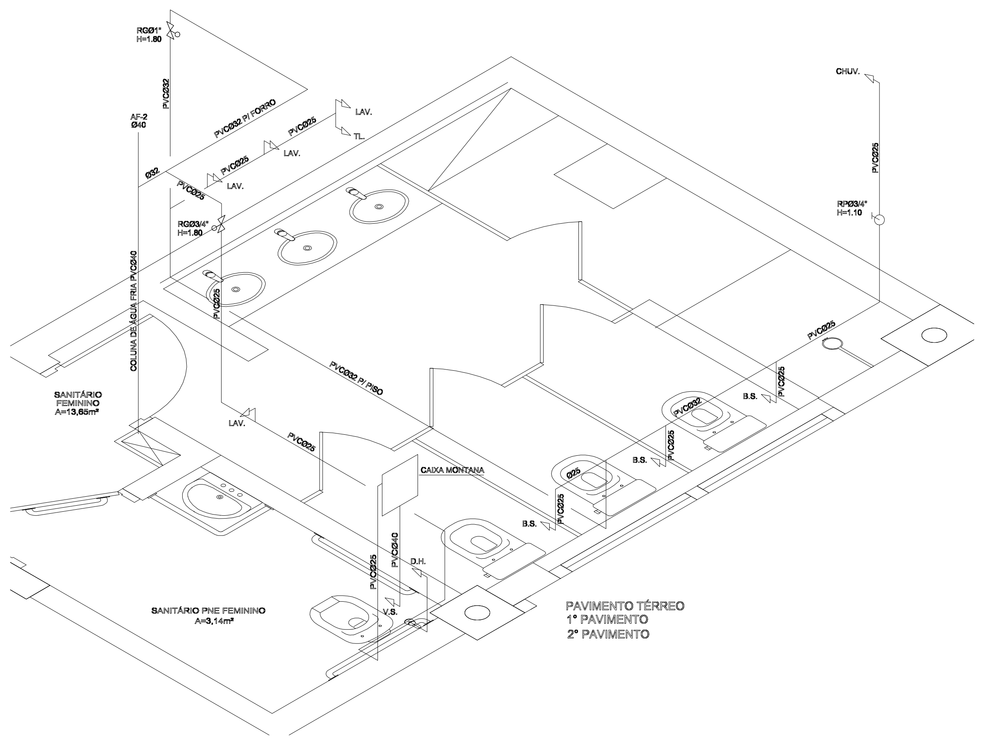

PAVIMENTO TÉRREO
1° PAVIMENTO
2° PAVIMENTO

NOTAS GERAIS

- BARRILETE, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA FORAM DIMENSIONADOS PARA TUBOS DE PVC CLASSE 15, Ø EXTERNO.
- ESPERAS PARA APARELHOS TERÃO REDUÇÃO DE 25x12".
- AS DISTÂNCIAS ENTRE OS APARELHOS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA.

ALTURA DAS ESPERAS

LAV.	LAVATÓRIO	0,60m
B.S.	BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA	0,20m
V.S.	BACIA SANITÁRIA CAIXA DE DESCARGA MONTANA	0,30m
RG.	REGISTRO GAVETA	Indicado
RP.	REGISTRO DE PRESSÃO	Indicado
MIC.	MICTÓRIO	1,25m
DH	DUCHA HIGIÊNICA	0,40m
CHUV.	CHUVEIRO	2,10m
TL.	TORNEIRA DE LIMPEZA	0,40m

SIMBOLOGIA E LEGENDA

	C.S.G. - CAIXA SIFONADA GRELHADA EM PVCD150x150x50mm, COM GRELHA E ANEL EM PVC
	CONEXÕES EM PVC, DIÂMETRO CONFORME PROJETO
	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO CLOACAL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA VENTILAÇÃO
TV	TUBO DE VENTILAÇÃO
CAF	COLUNA DE ÁGUA FRIA

DET. MICTÓRIO
ESC.: 1/20



Ø.25: ALTURA DO PONTO DE ENTRADA DE ÁGUA DO MICTÓRIO VARIA CONFORME O MODELO DO MESMO.

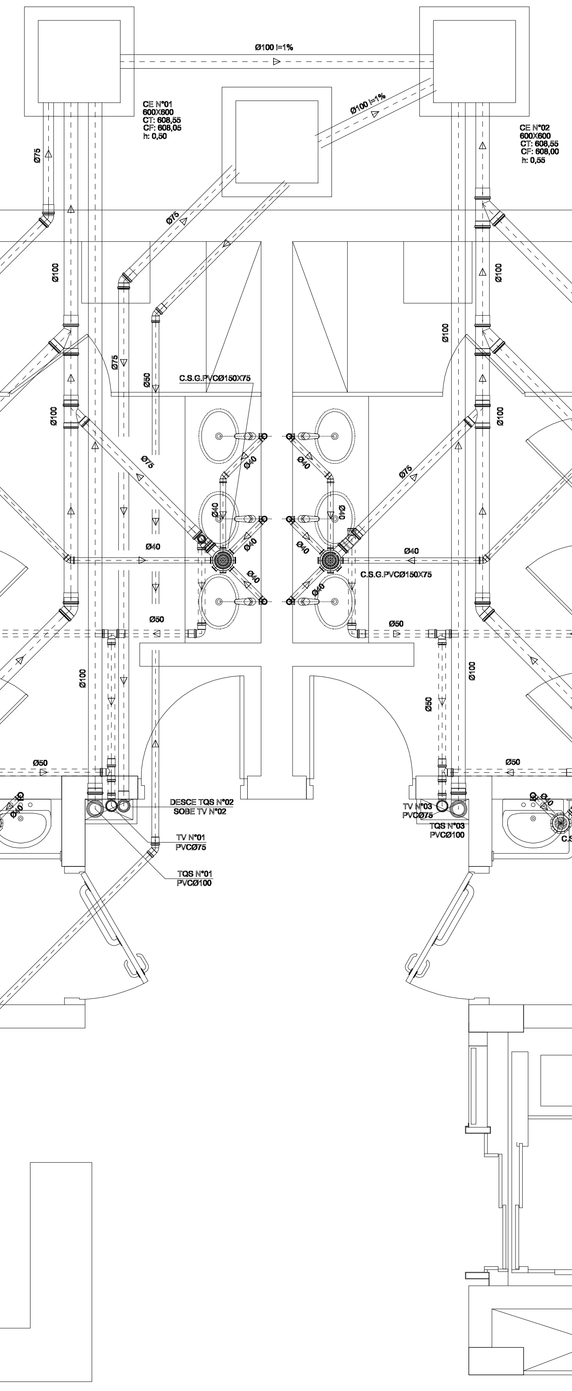

PAVIMENTO TÉRREO

DETALHE CAIXA DE DESCARGA MONTANA

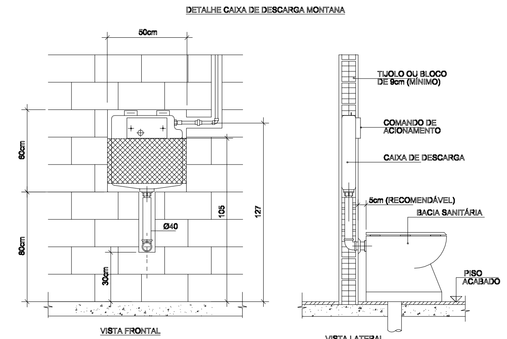

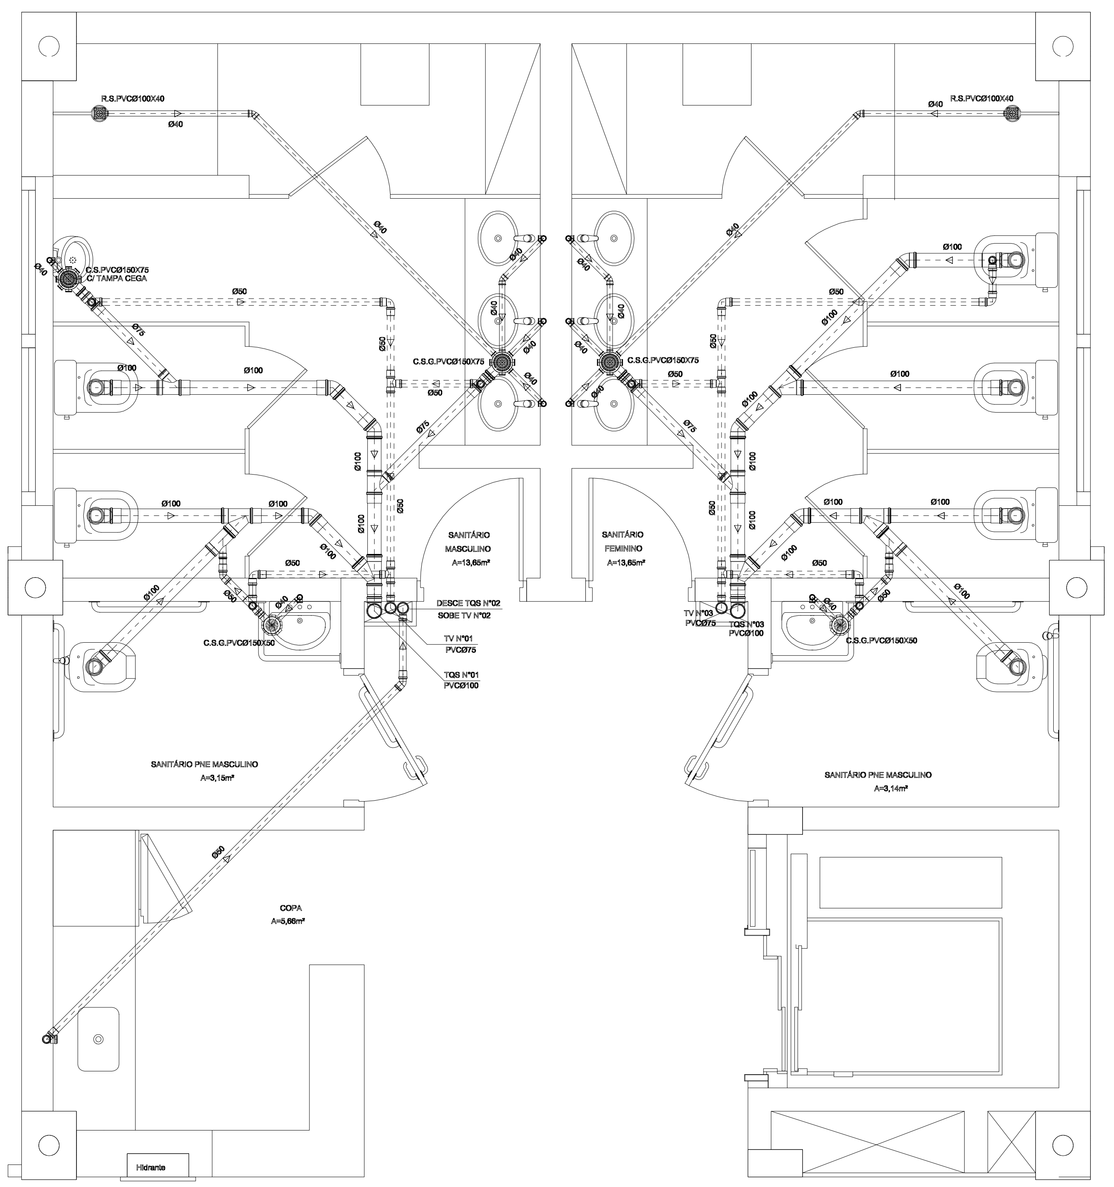

1° E 2° PAVIMENTO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Planta e detalhes de forro ver folhas de luminotécnica;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R00	19/04/2010	EMISSÃO INICIAL

ATENÇÃO
A reprodução deste desenho, sem autorização, é proibida e caracterizará violação de direitos autorais e patrimoniais.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA:	IC4	CÓDIGO DA OBRA	
LOCAL:	UNICAMP		IC4

CBR engenharia
CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Botafogo 290, cj. 22-Menino Deus-Porto Alegre-RS
CEP 90150-060 - Tel/Fax (51)3233-3166

Autor(es) do Projeto	CREA	DATA	VISTO
Eng. Paulo Loeck	RS 35.534		

REFERÊNCIA
PROJETO EXECUTIVO
DETALHES DE ÁGUA E ESGOTO

HID
06/06

DATA	DESENHO	ARQUIVO	ESCALA
19/04/2010	RODRIGO	IC04_HID_PE_F06_R00.dwg	1:50