LEGENDA

ITEM	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E CTD DE DRENAGEM PARA VRF: TUBOS EM COBRE SEM COSTURA, ISOLADOS COM ARMAFLEX E ACABAMENTO EM "PVC"
	ELETRODUTO EM LAMINADO LEVE "aço" UTILIZAÇÃO: INTERLIGAÇÕES DE FORÇA (EDU) COMANDO
	ELETRODUTO EM LAMINADO PESADO "aço" UTILIZAÇÃO: INTERLIGAÇÕES DE FORÇA
	PONTO DE DRENO - SIFONE - LIGAR NA CAIXA SIFONADA MAIS PRÓXIMA E À REDE PLUVIAL
	CALHA ELÉTRICA
	PONTO DE FORÇA (VER TABELA)
	PONTO DE ÁGUA FRIA (TORNEIRA DE JARDIM)
	TOMADA 127 V
	TOMADA 220 V

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - UNIDADES CONDENSADORAS

REF.	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE CAPACIDADE UNITÁRIA	PONTO DE FORÇA
UC-1	UNIDADE CONDENSADORA, BOMBA DE CALOR, DO TIPO VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW) REF.: MODELO MAP-MAP 24, TOSHIBA OU EQUIVALENTE	30,0 HP	220V / 60Hz / 3φ 28kW
UC-2	UNIDADE CONDENSADORA, BOMBA DE CALOR, DO TIPO VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW) REF.: MODELO MAP-MAP 24, TOSHIBA OU EQUIVALENTE	30,0 HP	220V / 60Hz / 3φ 28kW

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	RSP
		EMISSÃO INICIAL	

ATENÇÃO
Antes de iniciar qualquer serviço, verifique as condições locais e as dimensões. Em caso de divergências, consulte o projetista.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: IC4
LOCAL: UNICAMP

CÓDIGO DA OBRA: IC4

CBR - ENGENHARIA B/G LTDA
Rua Tiradentes 2300, cj. 203 Mistério Desse Porto Alegre-RS
CBR 94160-000 - Telefax (51) 33353-5166

Arquitetura

Arranjo no Prédio
Eng. Mec. Elet. Carlos M. da Medeiros — CREA 002.209-RS — VISTO
Eng. Mec. Fábio Bottega — CREA 148.139-RS — DATA

REPRESENTADA: PROJETO EXECUTIVO - CLIMATIZAÇÃO
PLANTA DE COBERTURA

DATA: 03/2007 — ARQUIVO: [CAD]_CLI_PE_FPI-045_DIFS_R00.DWG — ESCALA: 1/50
DESENHO: WELSON — CONFERIDO:
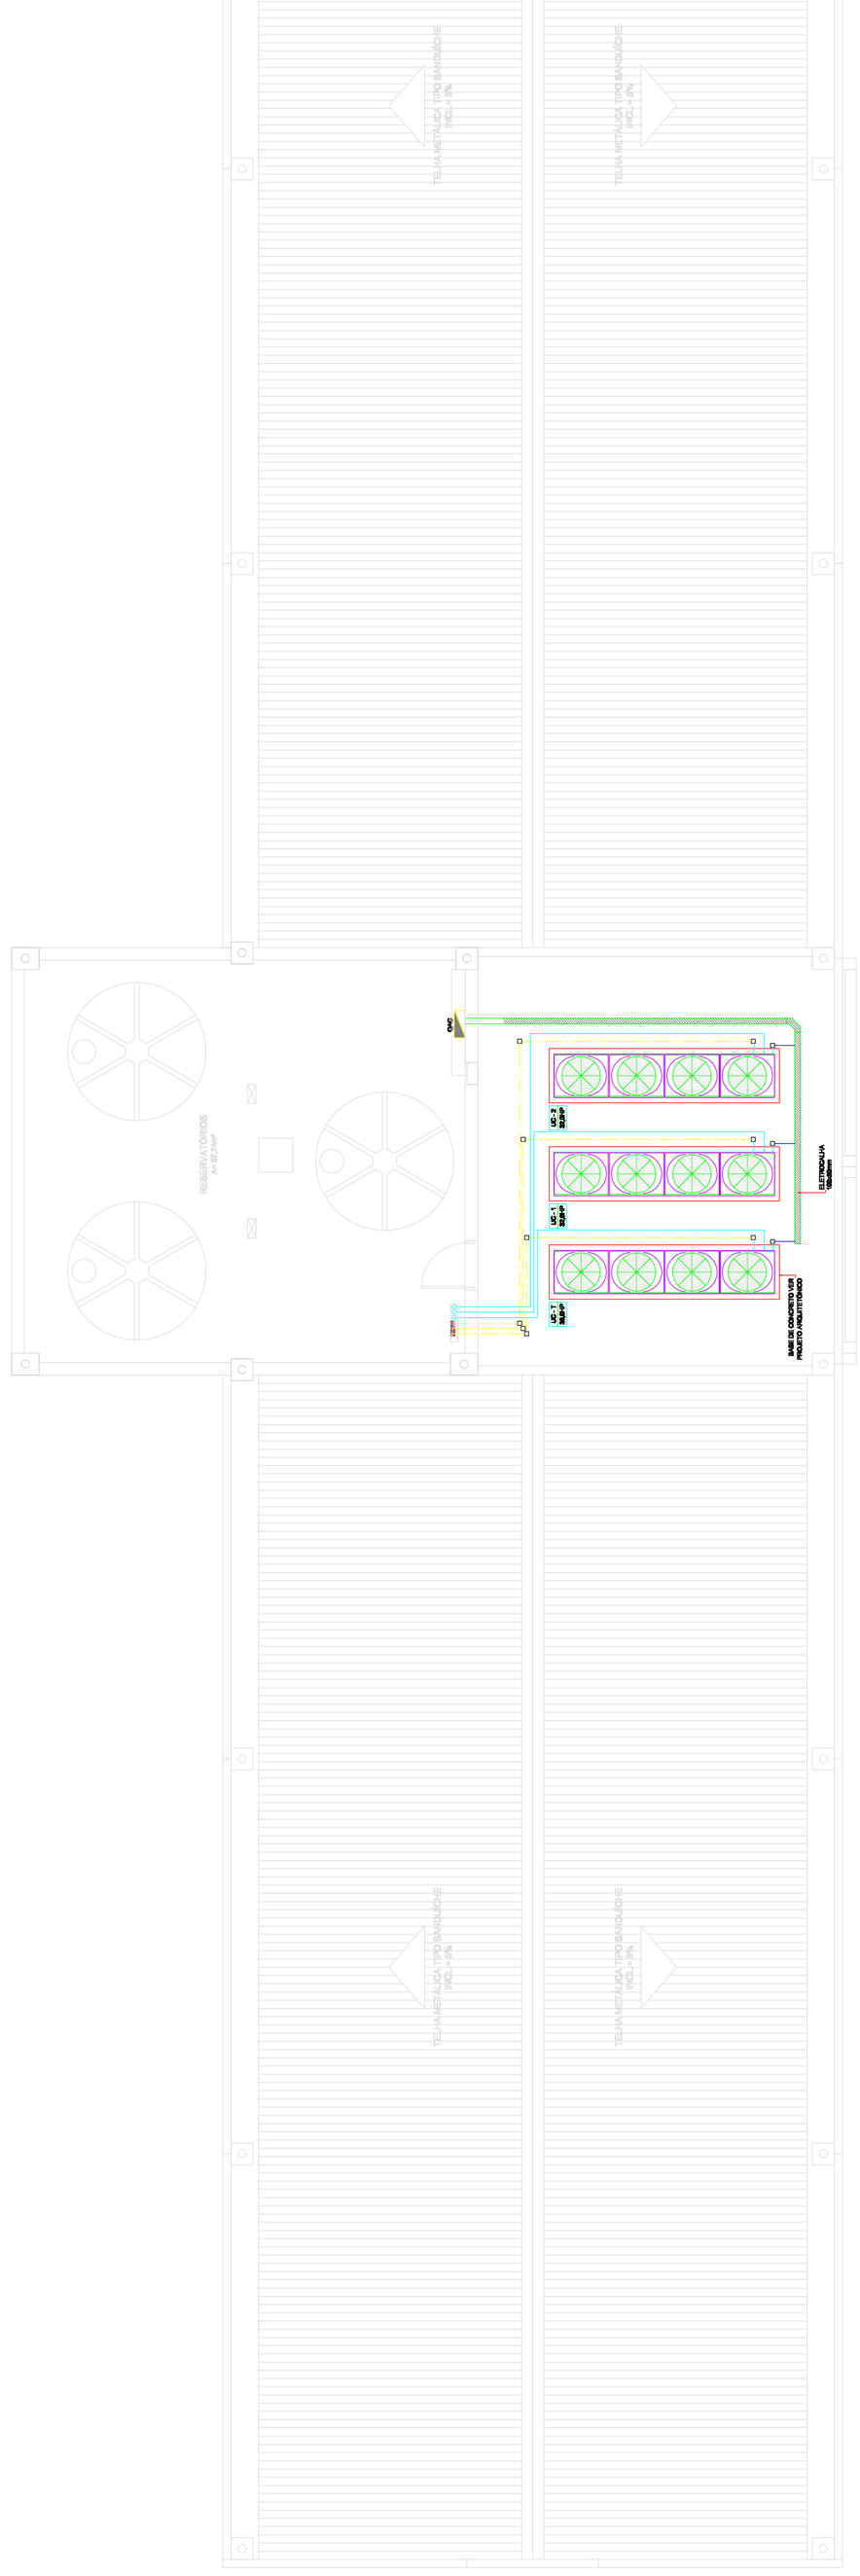
CLI
04/05