



ODL-T-01 - QUADRO DE LUZ E TOMADAS - TÉRREO

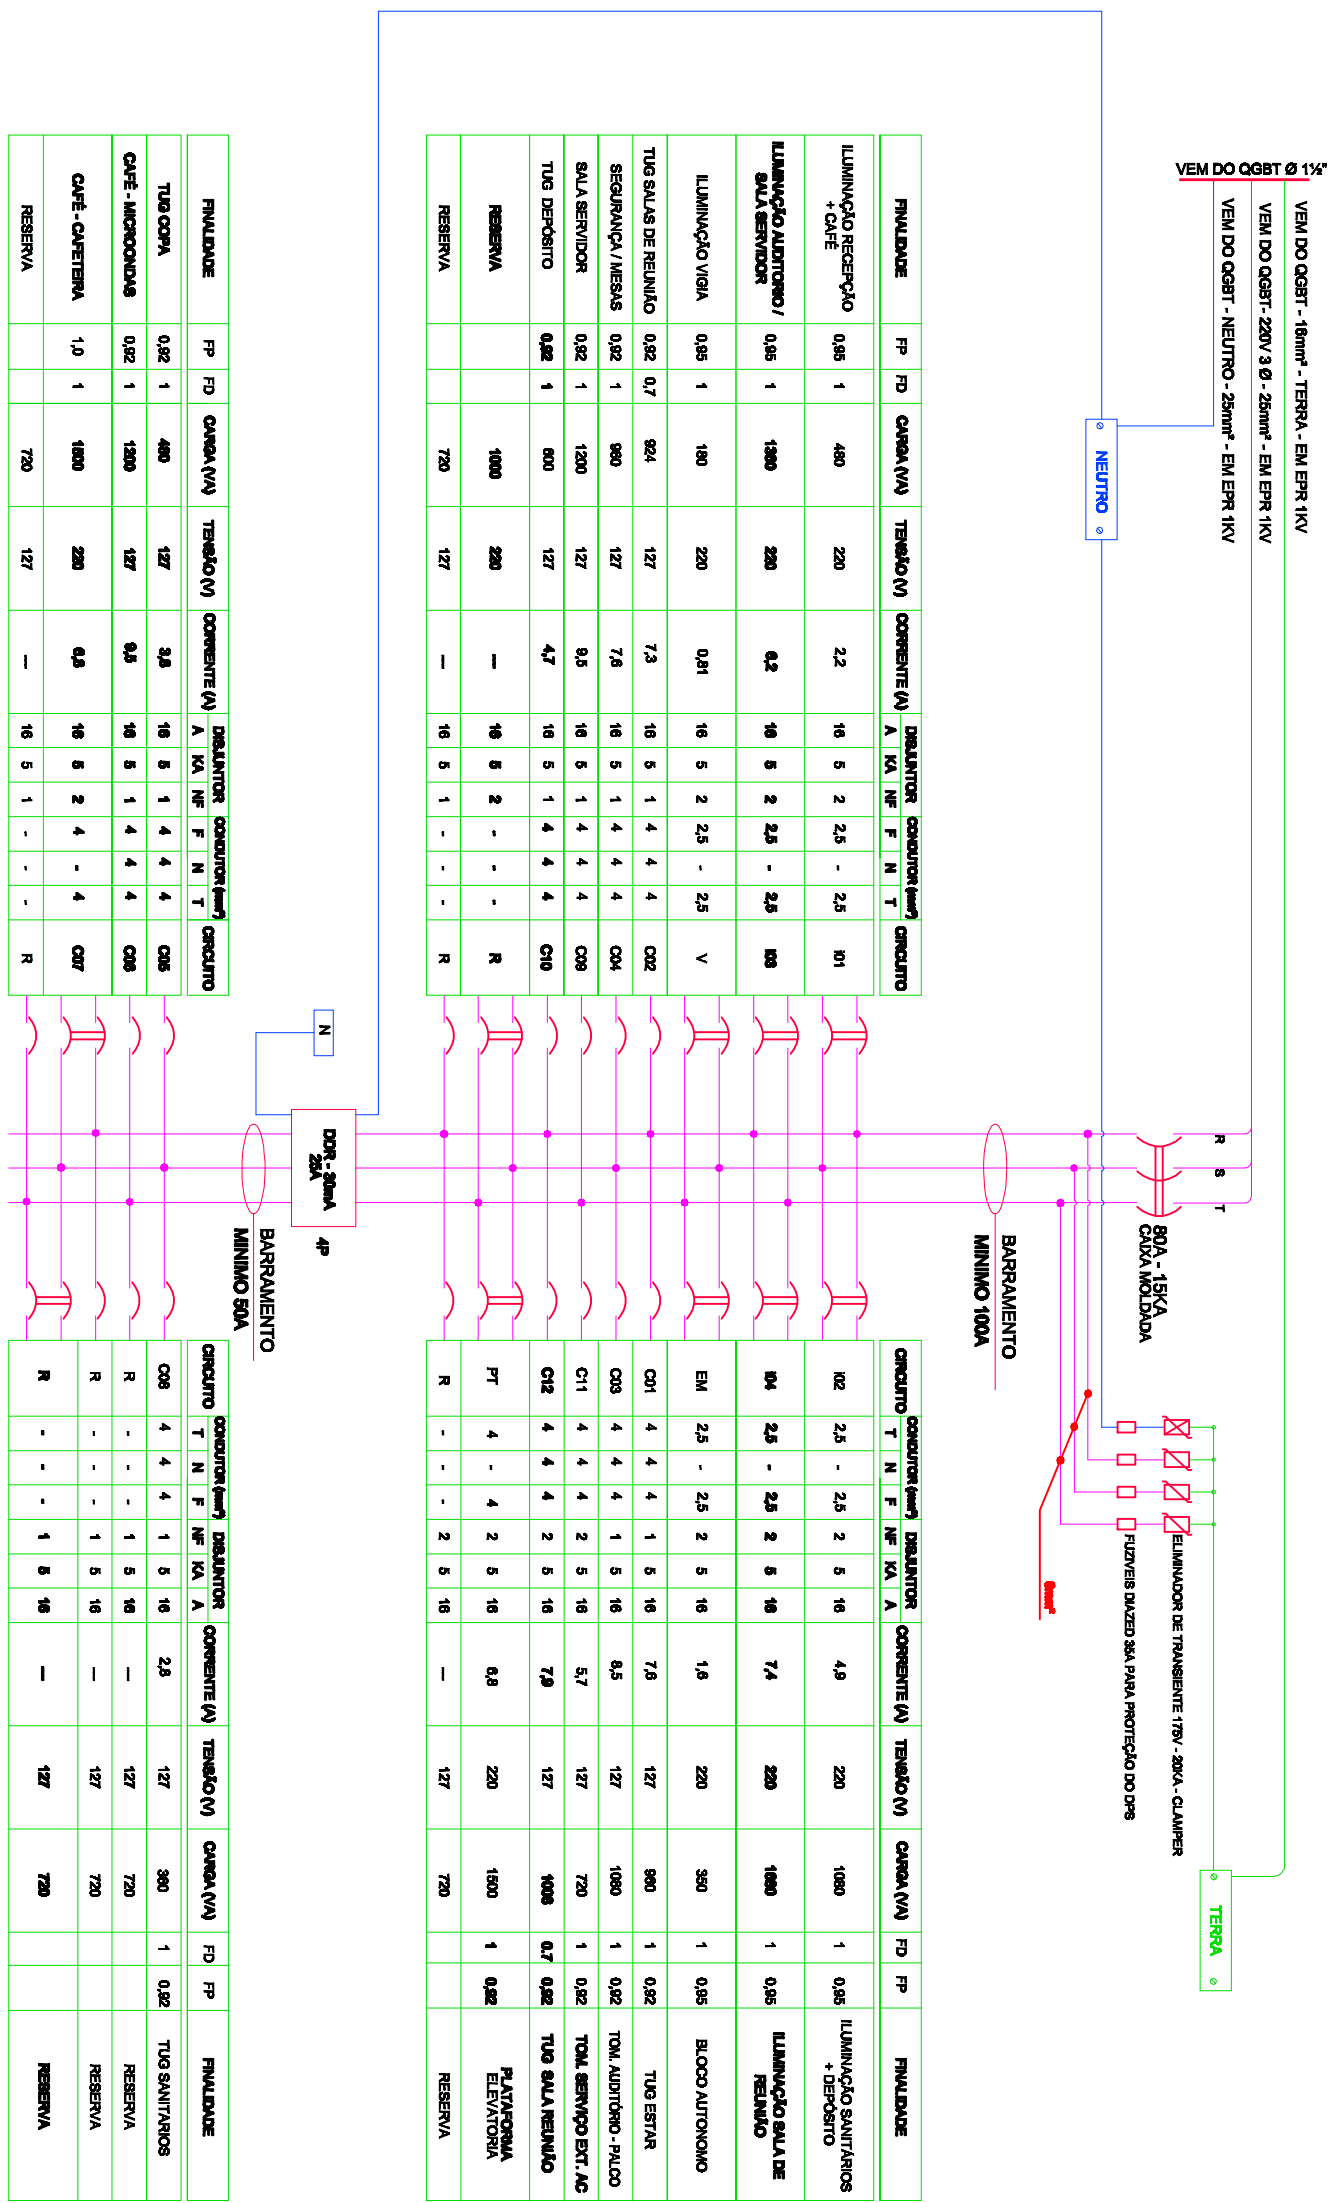


RESUMO DE CARGAS			
POTÊNCIA TOTAL (VA)	34,64		
POTÊNCIA INSTALADA (VA)	17,32		
TOMADA DE EMERGÊNCIA (V) - TIPO A/B	200		
COMENTÁRIOS ADICIONAIS (V)	200		

ODL-T-02 - QUADRO DE LUZ E TOMADAS - MEZANINO

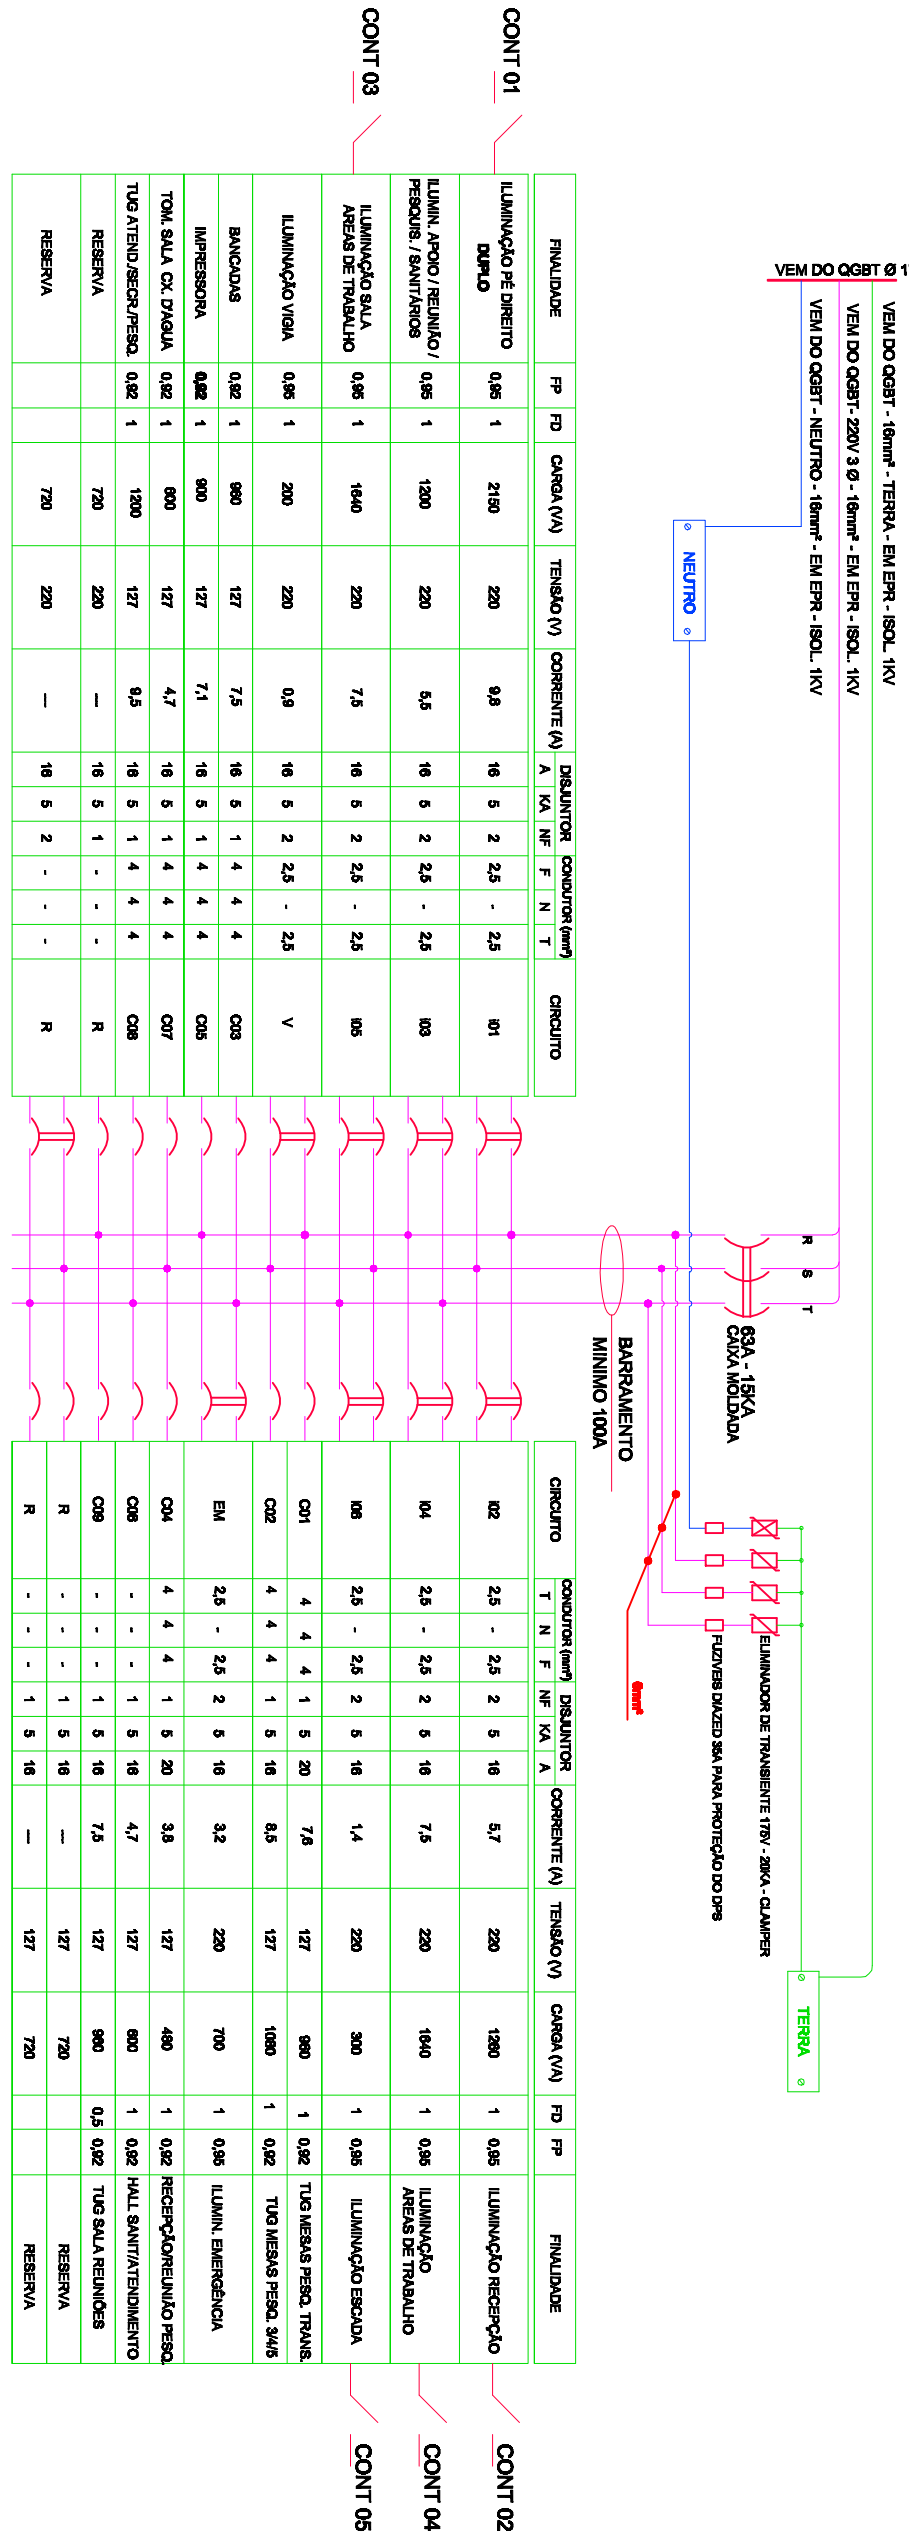


RESUMO DE CARGAS			
POTÊNCIA TOTAL (VA)	9,79		
POTÊNCIA INSTALADA (VA)	4,89		
TOMADA DE EMERGÊNCIA (V) - TIPO A/B	200		
COMENTÁRIOS ADICIONAIS (V)	200		

QF-AC - QUADRO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO

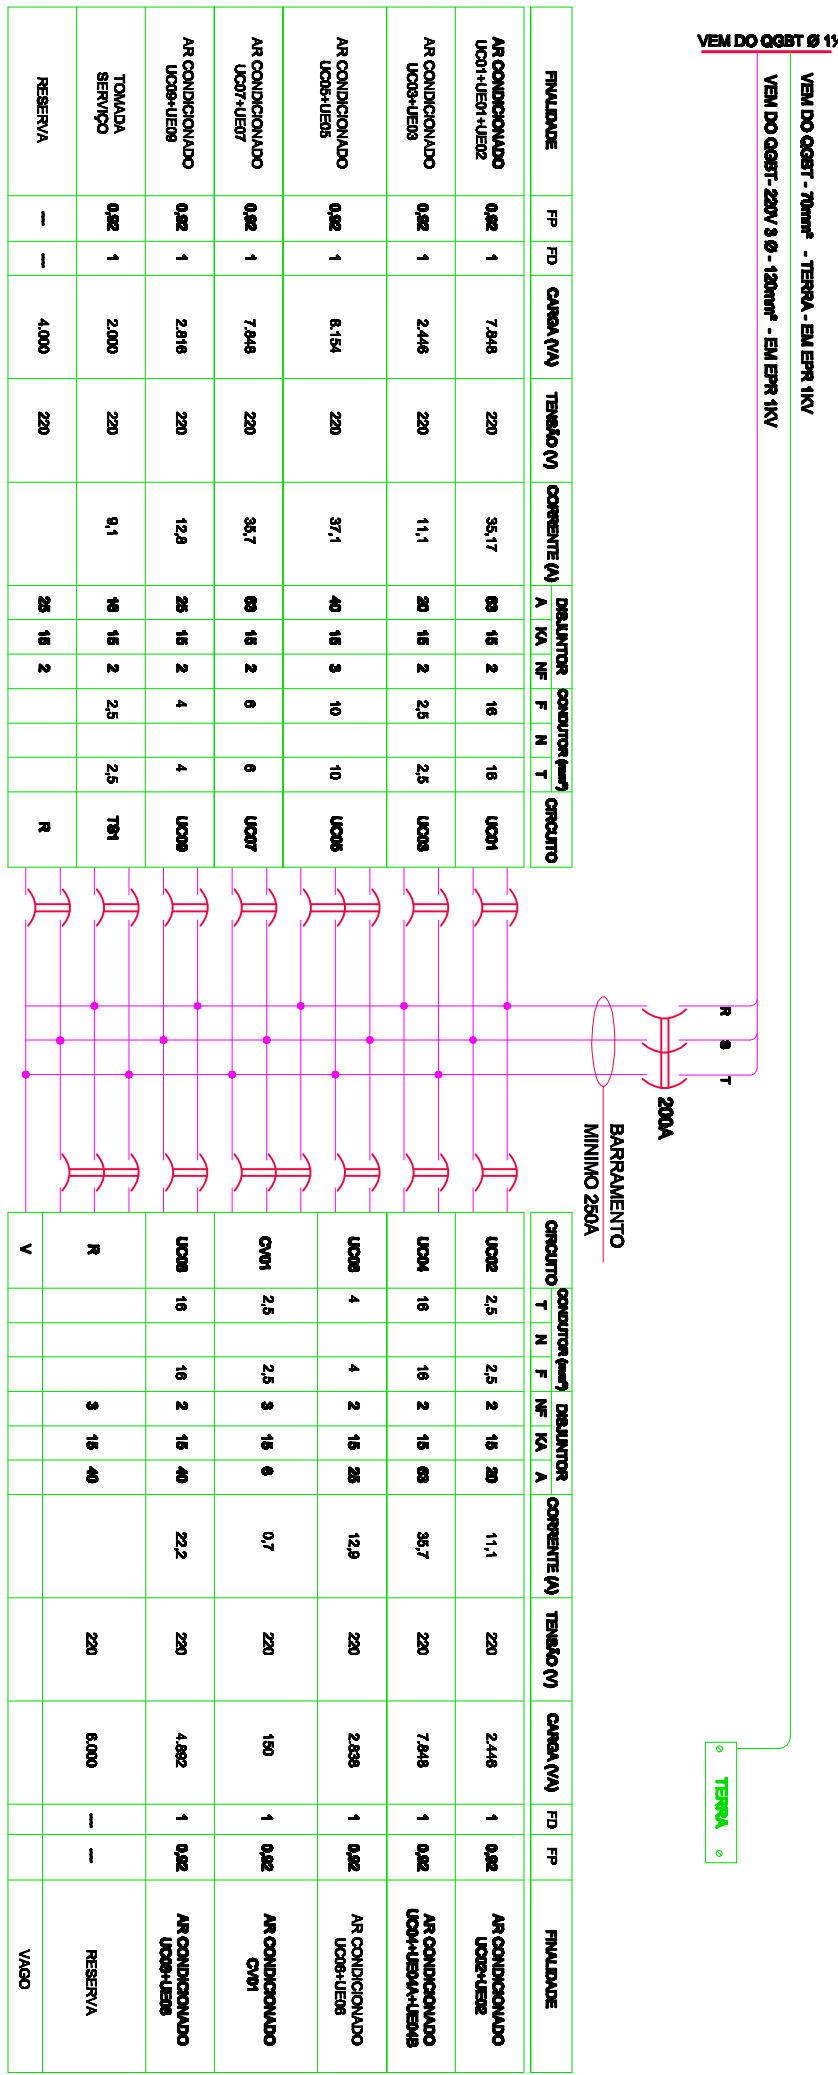


RESUMO DE CARGAS			
POTÊNCIA TOTAL (VA)	4,89		
POTÊNCIA INSTALADA (VA)	2,44		
TOMADA DE EMERGÊNCIA (V) - TIPO A/B	200		
COMENTÁRIOS ADICIONAIS (V)	200		

OCEE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA

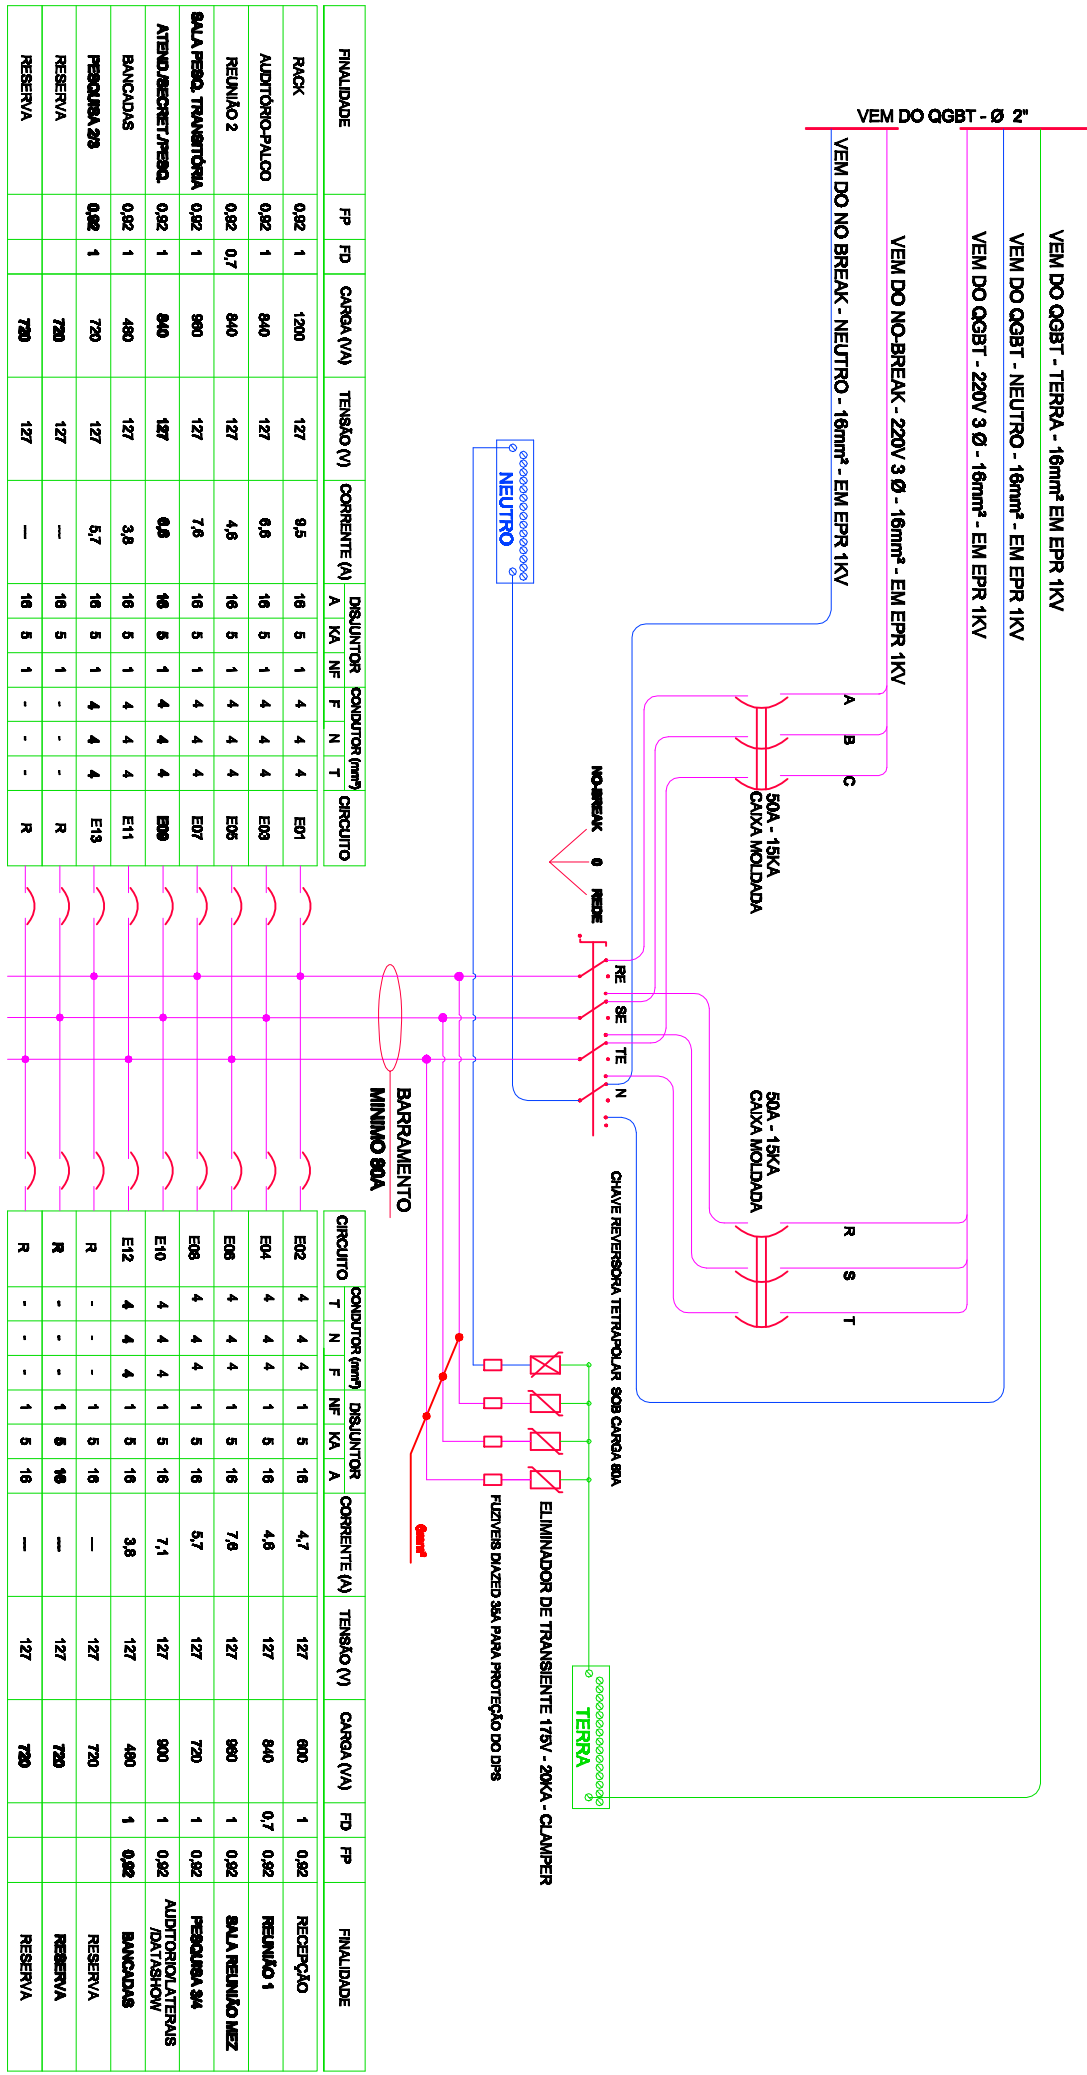


RESUMO DE CARGAS			
POTÊNCIA TOTAL (VA)	4,89		
POTÊNCIA INSTALADA (VA)	2,44		
TOMADA DE EMERGÊNCIA (V) - TIPO A/B	200		
COMENTÁRIOS ADICIONAIS (V)	200		

ODL-EX - QUADRO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA

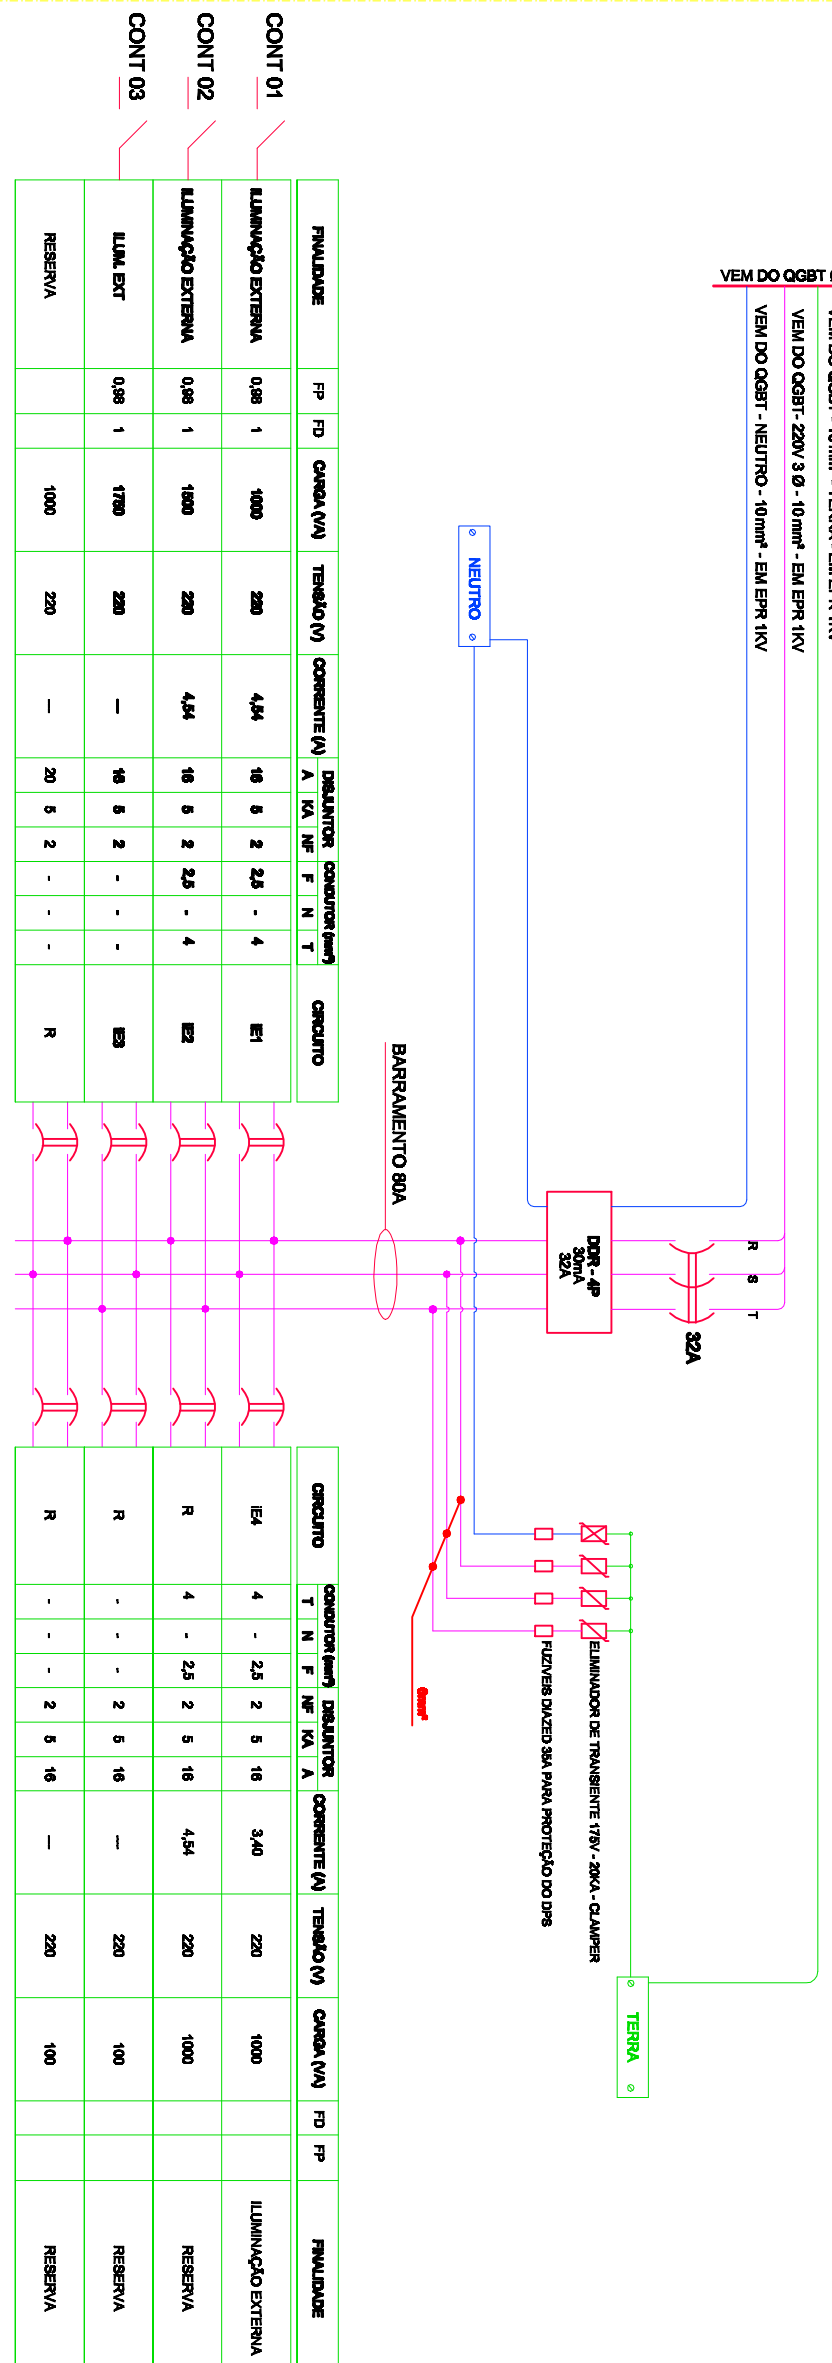

RESUMO DE CARGAS			
POTÊNCIA TOTAL (VA)	4,89		
POTÊNCIA INSTALADA (VA)	2,44		
TOMADA DE EMERGÊNCIA (V) - TIPO A/B	200		
COMENTÁRIOS ADICIONAIS (V)	200		

QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

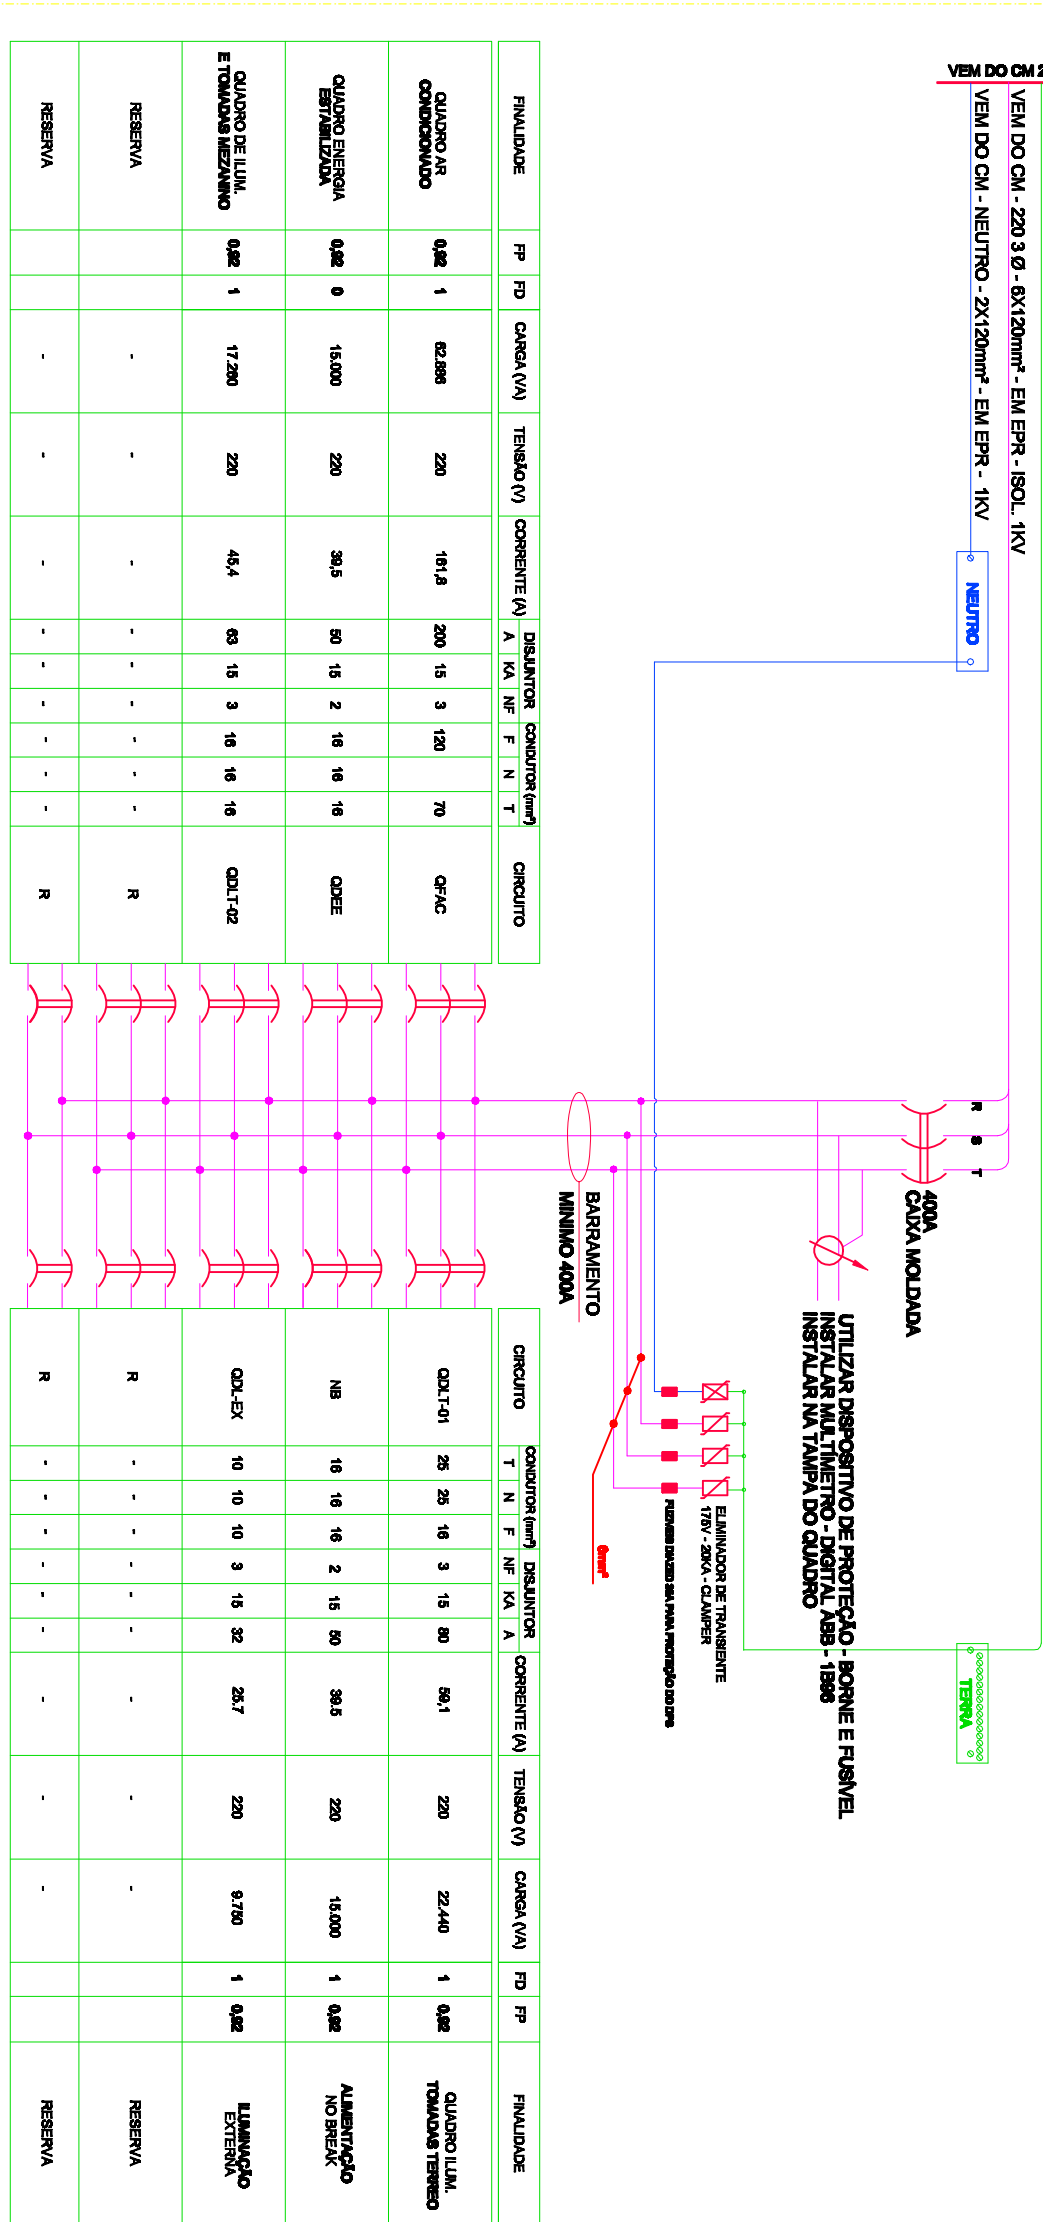

RESUMO DE CARGAS			
POTÊNCIA TOTAL (VA)	1,74		
POTÊNCIA INSTALADA (VA)	0,87		
TOMADA DE EMERGÊNCIA (V) - TIPO A/B	200		
COMENTÁRIOS ADICIONAIS (V)	200		


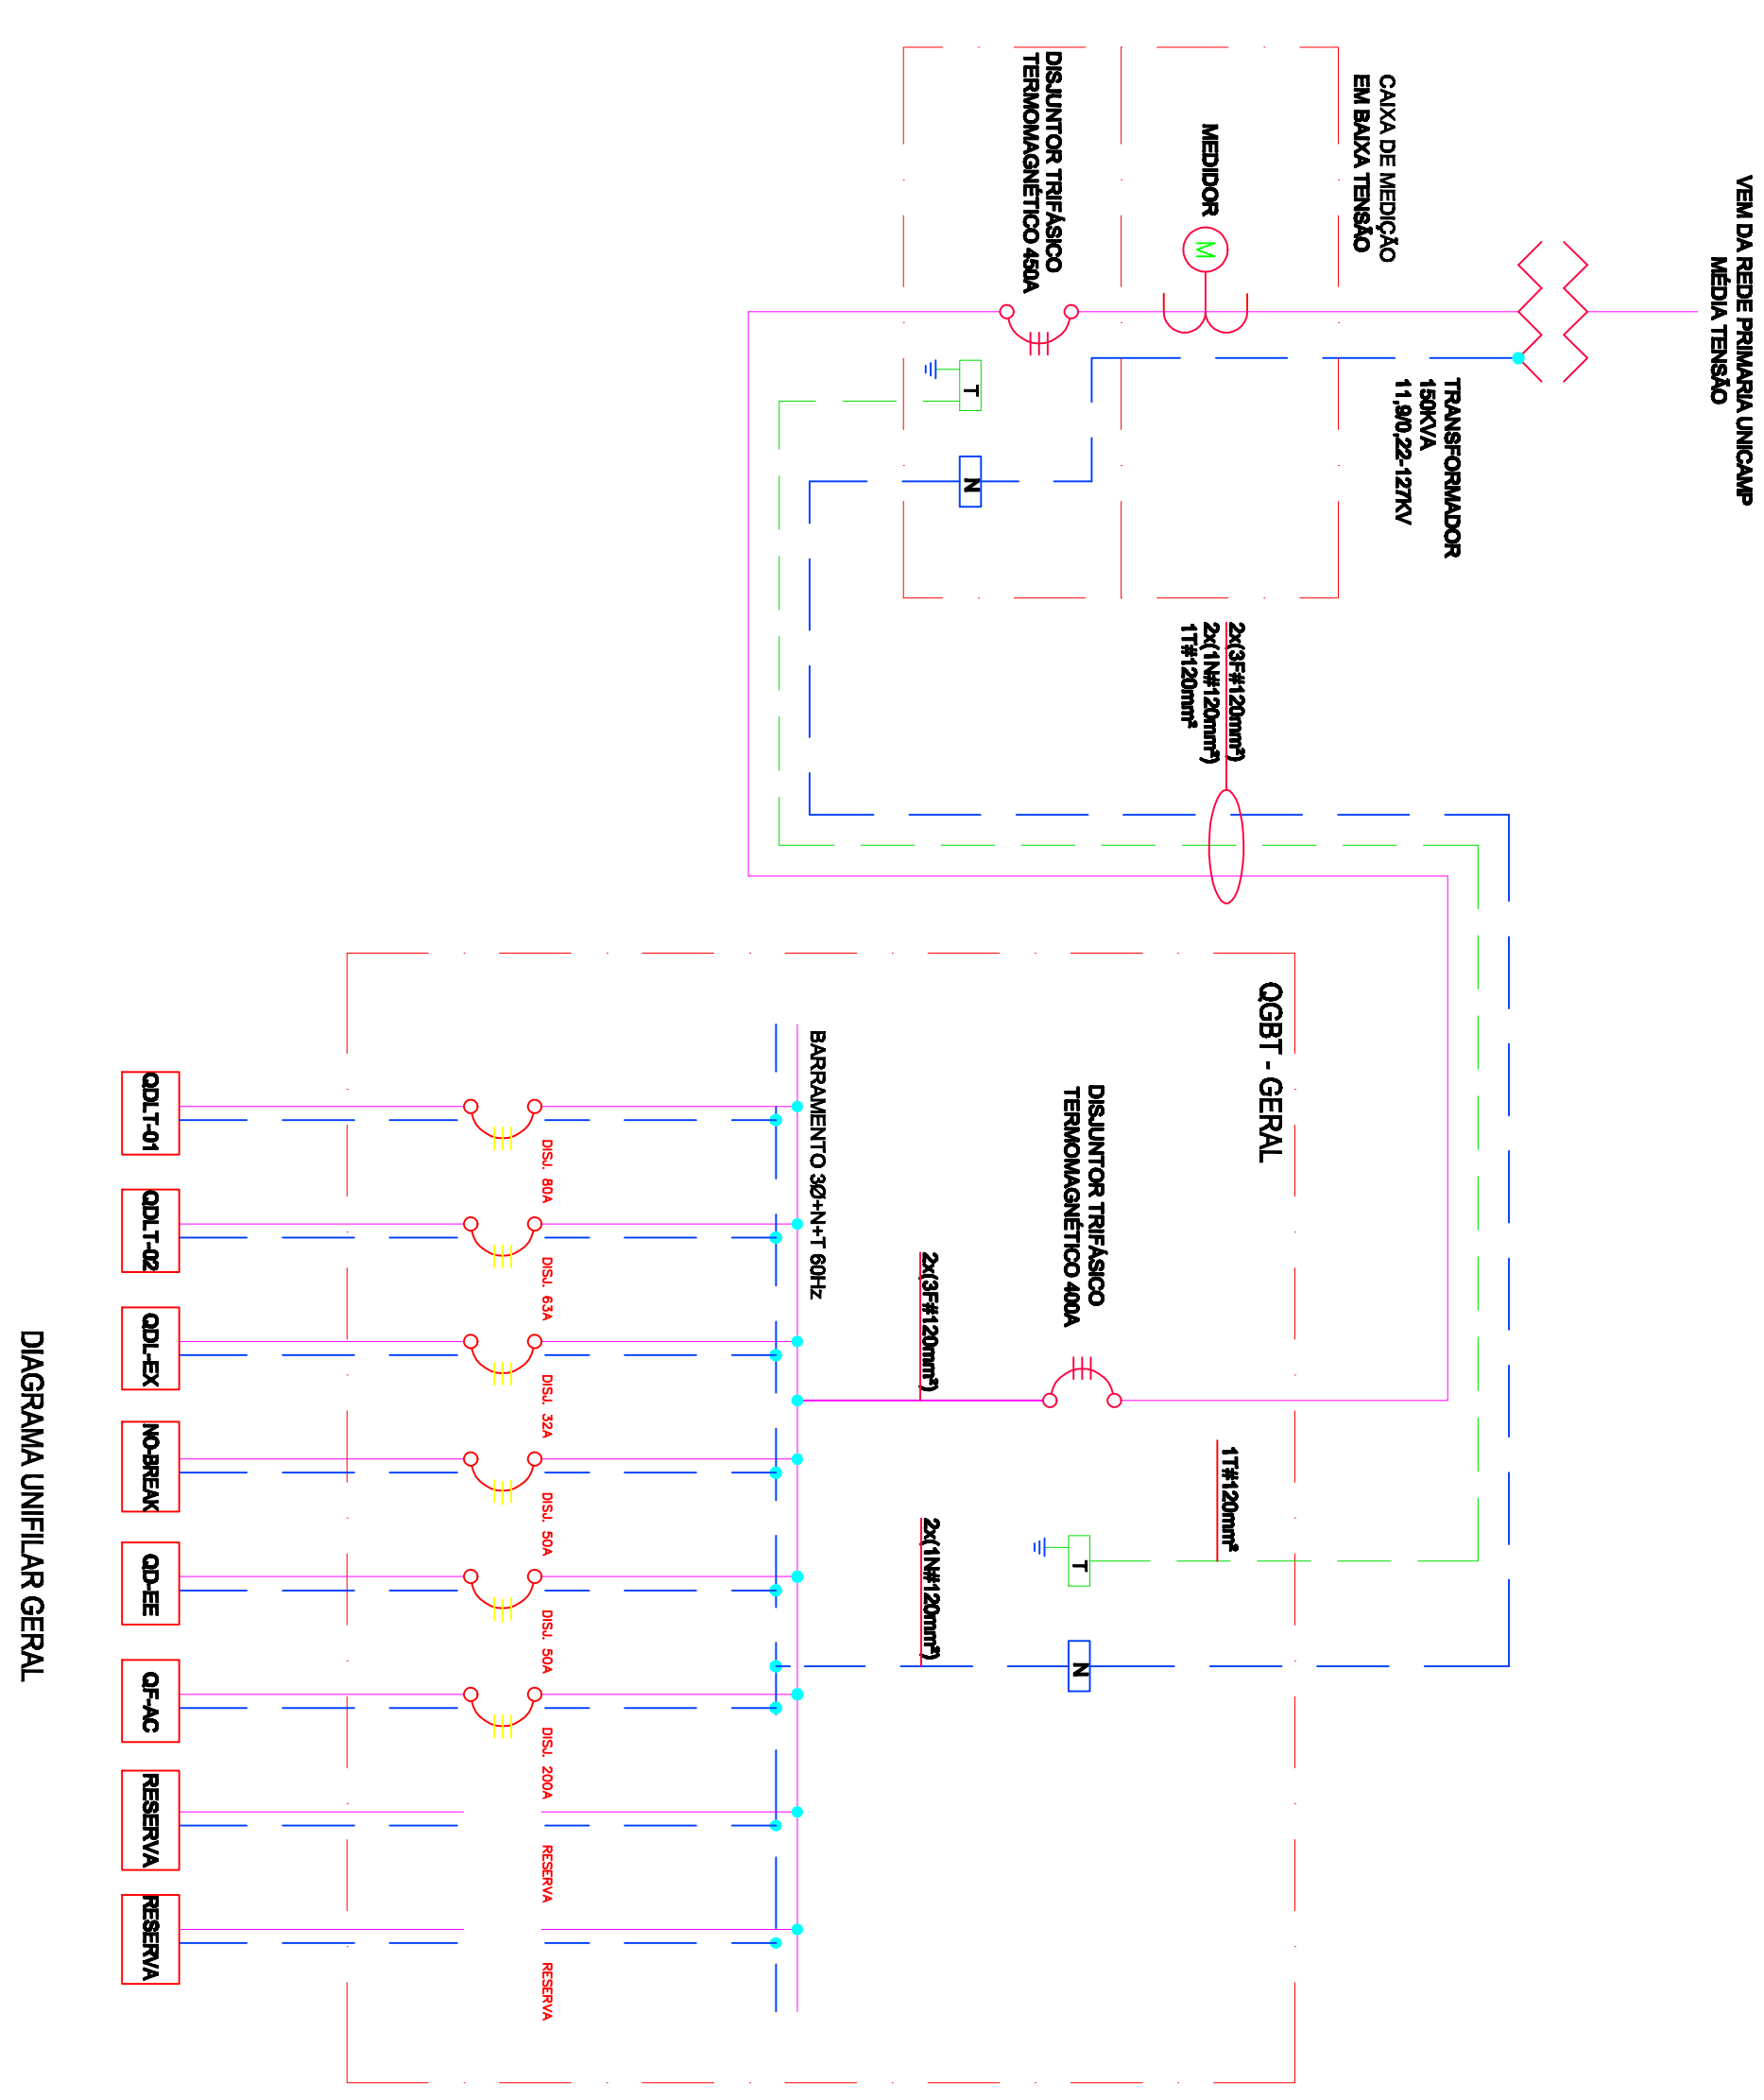


DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

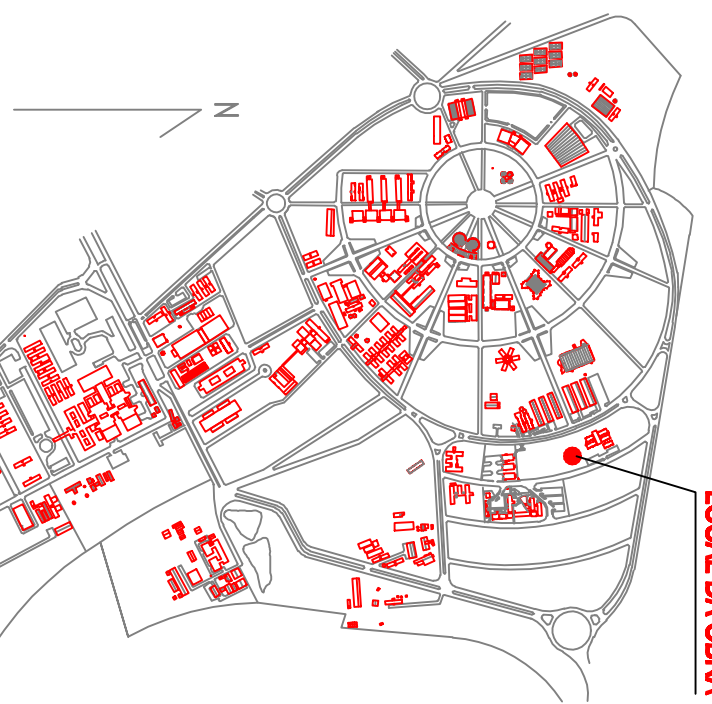

MAPA GERAL DO CAMPUS

NOTAS

- 1) PARA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VER MANUAL, DESCRITIVO.
- 2) PARA ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS VER TABELA DE MATERIAIS.
- 3) TODAS AS PARTES METÁLICAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS E OUTROS, DEVERÃO ESTAR ATERRADAS.
- 4) TODOS OS CABOS DOS CIRCUITOS (FASZ, NEUTRO E TERRA) DEVERÃO ESTAR ATERRADOS.
- 5) ATERREIRAMENTO DE APOIO DE SEGURANÇA DOS QUADROS CORRESPONDE A NORMAS NBR 5410.
- 6) PARA O DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE AS TOMADAS DE USO GERAL/COMUNICAÇÕES, FOI ADOPTADO A POTÊNCIA DE 220W POR TOMADA, PARA AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO OU DE APOIO, FOI ADOPTADO O VALOR DE 100W POR TOMADA.

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
PROFESSOR DR. ROBERTO LUIZ DE SOUZA
COORDENADOR DE PROJETO DE OBRAS - NEPP

ABSOLUTA
ABSOLUTA ARQUITETURA E DESIGN LTDA.
SANTA LUZIA - CAMPUS II
FONE: (11) 3066-1111
E-MAIL: contato@absoluta.com.br

NEPP - Núcleo de Estudos e Políticas Públicas
CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO - NEPP

DIAGRAMA DE LUZ E FORÇA
06/08 R 00