LEGENDA EXTERNA:

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ h=1,30m.
- LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE TIPO PÉTALA, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA ZINCADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI–PÓ NA COR PRETA, REFLETOR ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NA PRÓPRIA LUMINÁRIA / REF. MÁRMORE–P – ITAIM OU SIMILAR. LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, COM UM RELÉ FOTOELÉTRICO / REF. RM–74–N – ILUMATIC E EQUIPAMENTO AUXILIAR HELFONT.
- LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE TIPO 2 PÉTALAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA ZINCADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI–PÓ NA COR ALUMÍNIO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO, AUXILIAR NA PRÓPRIA LUMINÁRIA / REF. MÁRMORE–P – ITAIM OU SIMILAR. LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, COM UM RELÉ FOTOELÉTRICO / REF. RM–74–N – ILUMATIC E EQUIPAMENTO AUXILIAR HELFONT
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80x80x120cm
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60x60x80cm
- CX. DE ENTRADA SUBTERRANEA CS2–107x52x58cm
- ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO, PAREDE INTERNA LISA ENTRADA DE TELEFONE
- ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO, PAREDE INTERNA LISA ENTRADA DE COMPUTAÇÃO
- ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, ENTRADA ELÉTRICA
- ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, REDE COMPUTAÇÃO/TELEFONIA
- ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO, PAREDE INTERNA LISA REDE ELÉTRICA
- P581 — POSTE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM M.T. EXISTENTE COM NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO P581 – UNICAMP
- POSTE A SER INSTALADO

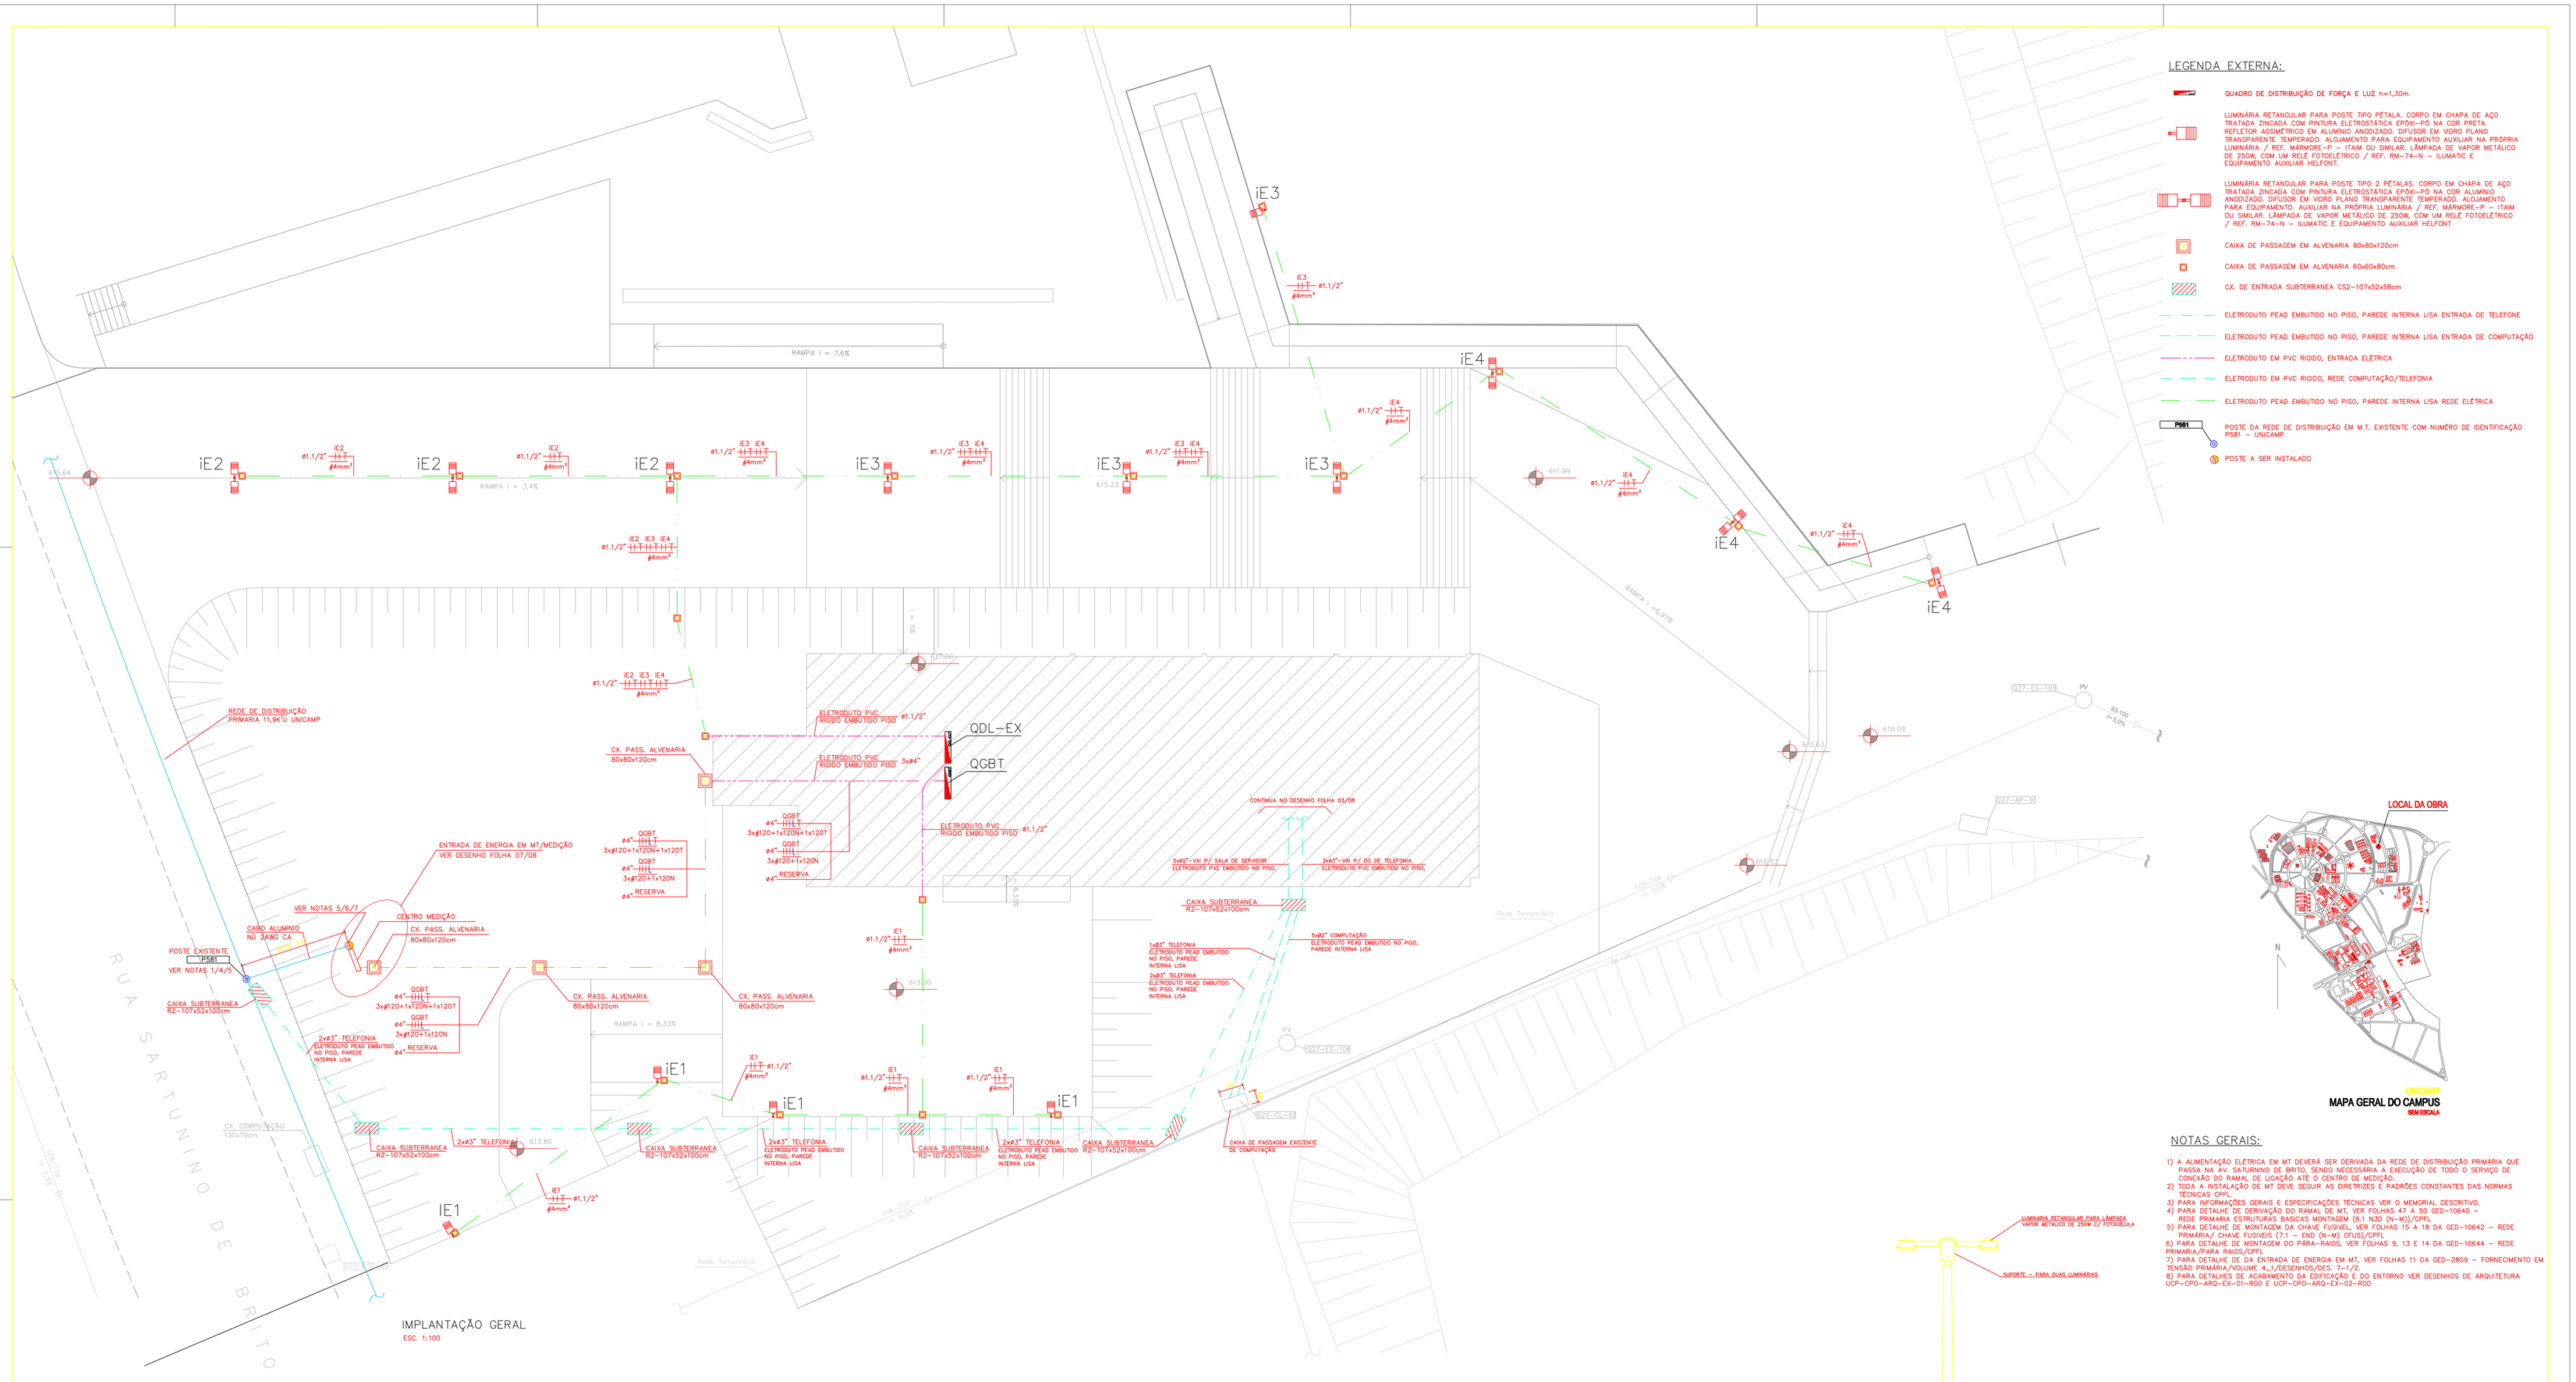

IMPLANTAÇÃO GERAL
ESC. 1:100

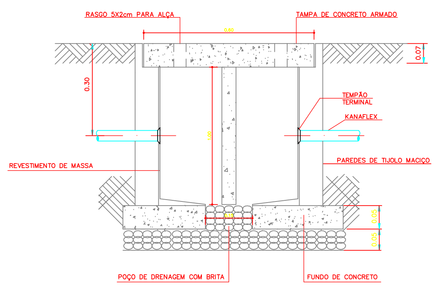

DETALHE 1 – CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60x60x10cm
S/ESC.

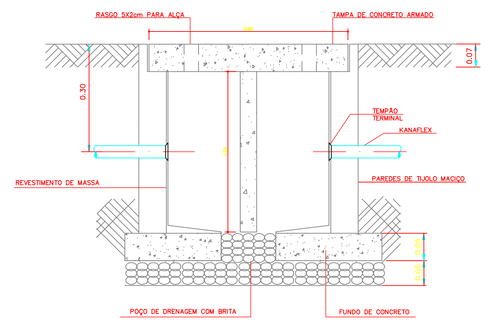

DETALHE 2 – CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80x80x120cm
S/ESC.

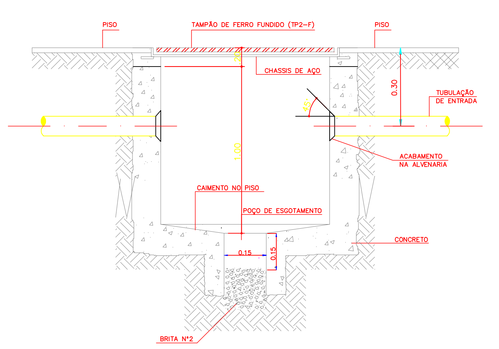

DETALHE 3 – CAIXA SUBTERRÂNEA R2 – 107x52x100cm CxLxA.
PADRÃO CPFL
SEM ESCALA

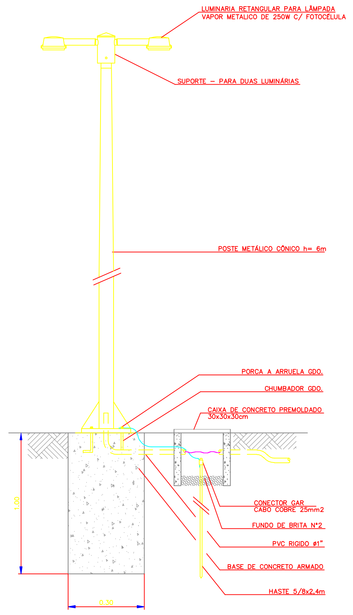

DETALHE 4 – POSTE COM 2 LUMINARIAS
ESC:1:20

NOTAS GERAIS:

1) A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM MT DEVERÁ SER DERIVADA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA QUE PASSA NA AV. SATURNINO DE BRITO, SENDO NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE TODO O SERVIÇO DE CONEXÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO ATÉ O CENTRO DE MEDIÇÃO.
2) TODA A INSTALAÇÃO DE MT DEVE SEGUIR AS DIRETRIZES E PADRÕES CONSTANTES DAS NORMAS TÉCNICAS CPFL.
3) PARA INFORMAÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VER O MEMORIAL DESCRITIVO.
4) PARA DETALHE DE DERIVAÇÃO DO RAMAL DE MT, VER FOLHAS 47 A 50 GED–10640 – REDE PRIMARIA ESTRUTURAS BASICAS MONTAGEM (6.1 N3D (N–M))/CPFL
5) PARA DETALHE DE MONTAGEM DA CHAVE FUSIVEL, VER FOLHAS 15 A 18 DA GED–10642 – REDE PRIMARIA/ CHAVE FUSIVEIS (7.1 – END (N–M) CFUS)/CPFL.
6) PARA DETALHE DE MONTAGEM DO PÁRA–RAIOS, VER FOLHAS 9, 13 E 14 DA GED–10644 – REDE PRIMARIA/PARA RAIOS/CPFL
7) PARA DETALHE DE DA ENTRADA DE ENERGIA EM MT, VER FOLHAS 11 DA GED–2859 – FORNECIMENTO EM TENSÃO PRIMARIA/VOLUME 4.1/DESENHOS/DES. 7–1/2.
8) PARA DETALHES DE ACABAMENTO DA EDIFICAÇÃO E DO ENTORNO VER DESENHOS DE ARQUITETURA UCP–CPO–ARQ–EX–01–R00 E UCP–CPO–ARQ–EX–02–R00

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R01		
R00	26/03/2012	Versão Inicial

ATENÇÃO: A cada fase projetual deve ser feita uma compatibilização com as demais fases. Os projetos devem ser compatibilizados antes da execução.

UNICAMP — COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: NEPP - NUCLEO DE ESTUDOS DE POLITICAS PUBLICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO - NEPP

absoluta arquitetura e design
ABSOLUTA ARQUITETURA E DESIGN LTDA.
AV. BALDUÍNO FILHO, 1817 - 1º ANDAR - SALA 112
SANTA MENA - GUARULHOS - SP
TEL.(011) 2441-4770
E-MAIL: absoluta@absolutaarquitetura.com.br

UNIDADE: NEPP - Nucleo de Estudos de Políticas Públicas
ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO – QUADRA 27 UNICAMP/ CAMPUS ODAIR UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: UCP–CPO–ELE–EX–01–R00
OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO - NEPP
RT: ELE
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO GERAL - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADOR GERAL
FOLHA: 01/08 R 00
PROJETO: ENG. BRASILIO YOKOYAMA — CREA SP: 0600687561 — ART Nº:
DESENHO: DATA: 26/03/2012 — RT:
ESCALA: INDICADA