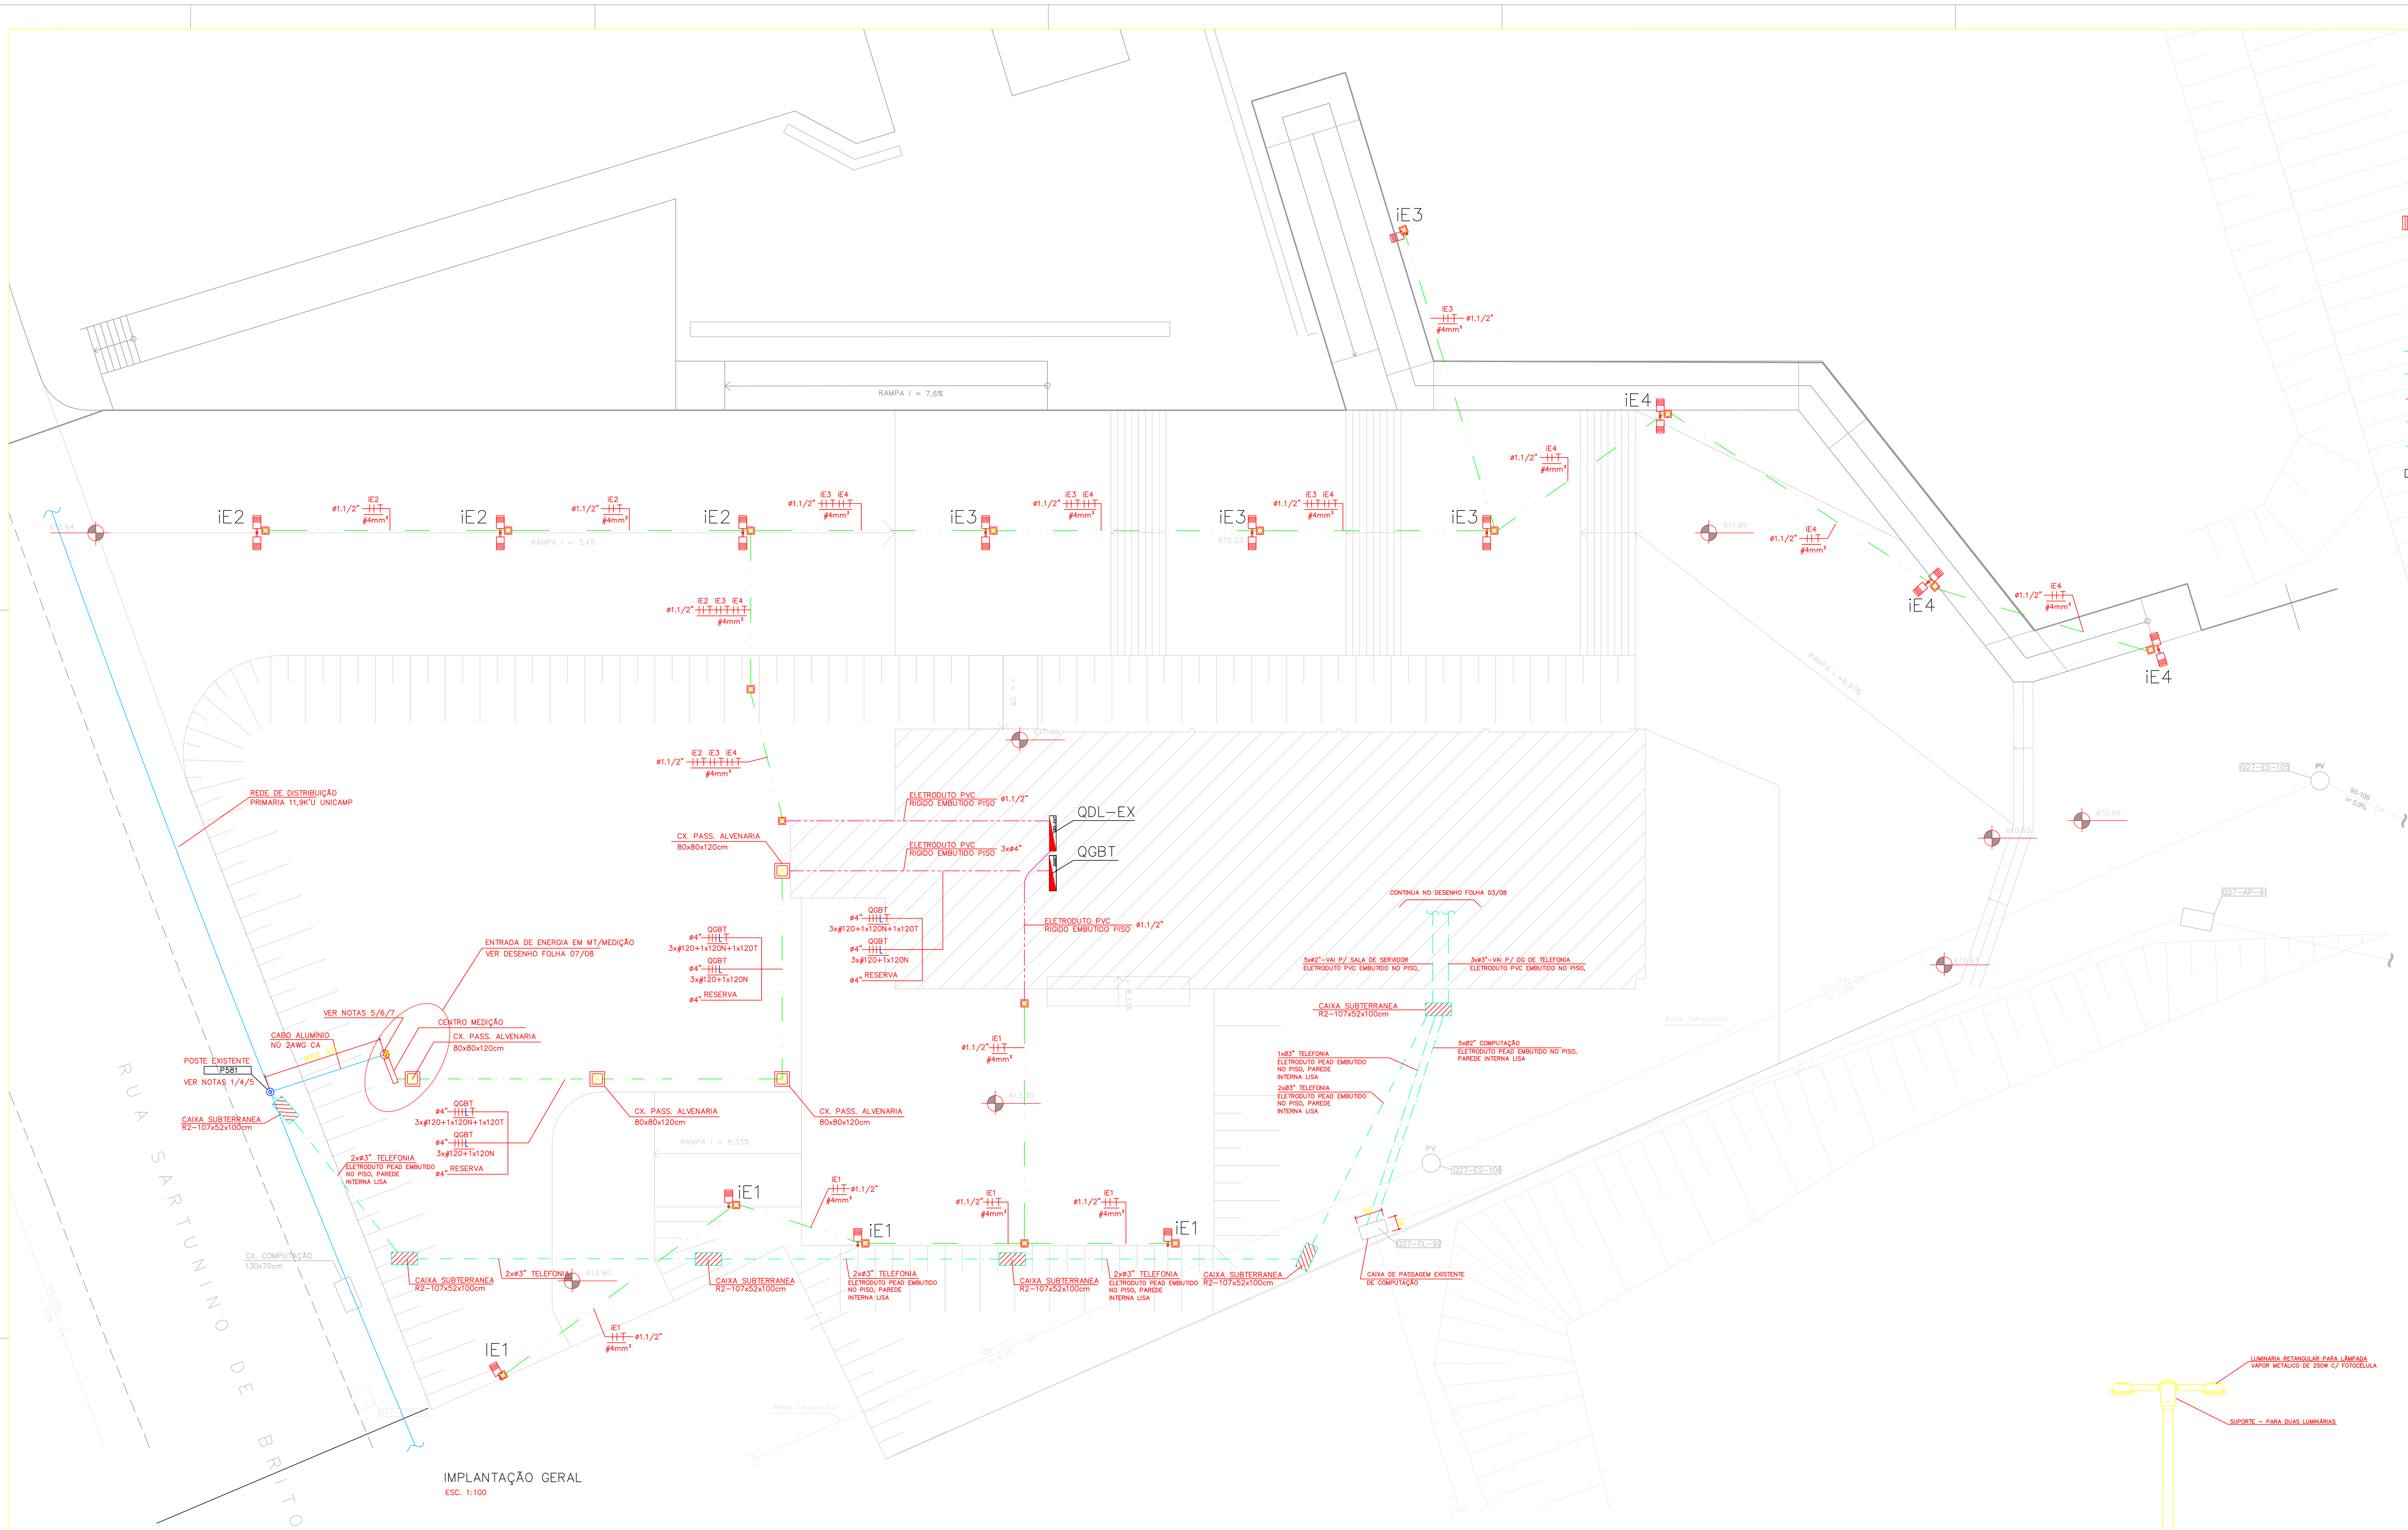

IMPLANTAÇÃO GERAL
ESC. 1:100

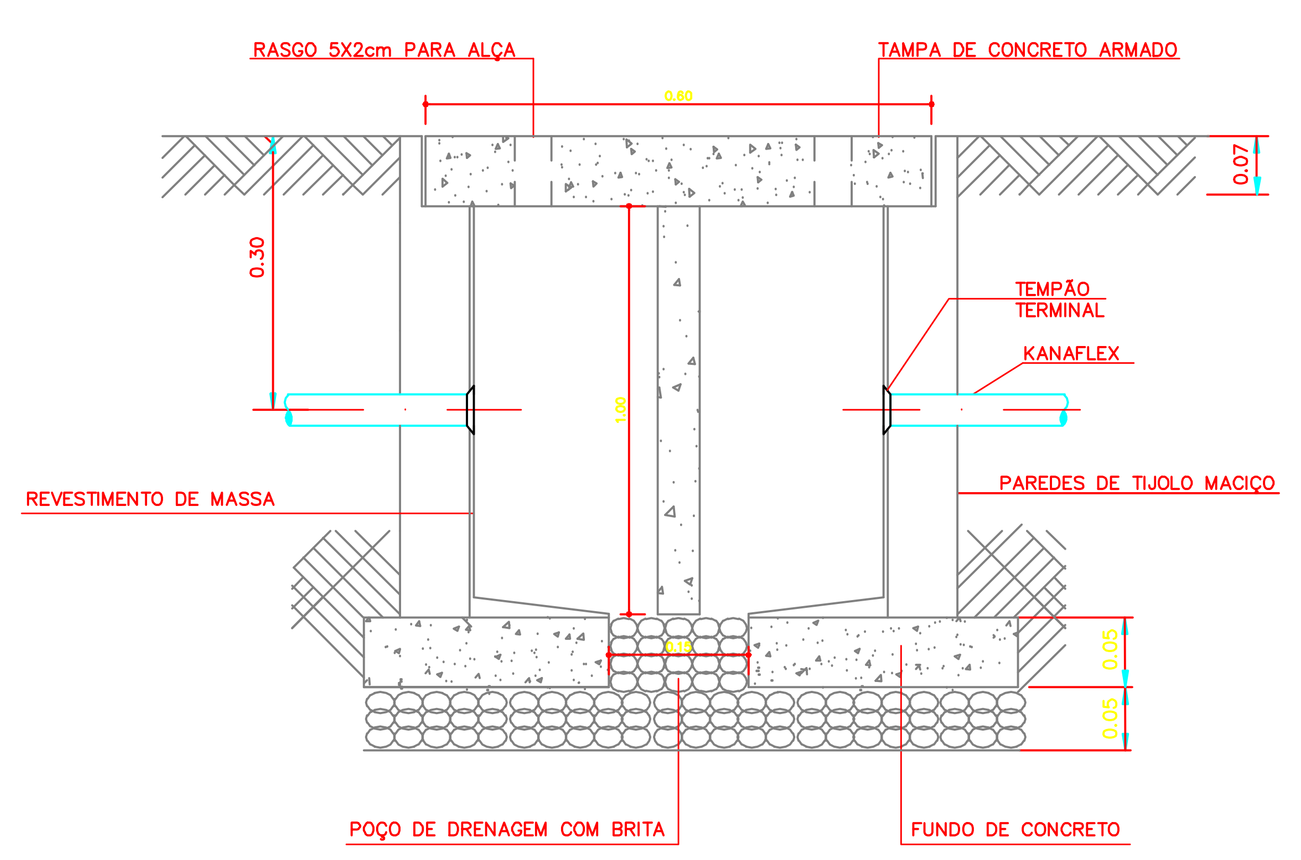

DETALHE 1 – CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60x60x10cm
S/ESC.

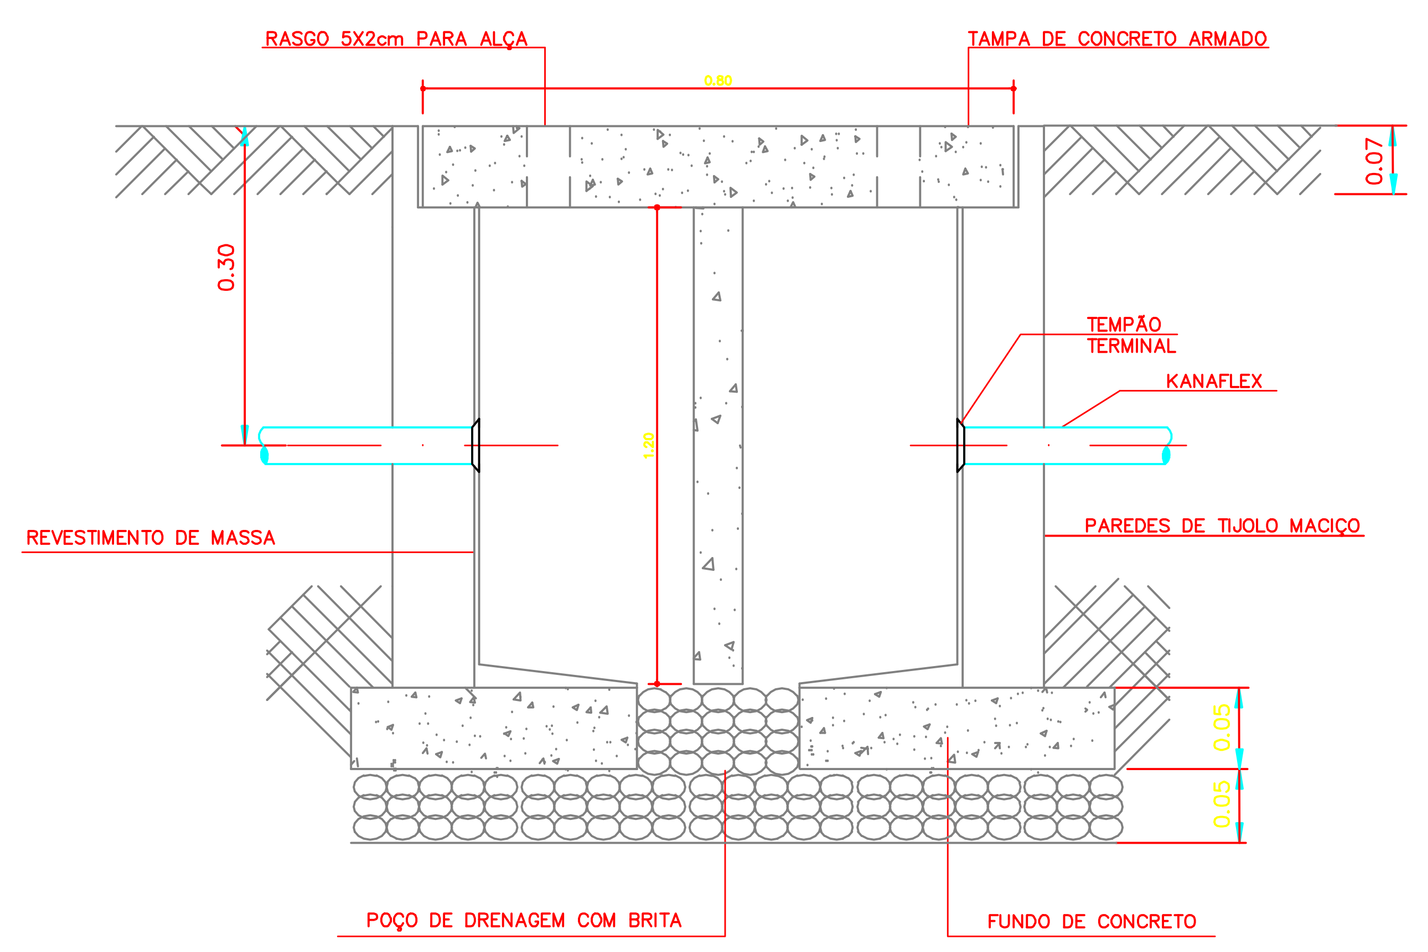

DETALHE 2 – CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80x80x120cm
S/ESC.

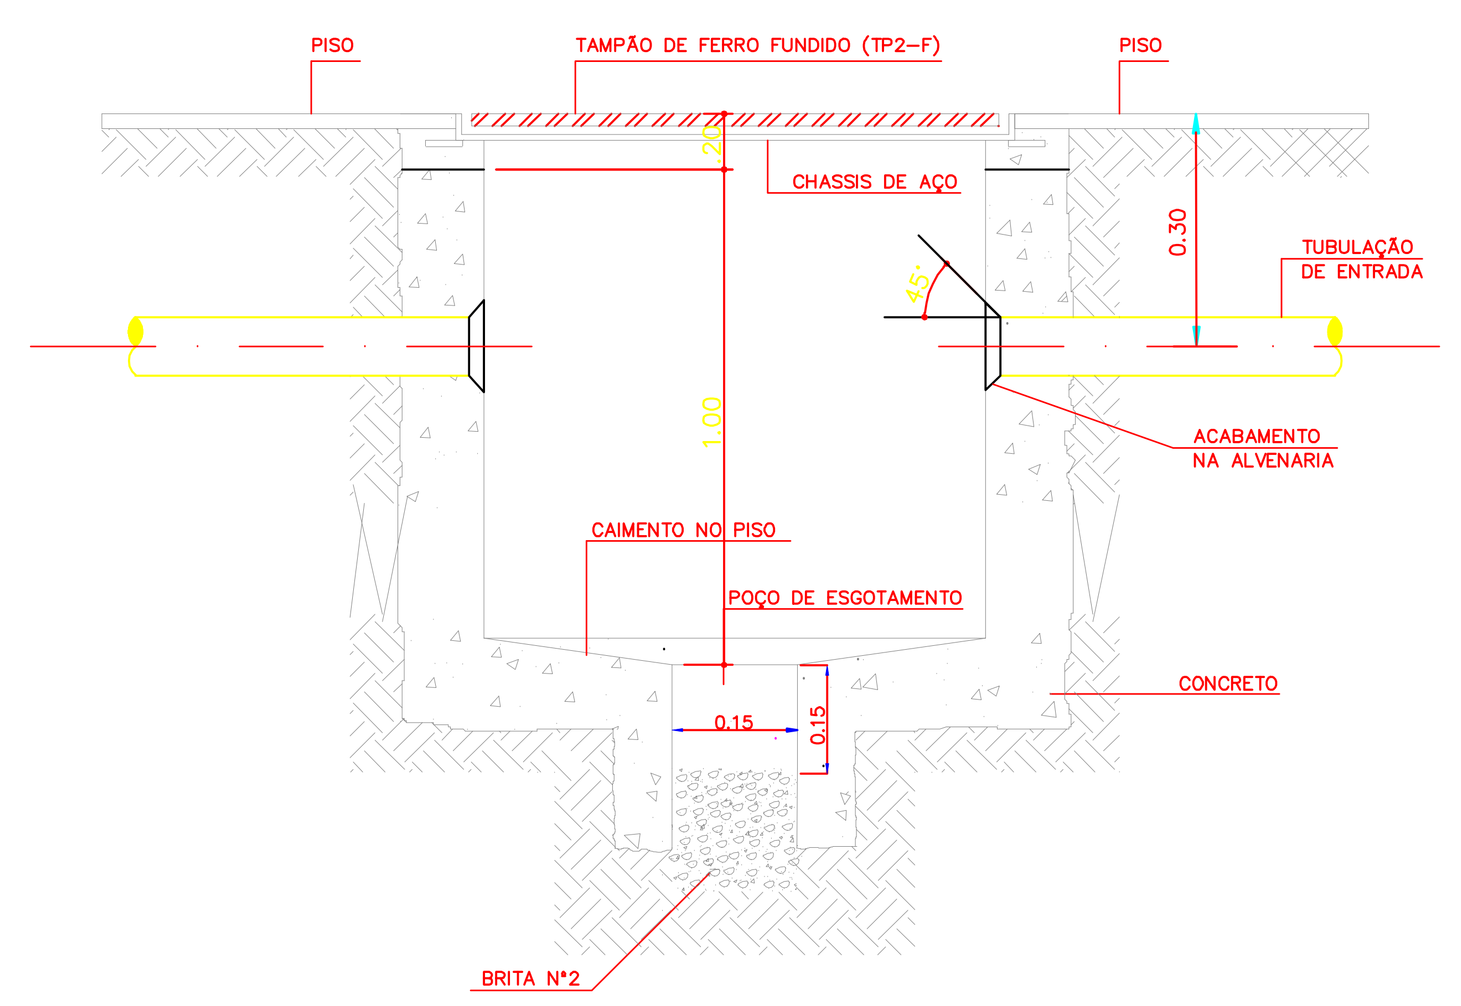

DETALHE 3 – CAIXA SUBTERRÂNEA R2 – 107x52x100cm CxLxA.
SEM ESCALA

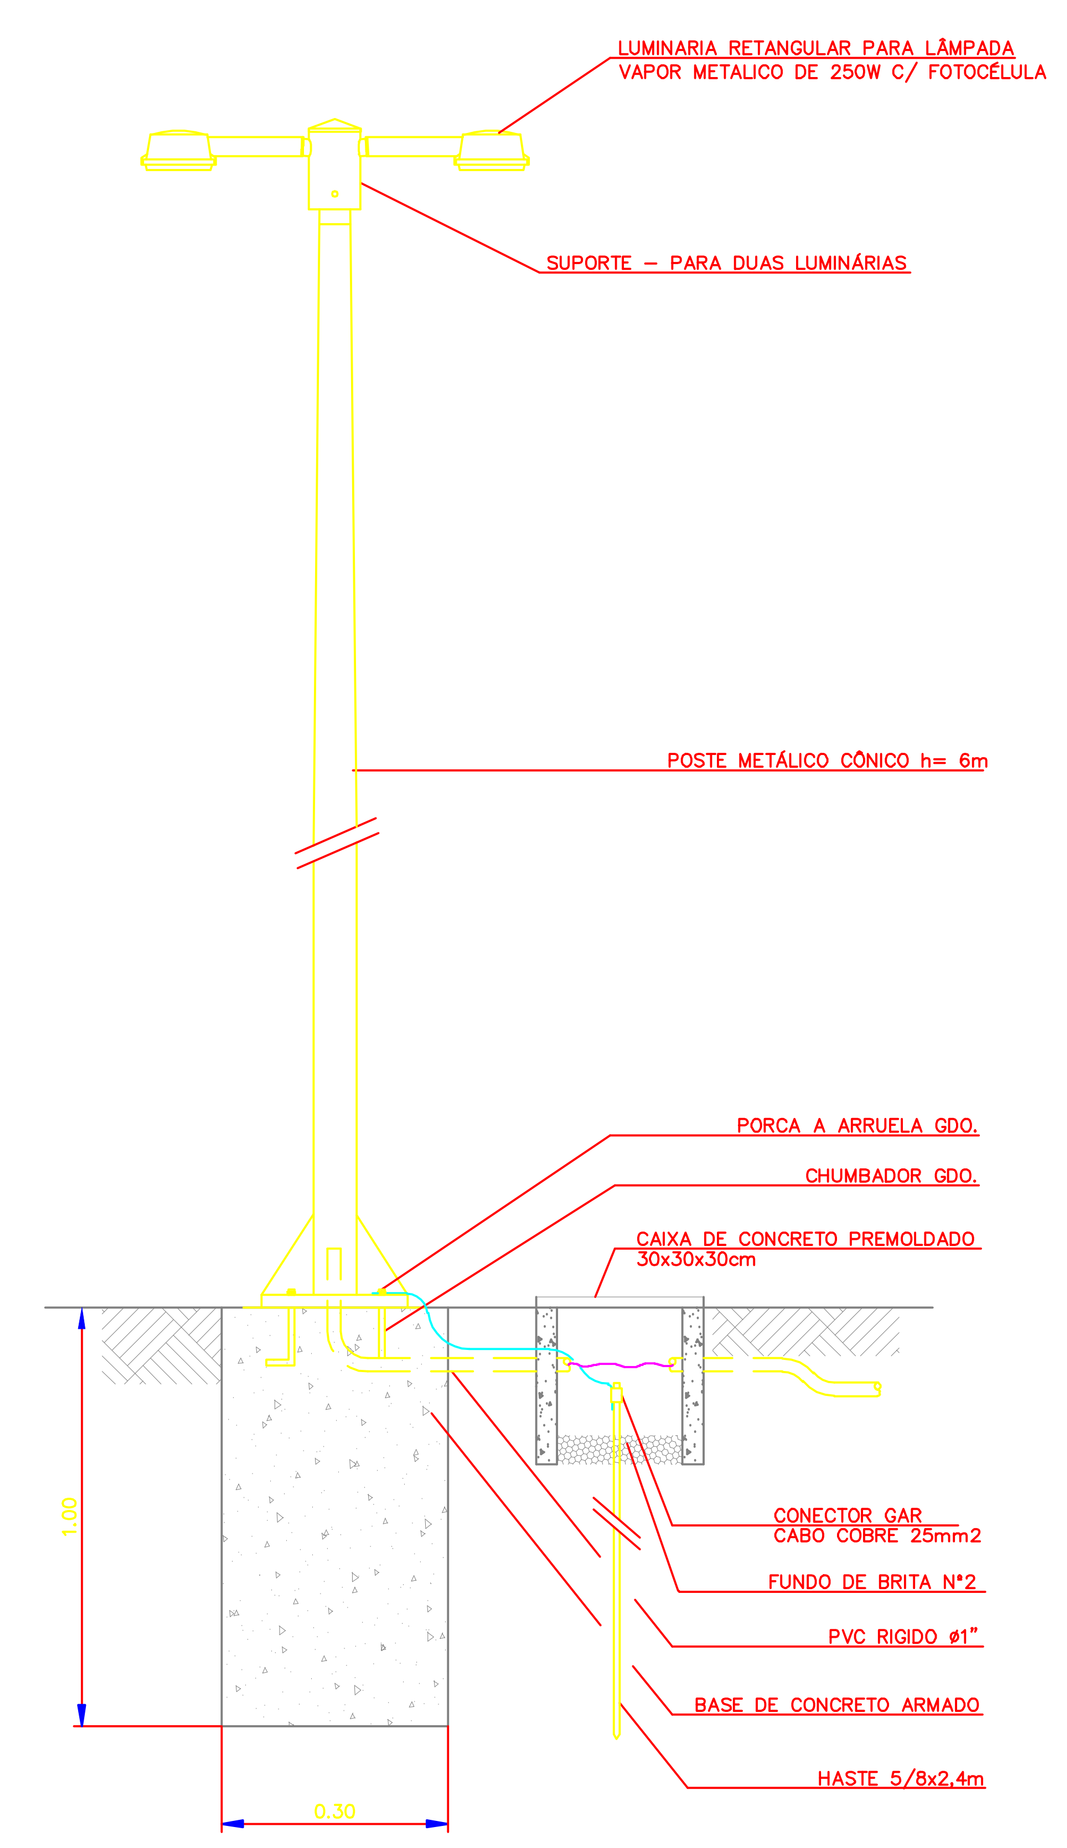

DETALHE 4 – POSTE COM 2 LUMINARIAS
ESC.1:20

LEGENDA EXTERNA:

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ h=1,30m.
- LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE TIPO PÉTALA. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA ZINCADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. REFLETOR ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO. ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NA PRÓPRIA LUMINÁRIA / REF. MÁRMORE-P – ITAIM OU SIMILAR. LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, COM UM RELÉ FOTOELÉTRICO / REF. RM-74-N – ILUMATIC E EQUIPAMENTO AUXILIAR HELFONT.
- LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE TIPO 2 PÉTALAS. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA ZINCADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR ALUMÍNIO ANODIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO. ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO. AUXILIAR NA PRÓPRIA LUMINÁRIA / REF. MÁRMORE-P – ITAIM OU SIMILAR. LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, COM UM RELÉ FOTOELÉTRICO / REF. RM-74-N – ILUMATIC E EQUIPAMENTO AUXILIAR HELFONT
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80x80x120cm
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60x60x80cm
- CX. DE ENTRADA SUBTERRANEA CS2-107x52x58cm
- ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO, PAREDE INTERNA LISA ENTRADA DE TELEFONE
- ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO, PAREDE INTERNA LISA ENTRADA DE COMPUTAÇÃO
- ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, ENTRADA ELÉTRICA
- ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, REDE COMPUTAÇÃO/TELEFONIA
- ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO, PAREDE INTERNA LISA REDE ELÉTRICA
- P581 POSTE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM M.T. EXISTENTE COM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO P581 – UNICAMP
- POSTE A SER INSTALADO

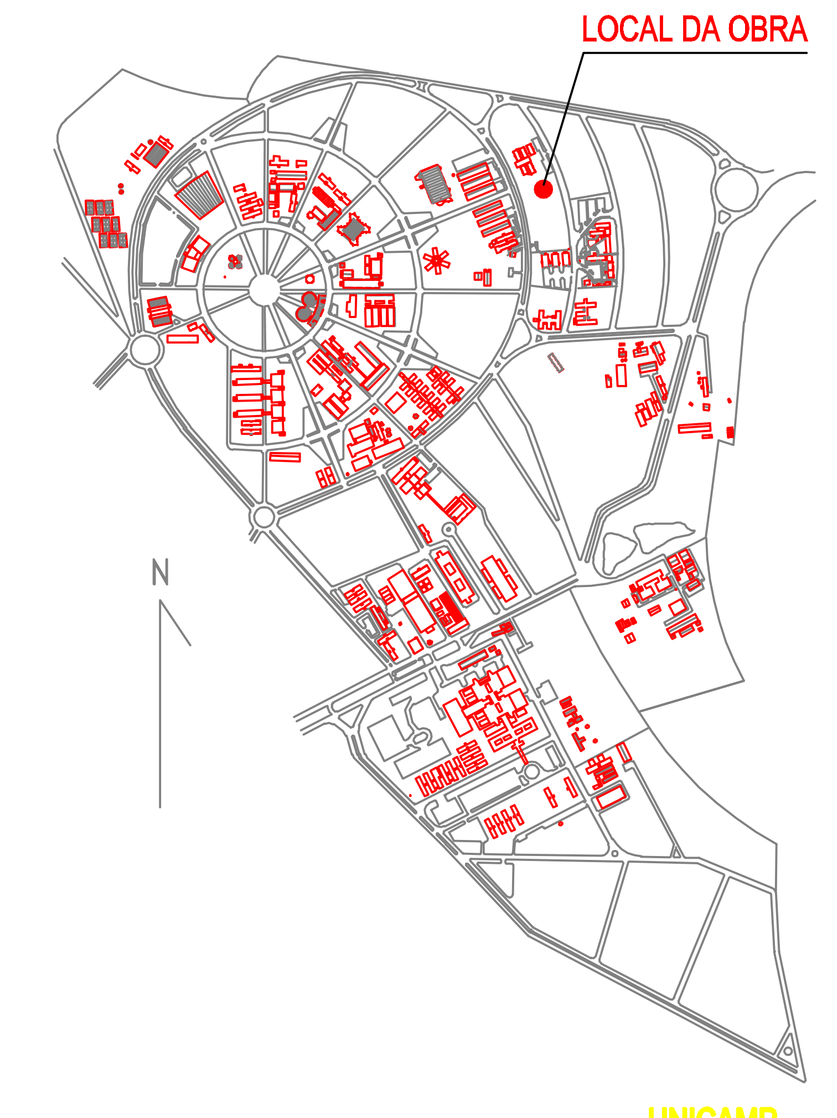

UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS
SEM ESCALA

NOTAS GERAIS:

1) A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM MT DEVERÁ SER DERIVADA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA QUE PASSA NA AV. SATURNINO DE BRITO, SENDO NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE TODO O SERVIÇO DE CONEXÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO ATÉ O CENTRO DE MEDIÇÃO.
2) TODA A INSTALAÇÃO DE MT DEVE SEGUIR AS DIRETRIZES E PADRÕES CONSTANTES DAS NORMAS TÉCNICAS CPFL.
3) PARA INFORMAÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VER O MEMORIAL DESCRITIVO.
4) PARA DETALHE DE DERIVAÇÃO DO RAMAL DE MT, VER FOLHAS 47 A 50 GED-10640 – REDE PRIMARIA ESTRUTURAS BASICAS MONTAGEM (6.1 N3D (N-M))/CPFL.
5) PARA DETALHE DE MONTAGEM DA CHAVE FUSIVEL, VER FOLHAS 15 A 18 DA GED-10642 – REDE PRIMÁRIA/ CHAVE FUSIVEIS (7.1 – END (N-M) CFUS)/CPFL.
6) PARA DETALHE DE MONTAGEM DO PARA-RAIOS, VER FOLHAS 9, 13 E 14 DA GED-10644 – REDE PRIMARIA/PARA RAIOS/CPFL.
7) PARA DETALHE DE DA ENTRADA DE ENERGIA EM MT, VER FOLHAS 11 DA GED-2859 – FORNECIMENTO EM TENSÃO PRIMÁRIA/VOLUME 4_1/DESENHOS/DES. 7-1/2.
8) PARA DETALHES DE ACABAMENTO DA EDIFICAÇÃO E DO ENTORNO VER DESENHOS DE ARQUITETURA UCP-CPO-ARQ-EX-01-R00 E UCP-CPO-ARQ-EX-02-R00

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R01		
R00	26/03/2012	Versão inicial

ATENÇÃO
A autoria do projeto não é responsabilidade desta Coordenadoria, cabendo-lhe apenas sua análise e gerenciamento.

UNICAMP
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: NEPP - NUCLEO DE ESTUDOS DE POLITICAS PUBLICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO - NEPP

absoluta arquitetura e design
ABSOLUTA ARQUITETURA E DESIGN LTDA.
AV. SALGADO FILHO, 1817 - 1º ANDAR - SALA 112
SANTA MENA - GUARULHOS - SP
TEL.(011) 2441-4770
E-MAIL: absoluta@absolutaarquitetura.com.br

UNIDADE: **NEPP - Nucleo de Estudos de Politicas Públicas**
ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO – QUADRA 27 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: UCP-CPO-ELE-EX-01-R00
OBRA: **CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO - NEPP**
REF.: **ELE**
TÍTULO: **IMPLANTAÇÃO GERAL - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADOR GERAL**
FOLHA: **01/08 R 00**
PROJETO: ENG. BRASILIO YOKOYAMA — CREA SP: 0601697381 — ART Nº:
DESENHO: — DATA: 26/03/2012
ESCALA: INDICADA