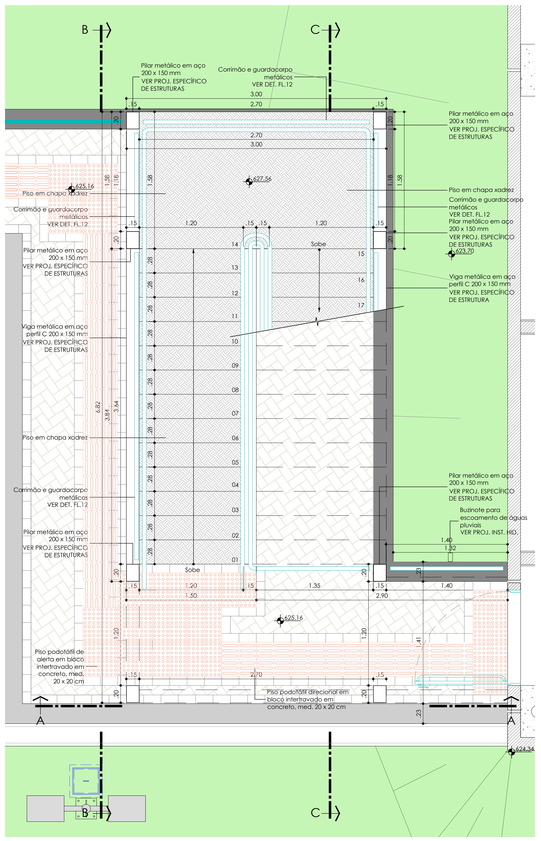

Escada 01 - Planta Pavimento Térreo
Escala 1:25

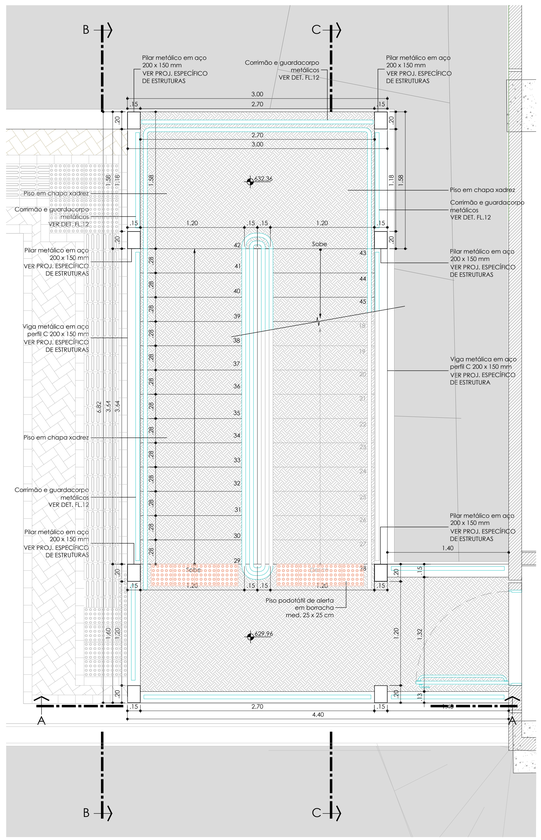

Escada 01 - Planta Primeiro Pavimento
Escala 1:25

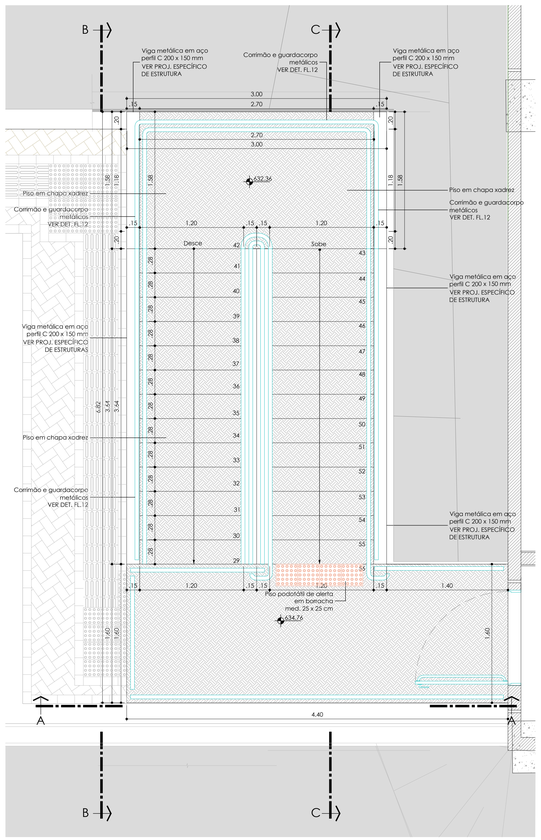

Escada 01 - Planta Segundo Pavimento
Escala 1:25

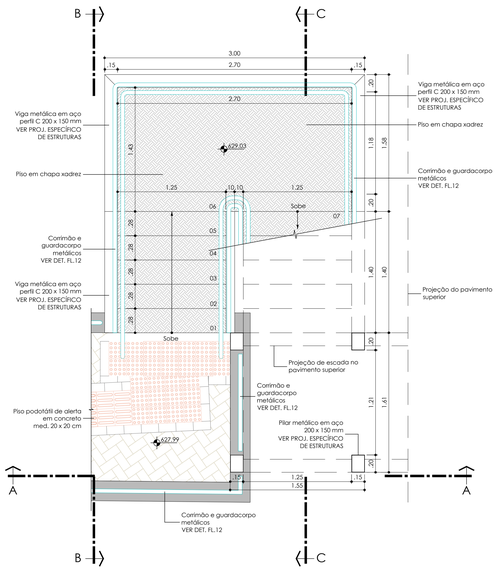

Escada 02 - Planta Pavimento Térreo
Escala 1:25

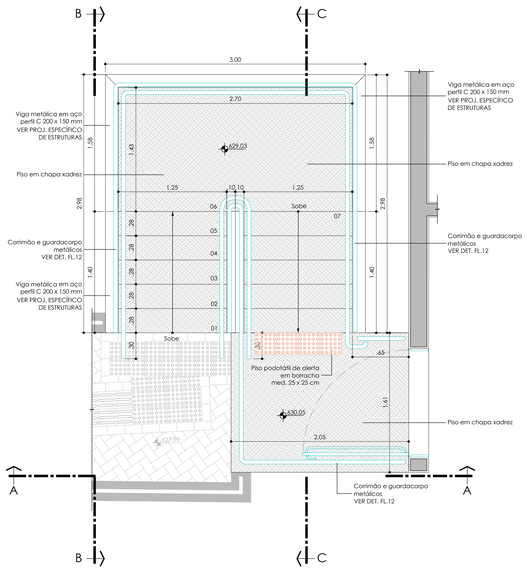

Escada 02 - Primeiro Pavimento
Escala 1:25

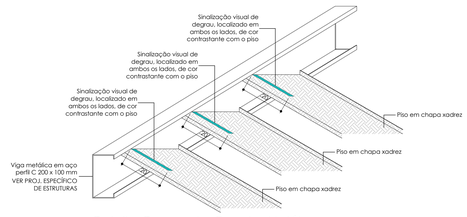

Detalhe Degrau das Escadas Metálicas
Corte Isométrico
Escala 1:10

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

e PISO

1 Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite, vermelho e natural. Compactação e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artcorpe, San Carlo ou equivalente técnico.

2 Vagas de Estacionamentos - Laterais das vagas em piso intertravado em concreto 35 MPa, medidas: 20 x 10 x 8 cm, cor natural. Compactação e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 6 cm de pó de pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de estacionamento, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas: 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artcorpe, San Carlo ou equivalente técnico. Nas vagas de estacionamento, piso em concregrama na modulação 0,50 x 0,50 m, profundidade 10 cm, concreto 35 MPa. Assentamento em camada de 2 cm de pó de pedra sobre solo compactado e nivelado. Colocação de terra nos vãos da peça para plantio de grama esmeralda. Referência comercial: Neo-Rex, Facital, Ecopisos ou equivalente técnico.

3 Acesso às Vagas de Estacionamento e Área de Carga/ Descarga - Piso em concreto armado desempenado, espessura 12 cm, na modulação 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento rainhurado antiderrapante. Compactação e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 10 cm de brita tratada com cimento para base de piso armado, conforme projeto estrutural, sobre a brita colocação de lona plástica, para posterior execução do piso em concreto.

4 Escadas - Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 10 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Juntas de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um grata de flotação e uma demão de lâmina. Compactação e nivelamento do solo, para execução das escadas sobre lastro de brita.

5 Rampas - Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 10 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Juntas de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento vassourado antiderrapante. Compactação e nivelamento do solo, para execução das rampas sobre lastro de brita.

QUADRO DE NOTAS

01 Escadas metálicas 01 e 02 em aço de alta resistência à corrosão, conforme projeto de Estruturas. Aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético semi-brilho. Referência comercial da tinta: cor Costa Prateada, código Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

02 Corrimãos e guardacorpos novos em tubos e chapa metálicas em aço de alta resistência à corrosão. Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em aço-carbono, espessura 1,5 mm, furo redondo 2,00 mm, EC. 3,00 mm, dimensão da chapa 1200 x 3000 mm. Aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e pintura em esmalte sintético semi-brilho; referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

03 Piso externo podotátil de alerta e direcional em concreto ou cimento 30MPa, medidas: 20 x 20 x 2 cm, na cor amarelo, e em concordância com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alterações.

04 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, e em concordância com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de subleito com adição de brita (solo-britta), sobre solo compactado e nivelado.

05 Piso externo podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concordância com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alterações. (Nas escadas metálicas).

06 Muros de arrimo e muretas de contenção conforme projeto de estrutura. Acabamento em pintura látex acrílico acetinado. Referência comercial da tinta: cor Costa Prateada, código Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

07 Canaleta em concreto para captação de águas pluviais - Ver detalhe em Projeto Específico de Instalações Hidráulicas.

08 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.

09 (SC) Soleira em concreto, espessura 2 cm.

10 Fechamento em blocos cerâmicos com espessura de 14 cm, conforme projeto arquitetônico.

11 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos com concreto. Ver detalhe típico.

QUADRO DE ÁREAS

Área a ser Urbanizada	1.926,46m2

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: Não imprimir em escala. Considerar somente as medidas assinaladas em projetos/desenhos.

UNICAMP — COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: SIARQ
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ
CÓDIGO DA OBRA CPO: SIARQ

graco projetos
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
ENDEREÇO: RUA 1 CONJ AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, Nº s/n, GD 43, CEP 13083-886 CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: SIARQ-87_EXE_ARQ13a14_esc-PMP

OBRA: OS-87 - URBANIZAÇÃO, PPCI, e CABINE DE ENERGIA - SIARQ - ETAPA: EXECUTIVO
REF.: ARQ.

TITULO: Detalhamento das Escadas Metálicas 01 e 02 - Plantas
FOLHA: 13/14-R0

AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CAIO GRACIO H. V. BRAGA - CAU nº A20608-7; REF. ELÉTRICA
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A29898-0; ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42764-7

DESENHO: Renata
DATA: JUL/2020
ESCALA: indicada