
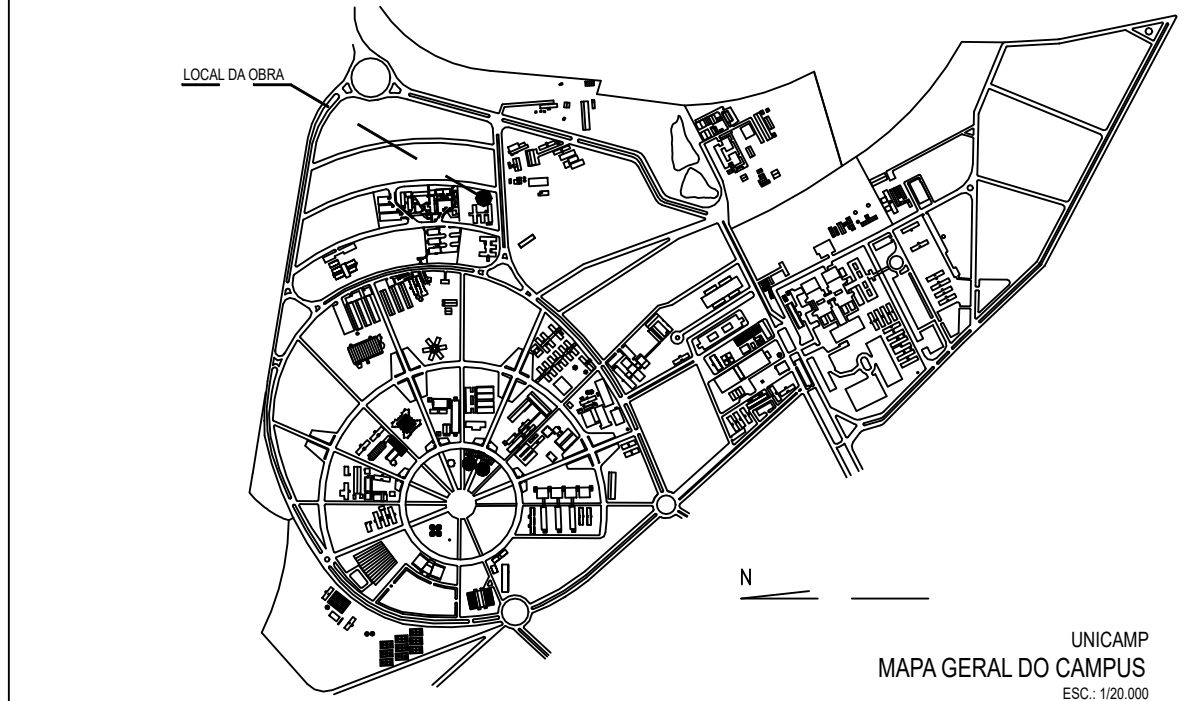



SIMBOLOGIA E LEGENDA

	CE - CAIXA DE INSPEÇÃO CLOACAL
	CP - CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL COM GRELHA
	C.S.G. - CAIXA DE INSPEÇÃO GRELHA EM PVC Ø 150x150mm COM GRELHA E ARO EM PVC
	CONEXÕES EM PVC DIÂMETRO CONFORME PROJETO
	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO PLUVIAL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO CLOACAL
	TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA VENTILAÇÃO
	TORNEIRA DE JARDIM DE PVC CLASSE 15 Ø 1 1/2
	TUBO DE VENTILAÇÃO
	TV - TUBO DE VENTILAÇÃO
	CAP - COLUMNA DE ÁGUA FRIA

NOTAS GERAIS

- ENTRADA D'ÁGUA, COLUMNA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDAVEL CLASSE 16
- AS BÍTLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES
- RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8
- COLUMNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8
- SUBCOLETORES CLOACAL E PLUVIAL SERÃO EM PVC CLASSE 8

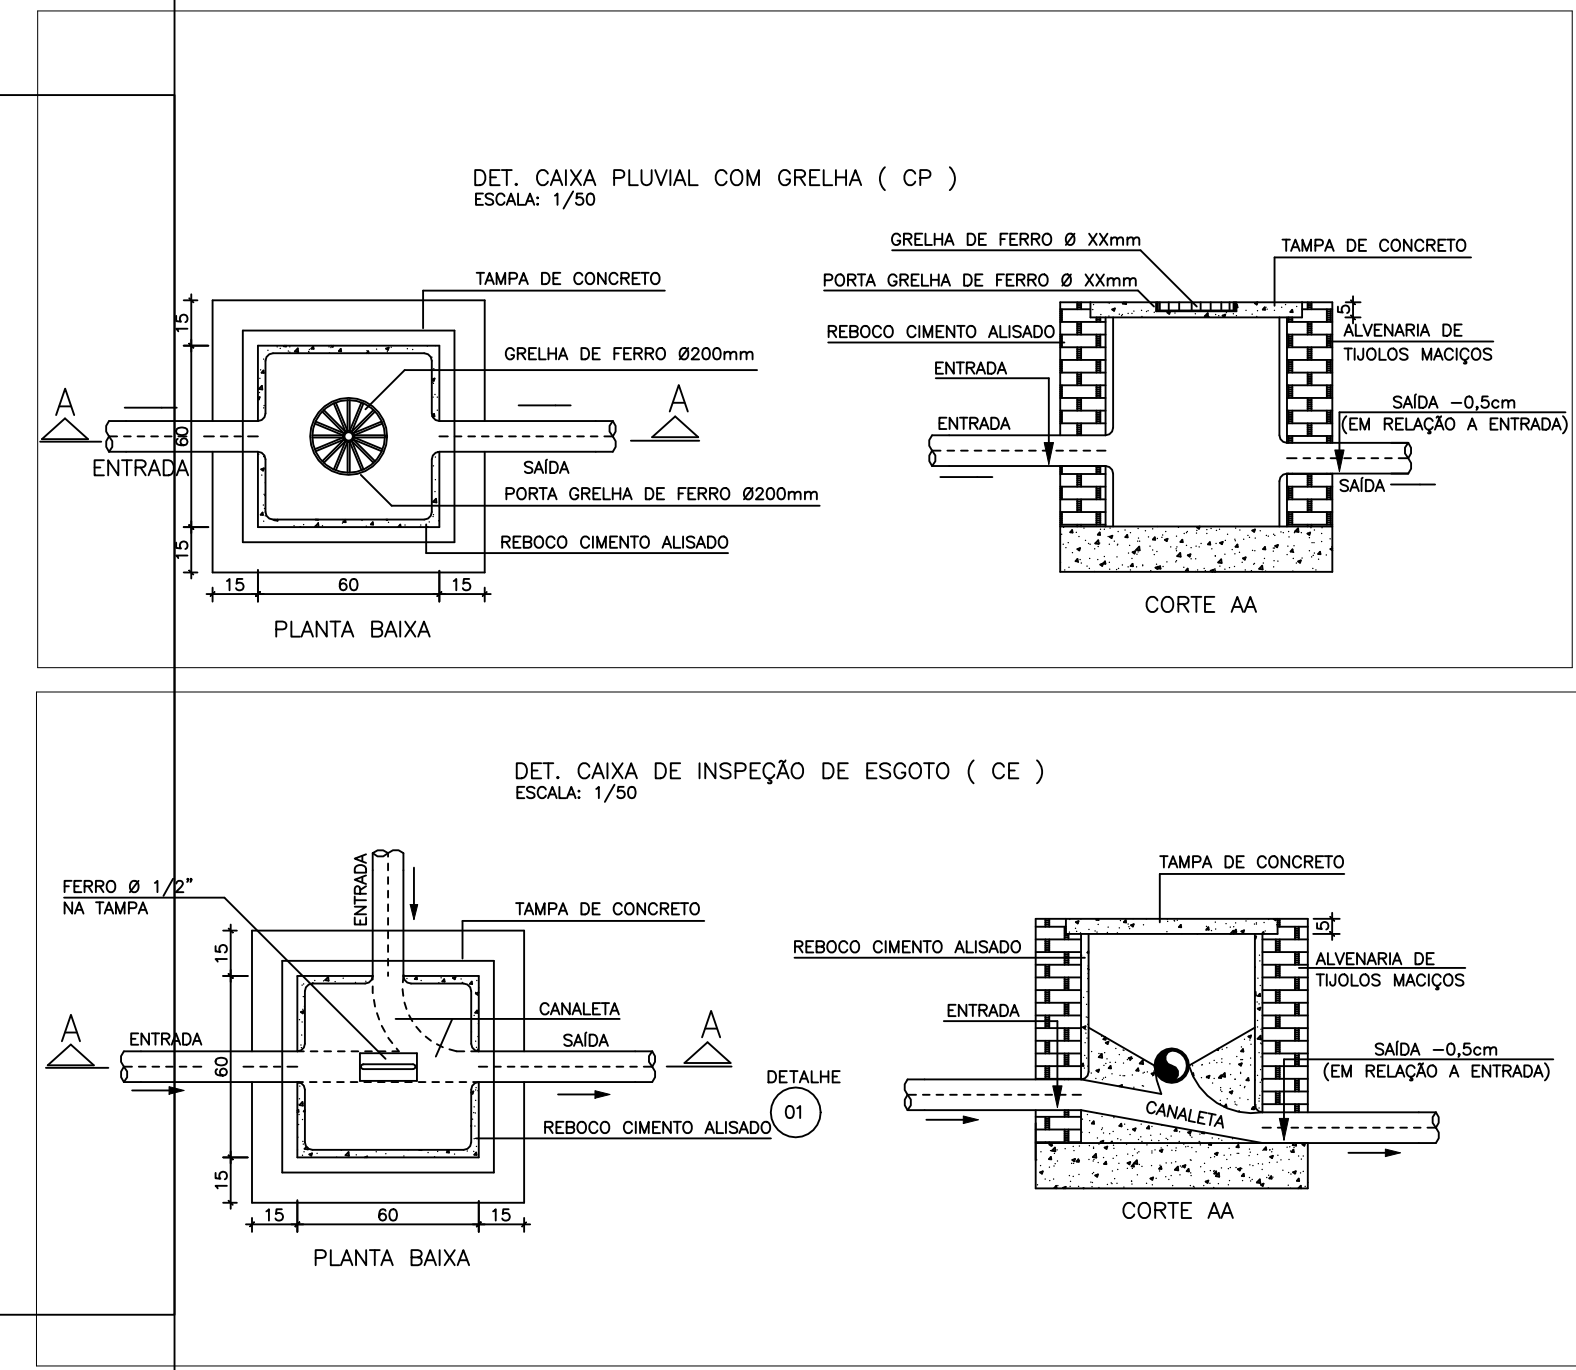

01		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
 COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO		
R. Bernardo Sayão, 100 - Cx. Usimãpolis "Tênis" - Barão Geraldo - Campinas - SP - CEP 13083-868 - Cx. Postal 6166		
UNIDADE	SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO	ARQUIVO DWG
ENDEREÇO	AV. DA RUA DO DR. ANÍBAL M. RODRIGUES, Nº 174, CP 43 CAMPUS: QUADRA UNIVERSITÁRIA "ZEPERINO VAZ", CAMPINAS, SP	SIARQ_HID_PLA_F10_DES_000.dwg
OBRA	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ	REF.
TÍTULO	PROJETO BÁSICO PLANTA BAIXA TERREO	FOLHA
PROJETO	ARQ./ENG.	02/07 R 0
DESENHO	DATA	ESCALA
02/02/2011		1:50