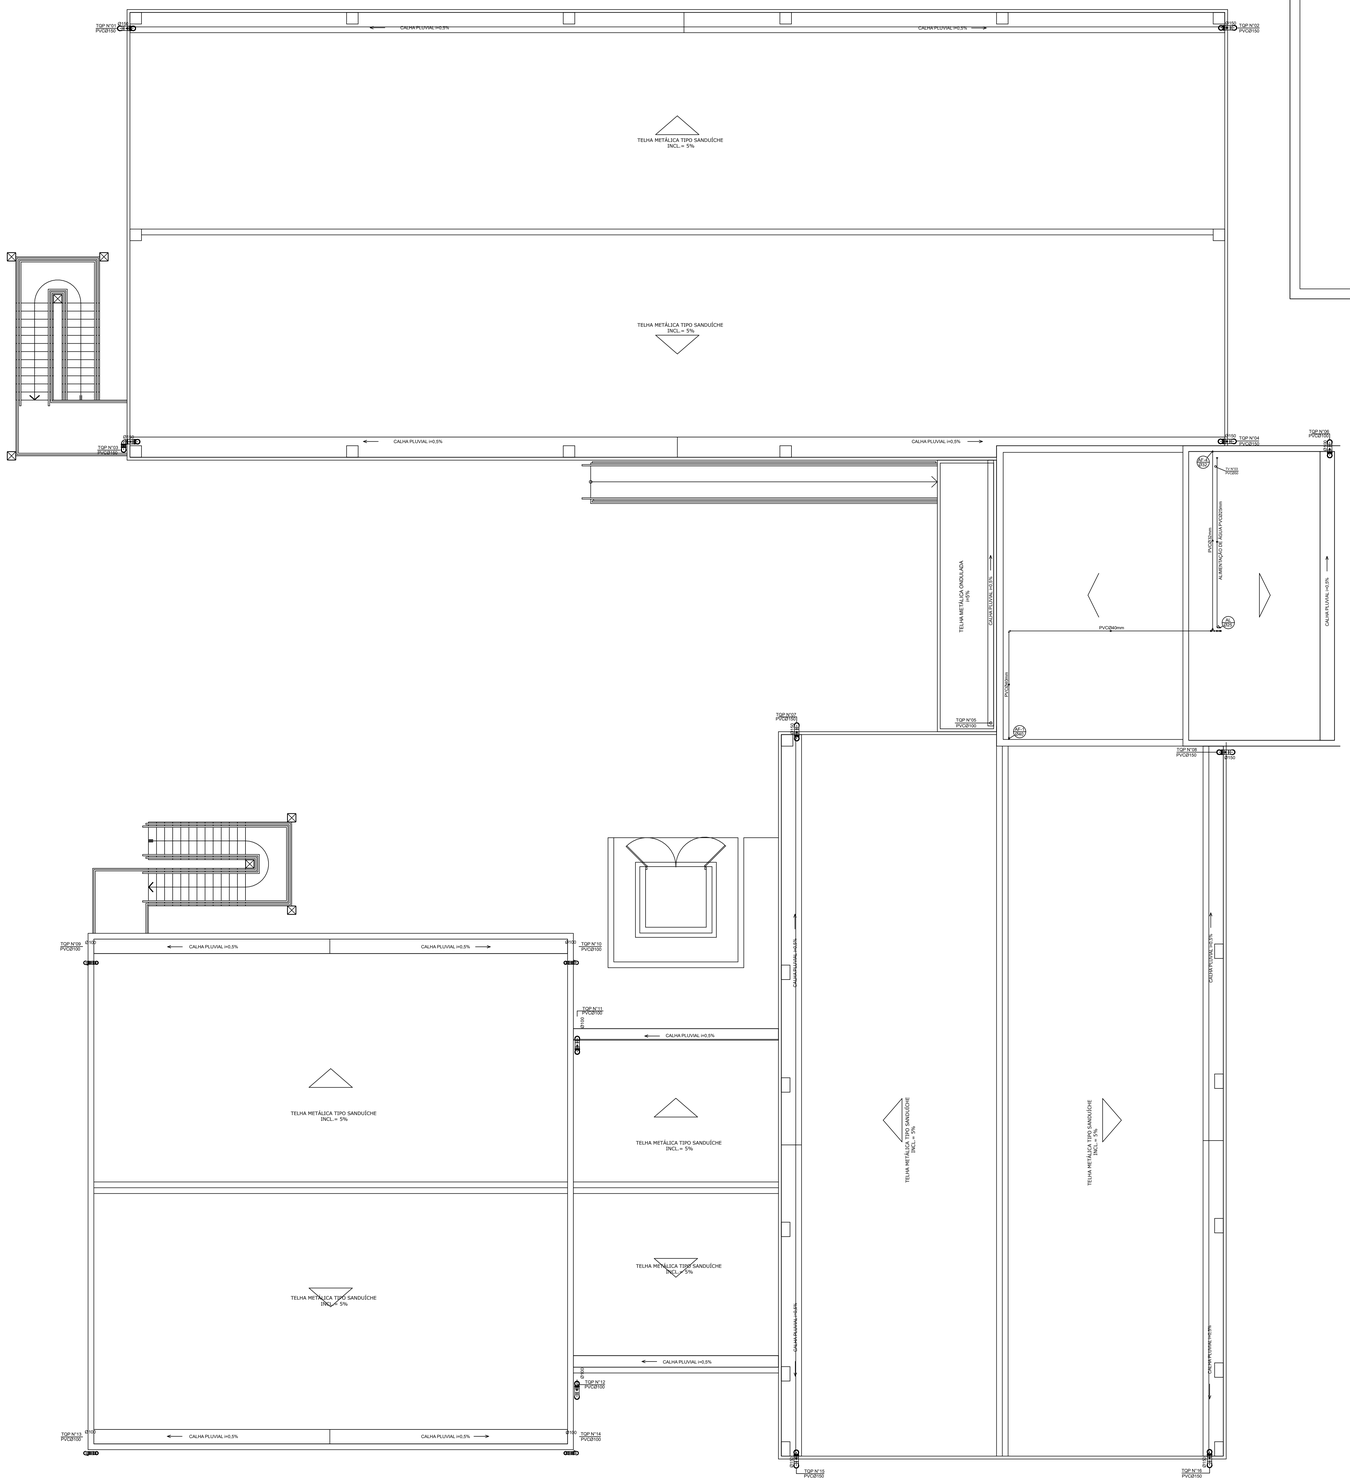

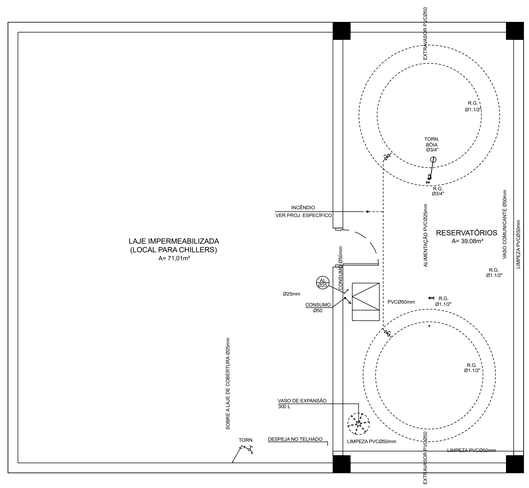

01 RESERVATÓRIO DE CONSUMO EM CONJUNTO COM A RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
CAP.TOTAL: 20.000 litros
CONSUMO = 7.500 litros cada
INCÊNDIO = 12.500 litros cada
FIBRA DE VIDRO
Ø BASE: 2,41m
Ø TAMPA: 3,25m
H ÁGUA: 3,26m
H TOTAL: 3,67m

01 RESERVATÓRIO DE CONSUMO EM CONJUNTO COM A RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
CAP.TOTAL: 15.000 litros
CONSUMO = 2.500 litros cada
INCÊNDIO = 12.500 litros cada
FIBRA DE VIDRO
Ø BASE: 2,50m
Ø TAMPA: 3,09m
H ÁGUA: 2,59m
H TOTAL: 2,94m

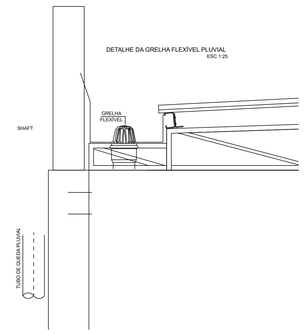

DETALHE DA GRELHA FLEXÍVEL PLUVIAL
ESC 1:25

DETALHE TERMINAL DE VENTILAÇÃO
ESC 1:25





UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS
ESC. 1:20.000

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO
UNICAMP
R. Bernardo Sayão, 100 – Cid. Universitária "Zeferino Vaz" – Barão Geraldo – Campinas – SP – CEP 13083-866 – Cx. Postal 6166
FONE/FAX: (19) 3521 4100

UNIDADE: SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
ENDEREÇO: RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, N° s/N°, QD. 43
CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: SIARQ_HID_PB_F01_DES_R00.dwg

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ
REF.: HID.

TÍTULO: PROJETO BÁSICO
PLANTA BAIXA COBERTURA
FOLHA: 05/07 R 0

PROJETO: ARQ./ENG.
CREA SP: 000000000-0
DESENHO: Giulio
DATA: 01/02/2011
ESCALA: 1:50

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNICAMP SENDO, PORTANTO, VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO, SEM EXPRESSA