


## CORTE DD
Escala 1:100

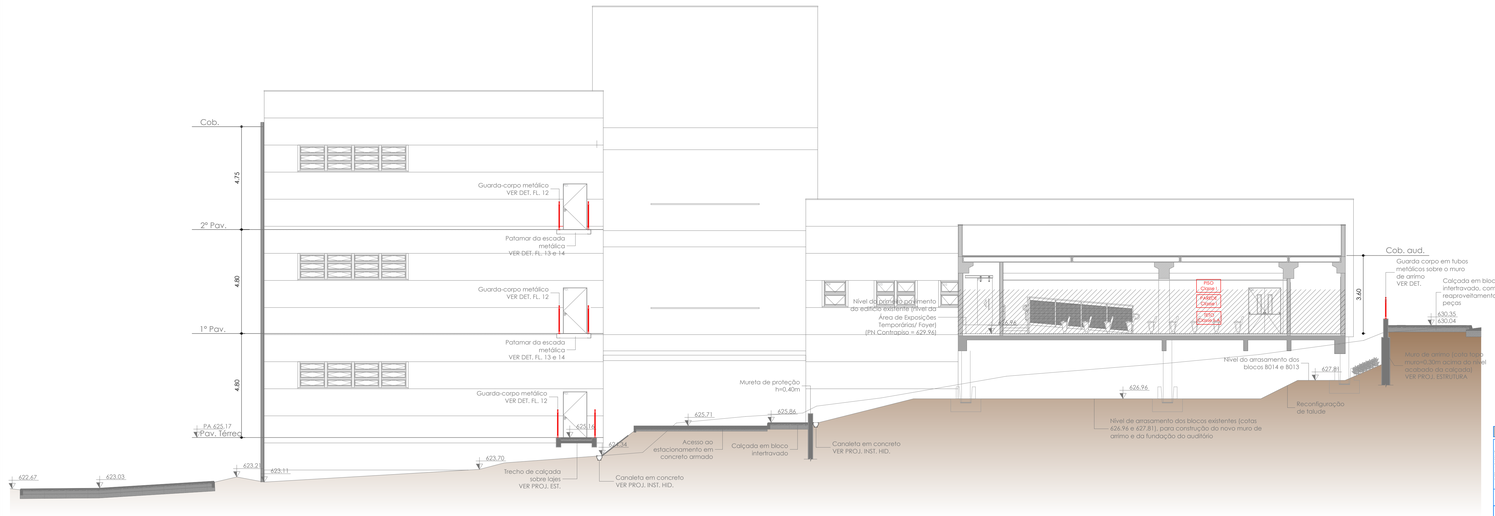


## CORTE CC
Escala 1:100

| LEGENDA | | | |
|---|---|---|---|
| SINALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | PORTA CORTA-FOGO P-90 | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO | DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA |
| | BARRA ANTI-PÂNICO | | SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA |
| | ELEVADOR SIMPLES | CHAMA | ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO |
| | CENTRAL DE GLP | | ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO |
| CHAMA | CHAVEIRO AUTOMATICO | FUMAÇA | DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL EMBUTIDO/SOBREPOR |
| | PROJEÇÃO DO CHAVEIRO AUTOMÁTICO NO PAVIMENTO INFERIOR | | DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL |

| LEGENDA | | | |
|---|---|---|---|
| EXTINTORES | PÓ QUÍMICO SECO ABC | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
| | ÁGUA PRESSURIZADA 2A | | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO |
| | PÓ QUÍMICO SECO 20 BC | | BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
| | ESPUMA MECÂNICA | ALARME | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE |
| | BOMBA DE INCÊNDIO | | AVISADOR SONORO E VISUAL (CIGRIMD) |
| | MANGOTINHO | | ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E ALARME |
| | HIDRANTE SIMPLES | | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME |
| | HIDRANTE DUPLO | | BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME |
| | ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA) | QUADRO ELÉTRICO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL) |
| | REGISTRO DE RECALQUE | | CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA |
| | RESERVA DE INCÊNDIO | | CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL |

**QUADRO DE NOTAS**

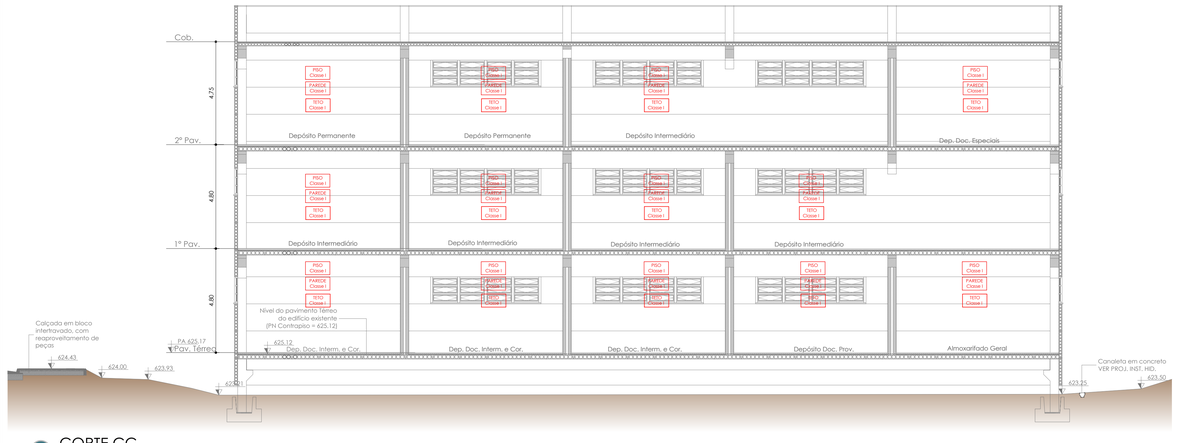01 INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA, VEDAR COM FITA TEFLON.

02 NÍVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

01 TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO:
FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado.

LEGENDA DE TUBOS

TUBOS
Rede de Hidrantes - FoGo
Tubulação abaixo do piso

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO |
|---|---|---|
| 02 | | |
| 01 | | |

ATENÇÃO: A reprodução deste desenho, sem autorização da Coordenadoria de Projetos e Obras da Unicamp, constitui violação aos direitos autorais.

UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
CPO

UNIDADE: SIARQ
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ
CÓDIGO DA OBRA CPO: SIARQ


graco PROJETOS

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1521 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br


UNIDADE: SIARQ - ARQUIVO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVO
ENDEREÇO: RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO, Nº s/N, QD 43, CEP 13083-886 CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: SIARQ-87_HIDQ4a10_PPCI

OBRA: URBANIZAÇÃO, PPCI, e CABINE DE ENERGIA - SIARQ
REF.: HID.

TÍTULO: Cortes CC e DD PPCI
FOLHA: 10/10-R0


AUTOR (ES) PROJETO
ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 060149470
ART: 28027030190022007

DESENVOLVIMENTO PROJETO
ENG. GUILHERME LUCAS AZNAR - CREA nº 506960880
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRAHERER - CREA nº 506969728
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 506973678


DESENHO: Guilherme/Isabella
DATA: JULHO/2020
ESCALA: 1:100