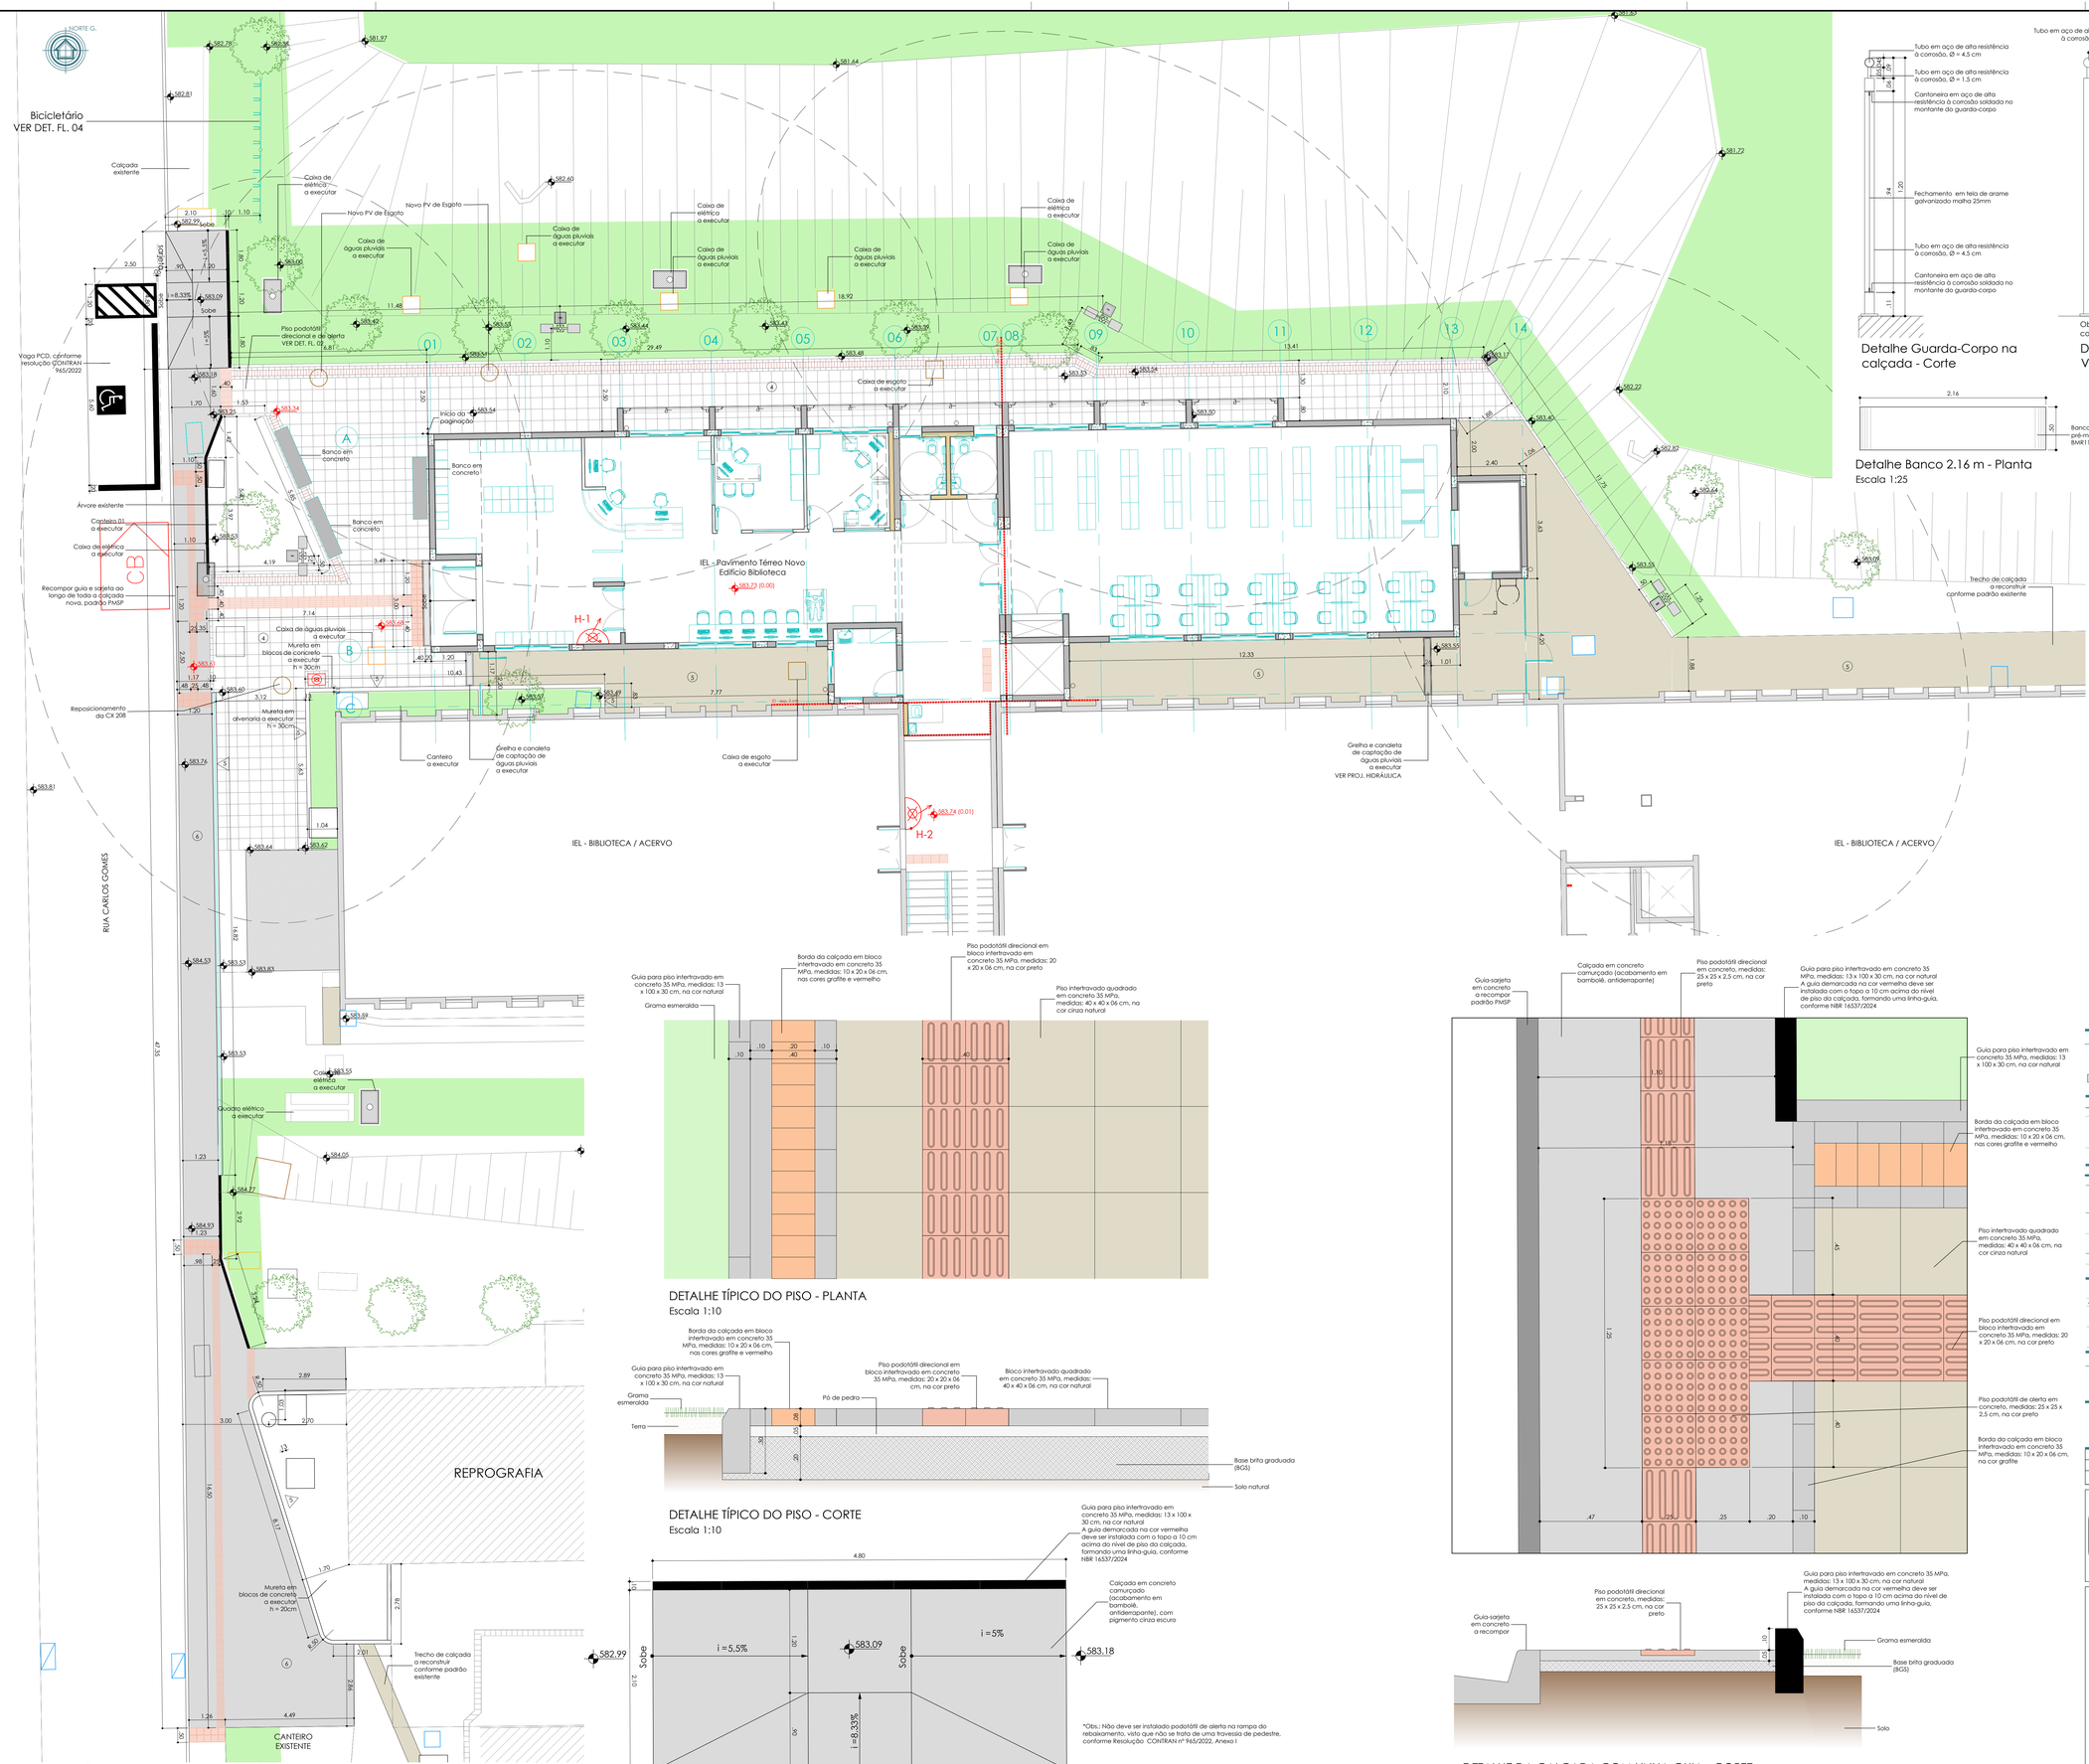

PAGINAÇÃO DE PISO E ILUMINAÇÃO
Escala 1:75

Detalhe Guarda-Corpo na calçada - Corte

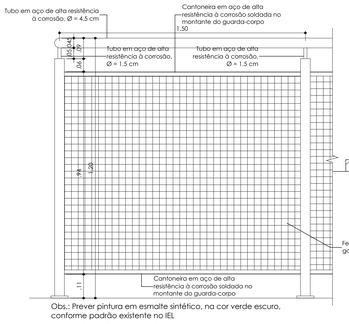

Obs.: Prever pintura em esmalte sintético, na cor verde escuro, conforme padrão existente no IEL

Detalhe Guarda-Corpo na calçada Vista Frontal

Detalhe Banco 2.16 m - Planta
Escala 1:25



Detalhe Banco 2.16 m - Vistas Lateral e Frontal
Escala 1:25

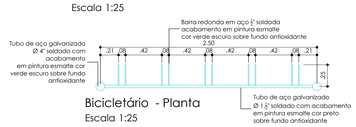

Bicicletário - Planta
Escala 1:25

Bicicletário - Vista Frontal
Escala 1:25



Bicicletário - Vista Lateral
Escala 1:25

DETALHE TÍPICO DO PISO - PLANTA
Escala 1:10

DETALHE TÍPICO DO PISO - CORTE
Escala 1:10

*Obs.: Não deve ser instalado podotátil de alerta na rampa do rebaixamento, visto que não se trata de uma travessia de pedestre, conforme Resolução CONTRAN nº 965/2022, Anexo I

DETALHE REBAIXAMENTO DA CALÇADA PLANTA
Escala 1:25

DETALHE DA CALÇADA COM LINHA-GUIA - CORTE
Escala 1:10

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO

Existente | A Construir | Linha-guia h=10 cm a construir | Calçada em concreto a construir | Calçada em bloco intertravado a construir | Calçada em concreto camurçado a construir | Vegetação existente | Vegetação nova | Árvores existentes (desenho ilustrativo)

LEGENDA DE LUMINÁRIAS

DESCRIÇÃO

Poste em tubo de aço zincado e pintado na cor preta, altura de 3,00m, com 2 pétalas em chapa de aço pintada na cor preta, com refletor simétrico em alumínio texturizado e difusor em vidro plano transparente temperado, com 01 lâmpada vapor de sódio 70W por pétala. Referência comercial: modelo DP-2198-01/2 - Projeto, Stock, Ilharn ou equivalente técnico.

Projeção do raio de iluminação.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

PISO

4 Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 06 cm, na cor cinza natural, com detalhe na borda do piso em blocos intertravados em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite e vermelho. Assentamento conforme detalhes na folha ARQ 04 e Memorial de Arquitetura. Utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e do guia: JC Pisos Intertravados, Oterprem, FPAV. Tatu ou equivalente técnico.

5 Piso em concreto rípado desempenado 20MPa, espessura 7 cm, na modulação 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento vassourado antiderrapante.

6 Calçada em concreto, FCK=30 MPa, espessura 12 cm, modulação 1,20 x 1,20 (aproximadamente). Acabamento camurçado antiderrapante (em "bamboá"). Prever armadura superior e inferior em tela Q159, cobrimento superior e inferior (sobre espaçadores) com 3 cm.

PAREDES

5 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre selador acrílico; referência comercial: cor Cinza Granito, código Dulux 50NN 37/000 , Coral, Prateado Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

A cota de nível 0.00 (Piso acabado) corresponde à cota 583,73 da implantação

01 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor preto, e em concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento conforme detalhes na folha ARQ 04 e Memorial de Arquitetura.
Piso externo podotátil de alerta e direcional em concreto, medidas: 25 x 25 x 2,5 cm, na cor preto, e em concordância com a NBR-9050 e NBR 16537 vigentes, na calçada de concreto que acompanha a rua. Assentamento conforme detalhes na folha ARQ 04 e Memorial de Arquitetura.

LEGENDA DE COTAS DE NÍVEL

Cota de nível Existente 000.00

Cota de nível Nova 000.00 (Piso acabado)

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01	NOV/2024	Reposicionamento do posto de transformação; revisão dos pisos externos

ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer serviço, consultar todos os projetos complementares, compatibilizar e conferir as medidas in loco.

UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA
CÓDIGO DA OBRA CPO: IEL Biblio

graco PROJETOS

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARQUIVO DWG: IEL_EXE_ARQ01-004_implantação_rev02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA (OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

REF.: ARQ.

TÍTULO: Paginação de Piso e Iluminação e Detalhes

FOLHA: 04/28-R01

AUTOR (ES) PROJETO
ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A30039-7
ART nº 7119261

DESENVOLVIMENTO PROJETO
ARQ. HORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA C. BUFFA - CAU nº A42704-7

DESENHO: Nora
DATA: JUL/2019
ESCALA: Ind.